令和6年度　水道水質検査結果

この冊子は、令和６年度春日井市水道水質検査計画に基づき作成し、公表するものです。内容に関するご質問等は、上下水道部配水管理事務所までお問い合わせください。

目　次

１　水質検査の概要 …… １
２　採水場所 …… ５
３　水質検査結果のまとめ …… ６
４　水質検査結果
（１）浄水（水道水） …… ７
ア　毎日検査（給水栓） …… ８
イ　月ごとの検査
（ア）　給水栓 …… 44
（イ）　浄水場 …… 62
（ウ）　配水場 …… 66
（２）原水 …… 83
ア　地下水（水源） …… 84
イ　浄水受水 ……100
５　市内水質平均値 ……106
（１）　給水栓 ……107
（２）　地下水（水源） ……109
参考資料

春日井市

１　水質検査の概要

この「令和６年度　水道水質検査結果」は、「令和６年度　春日井市水道水質検査計画」に基づき、令和６年４月から令和７年３月までの１年間に行った水質検査・試験の結果を集録しています。

なお、一部の項目については、水道法第 20 条第３項に定める検査機関への委託により検査・試験を実施しました。また、県営水道から受水する浄水については愛知県企業庁が行った水質検査結果により確認しました。

検査・試験項目及び基準値等は別表のとおりです。

別表　水質基準等一覧

水質基準項目

番号	項目	水質基準
1	一般細菌	100 個 /mL以下
2	大腸菌	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	0.01mg/L以下
21	塩素酸	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下
26	臭素酸	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下
40	蒸発残留物	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下
45	フェノール類	0.005mg/L以下
46	有機物	3mg/L以下
47	pH値	5.8以上8.6以下
48	味	異常でないこと
49	臭気	異常でないこと
50	色度	5度以下
51	濁度	2度以下

水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値
1	アンチモン	0.02mg/L以下
2	ウラン	0.002mg/L以下(暫定)
3	ニッケル	0.02mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下
8	トルエン	0.4mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下
16	残留塩素	1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下
18	マンガン	0.01mg/L以下
19	遊離炭酸	20mg/L以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下
23	臭気強度(TON)	3以下
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下
25	濁度	1度以下
26	pH値	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	2,000 個 /mL以下(暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)※

※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和

要検討項目

番号	項目	目標値
4	モリブデン	0.07mg/L以下
39	キシレン	0.4mg/L以下

原水管理項目

番号	項目	目標値
1	アンモニア態窒素	-
6	侵食性遊離炭酸	-

参考値

番号	項目	目標値
-	大腸菌群	-
-	嫌気性芽胞菌	-
-	遊離残留塩素	0.1mg/L以上
-	水温	-
-	電気伝導率	-
-	アルカリ度	-

水質管理設定項目（農薬類）

番号	農薬名	目標値
1	1,3-ジクロロプロペン（D－D）	0.05mg/L以下
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08mg/L以下
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02mg/L以下
4	EPN	0.004mg/L以下
5	MCPA	0.005mg/L以下
6	アシュラム	0.9mg/L以下
7	アセフェート	0.006mg/L以下
8	アトラジン	0.01mg/L以下
9	アニロホス	0.003mg/L以下
10	アミトラズ	0.006mg/L以下
11	アラクロール	0.03mg/L以下
12	イソキサチオン	0.005mg/L以下
13	イソフェンホス	0.001mg/L以下
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01mg/L以下
15	イソプロチオラン（I PT）	0.3mg/L以下
16	イプフェンカルバゾン	0.002mg/L以下
17	イプロベンホス（I BP）	0.09mg/L以下
18	イミノクタジン	0.006mg/L以下
19	インダノファン	0.009mg/L以下
20	エスプロカルブ	0.03mg/L以下
21	エトフェンプロックス	0.08mg/L以下
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/L以下
23	オキサジクロメホン	0.02mg/L以下
24	オキシン銅(有機銅)	0.03mg/L以下
25	オリサストロビン	0.1mg/L以下
26	カズサホス	0.0006mg/L以下
27	カフェンストロール	0.008mg/L以下
28	カルタップ	0.08mg/L以下
29	カルバリル（NAC）	0.02mg/L以下
30	カルボフラン	0.0003mg/L以下
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/L以下
32	キャプタン	0.3mg/L以下
33	クミルロン	0.03mg/L以下
34	グリホサート	2mg/L以下
35	グルホシネート	0.02mg/L以下
36	クロメプロップ	0.02mg/L以下
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001mg/L以下
38	クロルピリホス	0.003mg/L以下
39	クロロタロニル（TPN）	0.05mg/L以下
40	シアナジン	0.001mg/L以下
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/L以下
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/L以下
43	ジクロベニル（DBN）	0.03mg/L以下
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008mg/L以下
45	ジクワット	0.01mg/L以下
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/L以下
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/L以下（二硫化炭素として）
48	ジチオピル	0.009mg/L以下
49	シハロホップブチル	0.006mg/L以下
50	シマジン（CAT）	0.003mg/L以下
51	ジメタメトリン	0.02mg/L以下
52	ジメトエート	0.05mg/L以下
53	シメトリン	0.03mg/L以下
54	ダイアジノン	0.003mg/L以下
55	ダイムロン	0.8mg/L以下
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチアネート	0.01mg/L以下（メチルイソシアネートとして）

番号	農薬名	目標値
57	チアジニル	0.1mg/L以下
58	チウラム	0.02mg/L以下
59	チオジカルブ	0.08mg/L以下
60	チオファネートメチル	0.3mg/L以下
61	チオベンカルブ	0.02mg/L以下
62	テフリルトリオン	0.002mg/L以下
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02mg/L以下
64	トリクロピル	0.006mg/L以下
65	トリクロルホン（DEP）	0.005mg/L以下
66	トリシクラゾール	0.1mg/L以下
67	トリフルラリン	0.06mg/L以下
68	ナプロパミド	0.03mg/L以下
69	パラコート	0.01mg/L以下
70	ピペロホス	0.0009mg/L以下
71	ピラクロニル	0.01mg/L以下
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/L以下
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/L以下
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/L以下
75	ピリブチカルブ	0.02mg/L以下
76	ピロキロン	0.05mg/L以下
77	フィプロニル	0.0005mg/L以下
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01mg/L以下
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03mg/L以下
80	フェリムゾン	0.05mg/L以下
81	フェンチオン（MPP）	0.006mg/L以下
82	フェントエート（PAP）	0.007mg/L以下
83	フェントラザミド	0.01mg/L以下
84	フサライド	0.1mg/L以下
85	ブタクロール	0.03mg/L以下
86	ブタミホス	0.02mg/L以下
87	ブプロフェジン	0.02mg/L以下
88	フルアジナム	0.03mg/L以下
89	プレチラクロール	0.05mg/L以下
90	プロシミドン	0.09mg/L以下
91	プロチオホス	0.007mg/L以下
92	プロピコナゾール	0.05mg/L以下
93	プロピザミド	0.05mg/L以下
94	プロベナゾール	0.03mg/L以下
95	ブロモブチド	0.1mg/L以下
96	ベノミル	0.02mg/L以下
97	ペンシクロン	0.1mg/L以下
98	ベンゾビシクロン	0.09mg/L以下
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/L以下
100	ベンタゾン	0.2mg/L以下
101	ペンディメタリン	0.3mg/L以下
102	ベンフラカルブ	0.02mg/L以下
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/L以下
104	ベンフレセート	0.07mg/L以下
105	ホスチアゼート	0.005mg/L以下
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/L以下
107	メコプロップ（MCPP）	0.05mg/L以下
108	メソミル	0.03mg/L以下
109	メタラキシル	0.2mg/L以下
110	メチダチオン（DMTP）	0.004mg/L以下
111	メトミノストロビン	0.04mg/L以下
112	メトリブジン	0.03mg/L以下
113	メフェナセット	0.02mg/L以下
114	メプロニル	0.1mg/L以下
115	モリネート	0.005mg/L以下

2　採水場所

（１）浄水（水道水）

ア　給水栓

毎日検査については、効率的な水質管理が可能な 18 か所としました。

配水区ごとに、主として配水管の末端に近い 16 か所としました。

イ　浄水場

町屋送水場及び知多配水場の２か所としました。

ウ　配水場

桃山配水場始め 14 か所及び県水受水ポンプ場としました。

（２）原水

ア　地下水（水源）

12 か所の深井戸としました。

イ　浄水受水

県営水道から受水する浄水については、市内４か所の犬山浄水場、高蔵寺浄水場及び供給点としました。

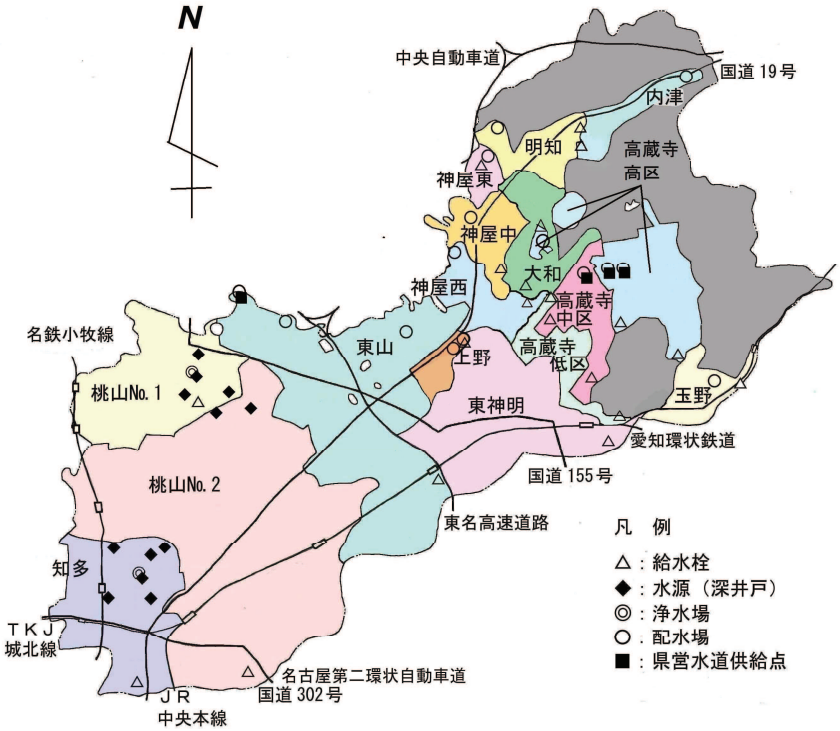

【配水区域概要図及び採水場所】

3　水質検査結果のまとめ

(1)　浄水（水道水）

ア　毎日検査（給水栓）

水質に異常はありませんでした。

イ　月ごとの検査

(ｱ)　給水栓

水質基準に適合し、水質に異常はありませんでした。

(ｲ)　浄水場

水質基準に適合し、水質に異常はありませんでした。

(ｳ)　配水場

水質基準に適合し、水質に異常はありませんでした。

(2)　原水

ア　地下水（水源）

町屋水源の一部の井戸水において、PFOS 及び PFOA が含まれていることを確認しましたが、水道水の水質検査結果は国が定めた暫定目標値以下であり、安全は確認できています。

その他、水質に異常はありませんでした。

イ　浄水受水

水質に異常はありませんでした。

４　水質検査結果

（１）浄水（水道水）

ア　毎日検査(給水栓)

採水場所

桃山No.1配水区 岩野公園

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0		7.1	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
水温	℃	14.1	14.5	14.6	15.1	14.9	15.3	15.6	15.4	15.3	15.4	15.6	15.9	16.3	16.5	17.1	16.9	17.3	17.5	17.4	17.6	17.9	18.0	17.9	17.8	17.8	17.9	18.1	18.4	18.6	18.7		18.7	14.1	16.6	
電気伝導率	mS/m	11.0	10.8	12.5	11.7	12.5	10.5	9.9	11.8	11.6	10.5	11.5	10.1	10.0	9.4	11.5	11.0	10.3	11.7	10.4	10.5	10.6	12.1	12.1	11.7	10.8	11.4	10.9	10.5	11.6	12.5		12.5	9.4	11.1	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	6.8	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.8	7.0	5.8以上8.6以下
水温	℃	18.5	18.5	18.7	19.0	18.9	19.4	19.7	19.5	18.9	19.2	19.9	20.0	19.7	19.8	19.6	19.7	19.5	19.9	20.2	20.2	20.2	20.3	20.4	20.8	21.1	21.3	21.1	21.2	21.0	21.1	20.9	21.3	18.5	19.9	
電気伝導率	mS/m	11.9	11.8	10.8	10.7	12.5	12.1	12.1	12.1	12.0	11.9	10.8	11.7	12.7	11.9	11.7	11.3	11.2	10.4	9.9	11.7	11.4	10.9	11.3	11.4	10.6	10.9	12.2	12.2	11.6	11.3	11.6	12.7	9.9	11.5	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9		7.0	6.8	6.9	5.8以上8.6以下
水温	℃	20.8	21.1	20.5	21.0	21.2	21.5	21.6	22.1	22.4	22.2	22.3	22.6	23.1	23.4	23.6	23.5	23.7	23.1	23.4	23.4	23.0	23.4	23.3	23.5	23.0	23.2	23.3	23.0	23.2	23.6		23.7	20.5	22.6	
電気伝導率	mS/m	11.9	11.4	11.6	10.4	10.3	10.9	11.0	10.2	10.4	11.5	11.0	11.0	12.3	11.7	11.5	12.7	12.2	12.3	11.4	11.7	12.6	12.4	12.5	12.0	11.4	11.3	10.4	11.3	12.4	10.2		12.7	10.2	11.5	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.2	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
水温	℃	23.3	23.4	23.3	23.3	25.7	24.5	24.6	24.7	24.8	25.4	25.0	24.6	25.3	24.8	24.7	24.8	24.9	24.7	24.5	24.8	25.4	25.4	25.7	25.9	26.5	26.6	27.0	27.1	27.0	27.1	27.5	27.5	23.3	25.2	
電気伝導率	mS/m	12.4	11.1	11.0	10.5	10.9	9.8	10.9	10.3	11.0	10.8	12.0	11.8	10.0	11.4	10.6	11.3	11.0	9.8	10.5	10.3	9.7	10.9	10.9	11.0	12.5	11.3	10.7	10.5	11.1	11.5	11.1	12.5	9.7	10.9	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
水温	℃	27.8	28.0	28.3	28.2	29.0	29.1	28.6	28.4	28.8	29.1	29.2	29.1	29.4	29.6	29.7	29.3	29.8	29.7	30.4	29.6	29.8	29.6	29.4	29.3	29.2	29.1	28.7	28.6	28.1	28.1	27.7	30.4	27.7	29.0	
電気伝導率	mS/m	11.5	11.6	11.8	11.8	12.1	12.1	12.6	11.7	11.8	12.0	12.7	11.9	12.1	12.6	12.4	12.2	12.3	12.8	12.6	12.6	12.8	12.7	12.6	12.6	12.4	12.8	13.0	13.0	12.7	12.8	13.2	13.2	11.5	12.4	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0		7.1	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
水温	℃	27.7	27.4	27.3	27.2	27.4	28.0	27.6	27.7	28.1	28.2	28.5	28.6	28.7	28.7	28.6	28.5	28.9	28.9	29.1	29.2	28.7	28.9	28.6	28.4	27.8	27.9	28.1	27.5	27.6	27.6		29.2	27.2	28.2	
電気伝導率	mS/m	12.7	12.1	12.0	11.6	11.3	11.0	11.7	11.6	11.8	12.0	11.4	11.7	11.8	11.2	12.0	11.7	11.2	10.8	10.8	11.3	11.1	11.8	11.3	11.2	10.7	10.8	11.3	10.8	11.2	11.4		12.7	10.7	11.4	

検　査　項　目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	6.9	7.0	7.0	7.2	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
水温	℃	27.3	27.0	26.1	27.1	26.4	26.5	25.6	25.9	24.5	24.6	24.8	25.2	25.4	24.1	25.0	24.7	24.4	24.8	25.0	24.1	23.9	24.1	24.1	23.4	24.0	23.5	23.6	23.1	23.0	23.0	22.8	27.3	22.8	24.7	
電気伝導率	mS/m	12.3	11.8	12.4	12.7	11.5	10.6	11.2	11.2	10.2	9.8	10.4	8.8	8.9	9.2	9.9	9.9	9.5	10.1	9.6	10.7	9.7	10.0	10.6	10.5	10.9	9.7	9.9	10.9	11.1	10.8	11.2	12.7	8.8	10.5	

検　査　項　目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		6.8	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1		7.2	6.8	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	18.7	22.5	22.5	21.9	21.9	21.7	21.1	20.9	20.7	20.2	20.7	21.2	20.6	20.1	20.5	20.6	20.8	19.6	19.5	19.4	18.8	18.5	18.6	18.4	17.6	17.8	18.2	17.5	16.6	17.8		22.5	16.6	19.8	
電気伝導率	mS/m	18.1	10.8	10.2	11.4	10.8	10.4	9.8	9.7	9.6	10.8	10.5	10.7	10.1	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.7	11.5	11.1	11.3	11.4	11.5	11.9	12.7	12.0	11.5	12.5	12.2		18.1	9.6	11.2	

検　査　項　目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
水温	℃	16.6	17.0	16.4	16.4	17.0	16.5	16.9	16.4	16.0	16.2	15.1	15.4	15.0	15.0	14.7	15.1	15.0	14.4	13.8	13.8	14.3	13.0	12.9	13.5	12.8	12.9	13.4	12.6	13.0	13.0	12.4	17.0	12.4	14.7	
電気伝導率	mS/m	12.7	11.6	12.1	12.1	12.2	11.7	12.2	12.3	12.2	12.3	12.2	12.1	12.3	12.3	12.2	12.7	12.6	13.0	13.3	13.1	12.6	11.9	13.2	13.0	13.5	13.8	13.4	13.0	12.5	12.2	13.0	13.8	11.6	12.6	

検　査　項　目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
水温	℃	12.4	12.7	12.4	12.4	13.1	11.9	12.0	11.7	11.7	12.0	11.7	11.4	11.1	11.5	11.3	10.9	11.7	10.7	9.9	11.2	11.1	10.9	11.2	10.9	11.3	11.9	11.2	11.4	11.7	10.9	10.9	13.1	9.9	11.5	
電気伝導率	mS/m	12.3	13.2	13.6	13.1	13.2	13.3	13.0	12.6	12.5	12.4	12.1	11.8	12.6	12.1	12.8	12.8	12.9	12.8	12.9	13.2	12.8	12.8	12.8	12.9	12.8	12.3	13.4	13.4	12.3	13.2	13.6	13.6	11.8	12.8	

検　査　項　目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9				7.1	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.3	11.1	11.5	11.1	10.7	10.7	10.9	10.7	10.3	10.3	10.7	10.3	10.0	10.0	10.8	11.4	11.0	11.1	10.9	10.8	10.8	10.8	10.6	10.9	10.4	11.7	10.9	11.3				11.7	10.0	10.8	
電気伝導率	mS/m	12.5	12.8	13.3	13.4	13.1	12.6	12.7	13.6	13.2	12.8	13.2	13.1	13.1	14.3	13.3	13.0	13.3	13.6	12.8	12.8	12.8	12.8	13.4	13.2	12.7	12.3	12.4	12.3				14.3	12.3	13.0	

検　査　項　目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	6.8	6.9	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.6	12.3	11.9	11.8	11.8	11.6	11.5	11.0	11.8	11.9	12.0	12.4	12.5	12.3	12.3	12.5	12.0	11.9	12.1	12.1	12.6	12.8	13.1	13.8	14.3	14.4	14.7	15.3	14.9	14.8	14.1	15.3	11.0	12.7	
電気伝導率	mS/m	12.4	12.2	12.7	12.4	11.8	11.6	11.4	11.0	10.0	10.3	10.6	10.0	10.0	10.9	10.5	10.6	10.7	10.5	10.5	10.6	10.7	11.0	10.4	11.9	11.5	11.8	11.7	12.1	11.2	10.6	11.3	12.7	10.0	11.1	

桃山No.2配水区 道風公園

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2		7.2	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	13.9	14.7	14.7	15.3	15.2	15.4	16.8	16.2	15.9	15.9	16.0	16.3	16.6	16.9	17.5	17.6	18.2	18.2	18.1	18.5	18.2	18.7	18.6	18.5	18.7	18.9	18.9	19.1	19.3	19.2		19.3	13.9	17.2	
電気伝導率	mS/m	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.6	7.2	6.8	6.7	7.3	7.2	7.4	7.4	6.7	6.9	7.0	7.3	7.4	7.6	8.1	7.9	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.5	7.8	8.2		8.5	6.7	7.5	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	19.4	19.4	19.8	20.2	20.7	20.8	20.3	20.6	19.6	20.3	21.4	21.2	20.7	20.8	20.9	20.7	20.8	20.9	21.2	21.4	21.6	21.1	21.4	22.4	22.2	22.6	22.5	22.6	22.5	22.7	22.3	22.7	19.4	21.1	
電気伝導率	mS/m	8.2	7.9	7.9	8.1	8.0	8.3	9.1	9.2	8.6	8.5	8.7	8.6	8.9	8.9	8.1	7.7	7.4	7.4	7.5	7.8	7.6	7.8	8.1	8.3	8.2	8.3	8.4	8.7	9.0	8.3	7.7	9.2	7.4	8.2	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1		7.2	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.2	22.6	22.1	22.4	22.5	22.7	23.0	23.5	23.8	23.8	24.0	24.4	25.0	25.2	24.9	25.2	25.4	25.0	25.4	25.2	24.6	24.9	25.0	24.8	24.5	24.4	24.9	24.9	24.9	24.7		25.4	22.1	24.2	
電気伝導率	mS/m	7.5	7.4	7.5	7.3	7.2	7.4	7.2	7.6	7.7	7.8	8.1	8.3	8.4	8.4	8.3	8.4	7.9	8.1	8.5	8.1	7.6	8.4	8.4	8.2	7.6	7.2	7.1	6.9	7.0	7.1		8.5	6.9	7.8	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	24.9	25.3	24.6	24.9	25.4	26.0	26.1	26.5	26.8	26.8	27.0	26.8	27.0	26.3	26.0	26.2	26.2	26.4	26.6	26.6	27.2	27.4	27.5	27.5	28.5	28.7	28.3	29.1	29.1	29.2	30.2	30.2	24.6	26.9	
電気伝導率	mS/m	7.2	7.1	7.2	7.4	6.7	7.3	6.9	7.1	7.0	7.2	7.1	7.5	7.0	7.2	6.5	6.4	6.6	6.5	6.6	7.0	7.1	6.4	7.6	7.0	7.1	7.4	7.8	7.7	7.7	7.7	7.5	7.8	6.4	7.1	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.4	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	29.7	29.8	30.1	29.9	31.4	30.8	30.8	30.4	30.9	30.7	31.0	31.0	31.3	31.9	31.8	31.7	31.3	31.2	32.0	31.1	30.9	31.3	30.9	30.9	31.2	31.2	30.3	30.0	29.2	29.3	28.8	32.0	28.8	30.7	
電気伝導率	mS/m	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	8.3	8.3	8.4	8.4	8.6	8.3	8.5	8.8	8.7	9.0	9.1	9.1	8.9	9.0	9.1	9.2	9.6	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	8.6	8.6	8.3	8.4	9.6	7.8	8.6	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2		7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.8	28.5	28.4	28.1	28.6	28.5	28.5	28.6	29.0	29.3	30.0	29.5	30.0	29.4	29.8	29.9	29.8	29.9	30.1	30.0	29.8	29.7	29.5	29.7	29.5	28.9	29.1	28.2	28.5	28.3		30.1	28.1	29.2	
電気伝導率	mS/m	8.5	8.1	7.9	7.7	7.3	7.3	7.4	7.7	7.8	7.9	8.2	8.4	8.9	8.6	8.2	8.2	7.8	7.5	7.5	7.7	7.6	8.0	8.0	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	8.1		8.9	7.3	7.9	

検　査　項　目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.4	27.8	27.6	27.8	27.5	27.5	27.3	26.3	25.4	25.6	25.4	25.0	25.2	24.8	24.9	25.2	24.7	25.4	25.3	25.0	24.3	24.2	24.3	24.7	23.8	23.6	23.7	22.8	23.1	23.0	22.5	28.4	22.5	25.2	
電気伝導率	mS/m	8.1	8.3	8.9	9.1	9.2	8.5	7.7	7.3	7.4	7.4	7.1	7.0	6.7	6.9	7.0	6.9	7.1	7.2	7.5	7.5	7.8	7.9	8.3	8.4	8.3	7.8	7.9	7.5	7.7	7.8	7.7	9.2	6.7	7.7	

検　査　項　目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2		7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	19.1	22.4	21.9	21.9	21.6	21.9	21.4	21.1	20.3	20.4	20.7	20.8	20.5	19.9	20.2	20.8	20.5	20.4	20.1	19.2	19.1	18.9	18.8	18.5	18.3	18.3	17.8	17.1	16.5	17.3		22.4	16.5	19.9	
電気伝導率	mS/m	11.5	8.0	7.9	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	8.0	8.1	8.1	8.4	8.7	8.4	8.7	8.7	8.9	8.8	9.4	9.6	9.5	9.6	9.8	10.0	9.4	9.7		11.5	7.2	8.5	

検　査　項　目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	16.8	17.0	16.7	16.7	16.3	15.9	16.1	15.6	15.5	15.3	15.3	14.3	14.9	14.3	14.0	14.4	14.4	14.0	13.5	13.6	13.3	12.8	12.5	12.7	12.4	12.4	12.5	11.9	12.0	12.1	12.2	17.0	11.9	14.2	
電気伝導率	mS/m	9.4	8.9	9.5	9.3	9.1	9.5	9.4	9.4	9.5	9.5	9.6	9.5	9.7	10.0	10.0	10.1	10.1	10.0	10.8	10.7	10.5	10.3	10.2	10.4	10.6	10.4	10.4	10.8	10.7	10.5	10.4	10.8	8.9	10.0	

検　査　項　目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.7	12.5	12.5	12.5	12.6	11.5	11.4	11.3	11.4	10.8	10.9	10.7	10.1	10.9	10.7	9.6	10.5	10.2	10.4	10.4	10.5	10.7	10.4	10.5	9.9	10.9	11.1	10.6	10.8	10.2	10.4	12.6	9.6	10.9	
電気伝導率	mS/m	10.6	10.4	10.4	10.9	11.2	10.8	10.7	10.3	9.6	9.9	10.2	10.3	10.4	10.7	10.4	10.4	10.9	11.1	11.0	10.4	10.4	10.4	10.4	10.5	10.8	11.0	10.9	10.8	10.9	11.0	11.2	11.2	9.6	10.6	

検　査　項　目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1				7.3	7.0	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	10.1	10.5	10.9	10.0	10.1	10.0	10.2	9.6	8.8	10.0	9.7	9.3	10.0	10.2	10.0	10.0	9.6	9.7	10.1	10.5	10.3	10.1	9.5	9.8	10.7	10.1	9.7	10.3				10.9	8.8	10.0	
電気伝導率	mS/m	11.3	11.2	11.1	10.9	10.9	10.8	10.7	11.1	11.3	11.2	11.4	11.4	11.3	11.6	12.0	11.2	11.3	11.4	11.1	11.1	10.9	11.2	11.5	11.0	11.1	11.0	11.1	11.0				12.0	10.7	11.2	

検　査　項　目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	10.7	11.2	11.1	10.9	11.4	11.3	11.5	11.1	11.3	11.8	11.6	12.2	12.6	12.0	12.0	12.0	11.6	12.1	11.7	12.0	12.7	11.6	12.1	13.6	14.1	14.1	14.4	15.1	15.0	14.6	14.2	15.1	10.7	12.4	
電気伝導率	mS/m	11.2	11.3	10.9	10.8	10.5	10.2	10.3	9.8	8.5	8.1	8.2	8.5	8.5	8.9	9.1	9.0	8.7	8.8	8.6	8.4	8.2	8.3	8.5	8.2	8.3	8.3	8.7	8.7	9.2	8.7	7.9	11.3	7.9	9.1	

東山配水区　糸田公園

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1		7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	14.0	14.8	15.3	16.1	15.6	16.1	16.1	16.3	16.6	16.7	16.7	17.3	17.7	17.7	18.1	18.5	18.7	18.7	18.8	19.3	19.1	19.2	18.7	19.2	19.3	19.6	19.7	19.8	20.1	19.6		20.1	14.0	17.8	
電気伝導率	mS/m	7.8	7.7	7.8	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	7.6	7.8	7.9	8.0	8.0	7.4	7.7	7.8	7.9	8.2	8.3	8.5	8.5	8.6	8.7	8.6	8.6	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8		8.8	7.4	8.2	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	20.0	19.6	19.7	20.0	21.2	20.7	20.7	21.3	20.4	20.7	21.7	21.3	21.6	21.2	21.4	21.1	21.2	21.5	21.8	21.7	22.2	22.0	22.4	22.5	22.6	23.0	22.6	23.4	22.5	23.2	22.3	23.4	19.6	21.5	
電気伝導率	mS/m	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	9.2	9.5	9.6	9.3	9.1	9.2	9.2	9.3	9.4	8.9	8.5	8.2	8.0	8.2	8.2	8.3	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	9.0	9.2	9.5	9.2	8.7	9.6	8.0	8.9	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1		7.2	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.8	22.8	22.6	23.2	23.1	23.4	23.5	24.3	24.5	24.9	24.4	25.0	25.2	25.1	25.4	26.4	25.9	26.1	25.0	25.1	24.7	25.2	25.3	25.5	25.2	25.0	25.0	25.2	25.2	25.4		26.4	22.6	24.7	
電気伝導率	mS/m	8.4	8.3	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.4	8.5	8.7	9.0	9.1	9.1	8.8	8.9	8.8	8.8	8.9	8.7	8.7	9.2	9.2	8.8	8.5	7.9	7.8	7.7	7.9	7.8		9.2	7.7	8.5	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	25.3	25.3	25.0	25.2	25.5	26.3	26.2	27.2	26.5	27.7	27.6	27.0	27.3	26.6	26.9	26.9	26.9	26.5	26.2	26.8	27.8	26.8	27.2	27.8	28.6	28.8	28.9	29.4	28.5	29.0	29.6	29.6	25.0	27.1	
電気伝導率	mS/m	7.8	7.9	7.7	7.9	7.8	7.8	7.5	7.6	7.6	7.8	7.9	8.1	7.7	7.8	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.8	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	7.3	7.7	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	29.4	29.6	29.9	30.1	30.4	30.5	30.6	31.1	31.3	31.0	31.2	30.9	30.9	31.7	31.8	31.8	31.2	31.4	31.9	31.3	31.2	31.5	30.9	31.7	31.5	31.0	30.2	29.5	29.8	29.3	28.9	31.9	28.9	30.8	
電気伝導率	mS/m	8.6	8.4	8.6	8.6	8.6	9.0	9.0	9.0	9.0	9.2	9.2	9.3	9.4	9.4	9.6	9.6	9.5	9.6	9.6	9.8	9.7	9.8	9.7	9.9	9.7	9.7	9.4	9.5	9.4	9.2	9.5	9.9	8.4	9.3	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1		7.2	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	29.4	29.0	28.8	28.5	28.4	28.7	28.7	28.9	29.3	29.4	30.0	30.0	30.2	29.3	29.8	29.7	29.9	30.1	30.3	30.2	30.0	30.3	30.0	30.0	29.6	29.1	29.1	28.7	28.8	28.7		30.3	28.4	29.4	
電気伝導率	mS/m	9.3	8.9	8.7	8.5	8.2	8.1	8.2	8.5	8.7	8.6	8.9	8.9	9.3	9.1	9.0	8.7	8.5	8.2	8.0	8.2	8.2	8.5	8.5	8.3	8.4	8.5	8.5	8.5	8.4	8.5		9.3	8.0	8.6	

検　査　項　目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.9	28.5	27.6	27.6	27.8	27.5	27.4	26.6	26.5	25.7	25.9	26.2	26.4	25.0	25.7	25.7	26.6	25.8	25.9	25.5	25.4	25.1	25.1	24.4	23.6	24.5	24.5	23.7	23.4	23.3	23.3	28.9	23.3	25.8	
電気伝導率	mS/m	8.7	8.9	9.2	9.6	9.8	9.1	8.5	8.1	8.1	7.9	7.7	7.5	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.1	8.2	8.5	8.7	8.7	8.3	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	9.8	7.2	8.2	

検　査　項　目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.6	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2		7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	17.0	22.8	23.0	22.2	22.3	22.1	21.8	21.5	20.9	21.0	21.0	21.2	21.1	20.9	20.8	20.8	21.2	20.8	20.3	20.0	19.7	19.4	19.5	19.0	18.5	18.1	17.8	17.6	16.7	17.7		23.0	16.7	20.2	
電気伝導率	mS/m	6.8	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	7.8	7.7	7.7	7.7	7.9	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.2	9.5	9.9	9.9	10.0	10.1	10.2	9.9	10.5		10.5	6.8	8.8	

検　査　項　目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	17.2	16.9	16.6	16.6	17.4	16.7	16.6	16.2	16.2	16.2	15.0	15.2	14.9	14.7	14.4	14.7	14.3	13.6	13.9	13.9	13.8	13.2	13.2	13.1	12.9	12.8	12.3	12.0	12.1	12.7	12.1	17.4	12.0	14.6	
電気伝導率	mS/m	10.4	9.7	9.8	9.9	9.9	9.9	9.9	9.8	9.8	9.6	10.1	10.0	10.1	10.5	10.4	10.4	10.5	10.5	10.8	11.1	10.8	10.7	10.6	10.8	10.9	10.9	10.8	11.1	11.1	11.0	11.1	11.1	9.6	10.4	

検　査　項　目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	12.4	12.4	12.3	12.5	12.6	12.2	12.2	12.3	11.9	11.5	11.0	11.4	10.8	10.9	12.1	12.0	11.1	10.6	11.2	11.5	11.3	11.2	11.5	11.1	11.3	11.6	11.4	11.1	11.5	11.3	11.1	12.6	10.6	11.6	
電気伝導率	mS/m	11.0	11.0	11.1	11.3	11.4	11.2	11.1	10.8	10.3	10.2	10.2	10.6	10.7	10.8	10.8	10.8	11.0	11.4	11.3	10.7	10.6	10.7	10.8	10.8	11.0	11.2	11.2	11.2	11.2	11.3	11.4	11.4	10.2	10.9	

検　査　項　目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1				7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.3	11.0	11.2	10.7	10.5	10.5	10.6	10.6	10.2	9.7	10.2	9.6	10.0	10.4	10.4	10.7	10.3	10.3	10.7	10.5	10.6	10.4	10.3	10.4	10.8	10.5	10.4	10.7				11.3	9.6	10.5	
電気伝導率	mS/m	11.5	11.5	11.4	11.4	11.2	11.1	11.1	11.9	12.0	11.5	11.7	11.6	11.7	11.7	12.1	11.6	11.6	11.6	11.7	11.5	11.3	11.5	11.8	11.4	11.3	11.3	11.3	11.2				12.1	11.1	11.5	

検　査　項　目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.0	11.6	11.4	11.4	11.8	11.7	11.6	11.2	11.9	11.9	12.0	12.7	12.9	12.5	12.5	12.7	12.1	12.0	12.4	12.1	13.3	12.8	12.9	14.0	14.9	14.6	14.7	15.6	14.9	15.1	15.0	15.6	11.0	12.8	
電気伝導率	mS/m	11.4	11.5	11.2	11.0	10.8	10.5	10.5	10.7	9.0	8.6	8.7	8.8	8.7	8.9	9.3	9.3	9.1	9.1	9.0	8.9	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	9.0	9.2	9.5	9.0	8.7	11.5	8.6	9.5	

東神明配水区　前浪公園

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0		7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	13.6	13.7	13.9	14.7	14.3	14.5	14.7	15.4	15.2	14.5	15.3	15.7	15.8	15.9	16.4	16.9	17.2	17.2	17.3	17.4	17.7	18.0	18.0	18.0	18.2	18.0	18.0	18.3	18.7	19.2		19.2	13.6	16.4	
電気伝導率	mS/m	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.9	7.9	7.8	7.3	7.5	6.8	7.6	8.2	7.6	7.4	7.4	7.7	7.8	7.9	8.5	8.4	8.1	8.2	8.6	8.6	8.4	8.6	8.8	8.3	8.8		8.8	6.8	7.9	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	19.0	18.7	18.8	19.0	19.5	19.4	19.7	19.7	18.9	19.5	19.6	19.6	19.7	19.0	19.4	20.4	19.3	19.6	20.1	20.4	20.5	20.7	21.2	21.3	20.9	21.5	21.7	22.0	21.5	21.7	21.8	22.0	18.7	20.1	
電気伝導率	mS/m	8.6	8.6	8.5	8.9	9.0	9.0	9.0	9.1	9.4	8.8	9.2	9.1	8.9	9.2	8.6	8.3	8.1	8.0	8.2	8.3	8.1	8.2	8.1	8.5	8.8	8.8	8.6	8.8	9.0	9.1	8.3	9.4	8.0	8.7	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0		7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	21.3	21.3	22.1	21.6	21.8	22.1	22.5	22.4	22.8	22.8	22.7	22.9	23.8	24.0	24.1	24.6	24.6	24.1	23.9	24.1	23.8	23.7	23.6	24.0	24.1	24.1	24.1	24.1	24.4	23.9		24.6	21.3	23.3	
電気伝導率	mS/m	8.6	8.3	7.8	7.9	7.6	7.8	7.7	8.1	8.3	8.1	8.4	8.5	8.8	8.7	8.9	9.0	8.7	8.5	9.0	8.5	8.5	9.2	9.3	9.1	8.4	8.2	8.0	7.5	7.9	7.7		9.3	7.5	8.4	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.3	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	24.5	24.0	24.2	24.5	24.9	24.9	26.4	26.6	26.7	26.4	26.2	25.6	25.4	25.0	25.0	25.7	25.4	25.3	25.8	25.6	25.7	26.4	26.7	27.0	27.5	27.1	27.0	27.2	27.7	28.1	28.4	28.4	24.0	26.0	
電気伝導率	mS/m	7.5	7.6	7.3	7.6	7.6	7.9	7.7	7.4	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	7.9	7.7	7.4	7.1	7.1	7.1	7.5	7.7	7.3	7.2	7.4	7.5	7.8	8.3	8.3	8.1	8.2	8.3	8.3	7.1	7.6	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.4	29.0	28.8	29.0	29.6	29.5	29.8	29.8	29.9	30.1	30.2	30.4	30.7	31.1	31.3	30.8	30.7	30.6	30.6	30.7	30.1	30.5	30.3	30.2	29.9	29.4	28.9	29.1	28.9	28.3	27.9	31.3	27.9	29.8	
電気伝導率	mS/m	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.6	8.8	8.8	8.9	8.9	8.8	8.9	9.0	9.2	9.1	9.5	9.3	9.2	9.3	9.3	9.5	9.6	9.4	9.4	9.5	9.5	9.3	9.4	9.0	9.0	9.0	9.6	8.2	9.0	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1		7.3	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	27.8	27.7	27.2	27.3	27.2	27.3	27.6	27.8	28.4	28.2	28.7	28.5	28.6	28.4	28.9	29.0	28.9	29.0	29.3	29.1	29.1	28.9	28.0	27.5	27.7	27.5	27.4	27.2	27.0	26.7		29.3	26.7	28.1	
電気伝導率	mS/m	8.8	8.6	8.4	8.2	8.0	8.0	8.0	8.1	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7	8.9	8.6	8.3	8.3	8.1	7.9	7.9	8.0	7.9	8.1	8.1	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1	8.3		8.9	7.9	8.3	

検査項目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	26.8	26.7	26.3	26.3	25.7	25.6	25.7	25.3	24.7	24.6	24.0	23.3	23.1	23.4	23.2	23.4	23.3	23.4	23.4	23.0	22.8	22.4	22.7	22.4	22.5	21.9	22.0	21.9	21.5	21.5	21.1	26.8	21.1	23.7	
電気伝導率	mS/m	8.4	8.5	8.8	9.2	9.8	9.3	8.5	7.9	7.9	7.7	7.5	7.2	7.2	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.7	7.9	7.8	7.9	8.1	8.3	8.3	8.4	8.2	7.9	7.8	7.9	7.8	9.8	6.8	8.0	

検査項目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2		7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	21.4	20.8	20.5	20.5	20.5	19.9	19.5	19.4	18.8	18.4	19.2	19.0	19.2	19.3	19.4	18.4	18.3	18.3	17.7	17.6	17.4	17.0	16.6	16.4	16.4	15.9	16.0	15.4	15.3	14.8		21.4	14.8	18.2	
電気伝導率	mS/m	7.8	8.4	8.2	7.9	7.9	7.8	7.9	7.4	7.7	7.8	7.2	7.5	7.8	8.0	8.1	8.7	8.9	8.7	8.8	8.9	8.9	8.8	9.3	9.7	9.5	9.6	9.7	10.0	9.8	10.0		10.0	7.2	8.6	

検査項目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	14.6	14.5	14.4	14.2	13.6	14.0	13.7	13.5	12.6	12.9	12.6	12.3	11.7	11.5	11.7	11.9	11.3	11.0	11.0	10.6	10.4	10.5	10.0	10.0	9.7	10.2	10.1	10.1	10.2	10.2	10.3	14.6	9.7	11.8	
電気伝導率	mS/m	9.9	9.7	9.6	9.5	9.5	9.6	10.0	9.8	9.6	9.6	9.6	9.9	9.8	10.4	10.6	10.1	10.8	10.6	10.8	11.3	10.1	10.8	10.8	10.9	11.0	11.1	11.1	11.0	11.1	11.4	10.6	11.4	9.5	10.3	

検査項目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	10.3	10.9	10.9	10.3	10.2	9.2	9.3	9.1	8.9	8.7	8.3	8.5	8.6	8.6	8.6	8.8	8.5	8.8	8.6	8.7	8.5	8.5	7.5	8.5	7.5	8.9	8.6	8.9	8.7	8.6	8.3	10.9	7.5	8.9	
電気伝導率	mS/m	10.7	10.5	10.4	11.0	11.4	11.6	11.4	11.0	10.6	10.3	10.3	10.6	10.4	10.5	11.1	11.1	11.3	11.4	11.3	10.9	11.1	11.0	11.1	11.0	11.3	11.2	11.3	11.3	11.3	11.4	11.7	11.7	10.3	11.0	

検査項目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2				7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	8.7	8.8	9.3	10.2	9.5	10.1	9.3	7.9	7.8	8.6	8.3	8.1	8.2	8.2	8.3	8.8	9.1	8.0	8.7	8.6	9.2	7.8	7.9	8.4	8.5	8.4	8.6	9.1				10.2	7.8	8.7	
電気伝導率	mS/m	11.4	11.5	11.4	10.9	11.1	11.0	10.9	11.2	11.3	11.2	11.2	11.4	11.6	11.7	11.9	11.6	11.6	11.5	11.9	11.3	11.0	11.4	11.7	11.1	11.1	10.6	10.8	10.6				11.9	10.6	11.3	

検査項目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.3	6.9	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	9.6	9.5	10.1	10.2	10.4	10.2	9.8	9.8	9.6	8.6	10.4	10.3	10.0	10.9	10.8	11.0	10.9	10.8	11.0	10.7	11.3	11.6	11.4	12.2	12.6	13.1	13.5	14.1	13.5	13.6	13.2	14.1	8.6	11.1	
電気伝導率	mS/m	11.5	11.5	11.4	10.7	10.9	10.4	10.3	10.6	9.3	8.8	9.0	8.7	8.5	8.8	9.3	9.4	8.8	8.8	8.5	8.3	8.2	8.7	8.8	8.7	8.7	8.4	8.6	9.0	9.5	9.3	8.9	11.5	8.2	9.4	

玉野配水区　水道施設ドレン管（玉野町）

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4		7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	14.3	14.7	14.4	14.9	14.8	15.0	15.3	15.7	15.7	15.9	15.9	16.5	16.8	17.2	17.4	17.7	18.6	18.2	18.0	18.3	18.4	18.7	18.5	18.3	19.1	18.8	18.7	19.1	19.4	19.5		19.5	14.3	17.1	
電気伝導率	mS/m	6.3	5.9	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.0	5.7	5.9	6.3	6.4	6.6	6.2	6.2	6.2	6.3	6.6	7.0	7.2	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	7.1	7.1	7.2	6.8	7.1		7.2	5.7	6.5	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	19.3	19.1	19.5	19.7	20.3	20.4	20.2	20.3	20.0	20.3	20.5	20.5	20.1	20.4	20.6	20.7	20.5	20.8	20.9	21.0	21.5	21.5	22.1	22.2	22.4	22.5	22.4	22.4	22.0	22.4	22.4	22.5	19.1	20.9	
電気伝導率	mS/m	6.9	6.7	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.4	5.8	5.5	6.0	6.0	6.3	6.5	6.7	6.7	6.5	6.6	6.7	6.8	7.0	7.2	7.1	7.2	5.5	6.6	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		7.5	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.6	22.0	22.8	23.1	22.9	23.1	23.7	23.7	23.8	23.8	24.0	24.5	24.6	25.0	25.4	25.5	25.5	24.4	24.4	24.7	24.0	24.3	24.2	24.3	24.6	24.7	24.6	24.3	24.5	24.1		25.5	22.0	24.1	
電気伝導率	mS/m	6.8	6.5	6.1	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.2	6.2	6.4	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.9	7.0	6.8	7.1	7.2	6.6	6.6	6.4	6.3	6.1	6.0	5.9		7.2	5.9	6.4	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	24.4	24.4	24.6	25.0	25.4	26.6	27.4	27.1	27.4	26.9	26.7	25.8	25.9	25.8	26.2	25.8	25.5	25.7	26.2	26.4	26.7	27.7	27.9	27.8	28.4	28.4	28.4	28.8	29.2	29.6	29.8	29.8	24.4	26.8	
電気伝導率	mS/m	5.9	5.9	6.0	6.3	6.3	6.3	6.1	6.0	5.9	5.9	5.9	6.0	5.9	6.2	5.6	5.8	5.7	5.7	5.9	6.0	6.0	5.7	5.7	5.8	5.9	6.0	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.3	5.6	6.0	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	29.7	30.0	30.2	30.5	31.0	30.8	31.3	31.1	31.3	31.5	31.7	31.5	31.8	31.9	31.9	31.8	32.3	32.3	31.6	30.8	31.0	31.3	31.0	30.9	30.7	30.6	29.1	29.7	28.7	28.2	28.0	32.3	28.0	30.8	
電気伝導率	mS/m	6.3	6.4	6.3	6.4	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	6.7	6.5	6.6	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.7	7.7	7.6	7.2	6.9	6.6	7.7	6.3	6.9	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	27.9	28.1	27.6	27.5	28.1	28.2	28.6	28.9	29.9	29.3	29.6	30.0	30.0	30.0	29.5	29.8	30.2	30.2	30.7	30.5	30.1	29.9	29.1	29.0	28.6	28.8	28.4	28.0	27.7	27.5		30.7	27.5	29.1	
電気伝導率	mS/m	6.5	6.6	6.7	6.6	6.4	6.3	6.3	6.1	6.3	6.4	6.6	6.8	7.0	6.8	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	7.4	7.2	6.8	6.7	7.0	7.1	7.0	6.7	6.2	6.1	6.4		7.4	6.1	6.7	

検　査　項　目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	27.9	27.7	27.0	26.9	26.1	26.3	26.4	25.8	24.9	24.8	25.3	24.6	24.4	24.7	24.1	24.3	24.8	24.7	24.5	23.8	23.6	23.4	23.7	23.1	23.1	22.8	22.8	22.5	22.1	22.4	21.6	27.9	21.6	24.5	
電気伝導率	mS/m	6.4	6.9	7.2	7.1	6.9	7.0	7.0	6.5	6.7	6.8	6.7	6.7	6.5	6.1	6.3	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.9	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	6.8	6.5	6.5	6.8	7.4	6.1	6.8	

検　査　項　目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		6.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5		7.6	6.6	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	18.8	21.3	21.1	21.6	21.1	21.5	20.3	19.8	19.4	19.4	20.2	20.1	20.5	19.7	19.7	19.2	19.2	19.2	18.5	18.5	18.2	18.3	17.4	17.0	16.8	16.6	16.6	16.2	15.8	15.4		21.6	15.4	18.9	
電気伝導率	mS/m	16.7	7.3	6.9	6.6	6.6	6.6	6.4	6.2	6.1	6.2	6.2	6.4	6.7	6.8	6.9	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.9	7.8	7.9	8.2	8.4	8.3	8.4		16.7	6.1	7.5	

検　査　項　目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	15.4	15.6	15.6	15.5	15.1	14.9	14.3	14.0	14.0	13.6	13.3	13.1	12.9	12.8	12.4	12.7	12.3	12.1	11.9	11.4	11.2	11.2	10.8	10.9	10.7	11.0	10.8	10.6	10.5	10.7	10.6	15.6	10.5	12.6	
電気伝導率	mS/m	8.6	7.9	8.2	8.1	7.8	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	8.0	8.3	8.7	8.9	8.9	8.6	8.6	8.7	8.9	9.0	9.0	9.0	8.7	8.7	8.7	8.7	8.9	9.1	8.9	8.9	8.5	9.1	7.6	8.5	

検　査　項　目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	10.7	11.0	11.2	10.4	10.7	10.1	10.1	9.6	9.8	8.9	8.9	9.0	9.9	10.3	9.5	9.2	9.4	9.6	9.3	9.6	9.5	9.5	9.8	9.8	9.0	10.2	9.6	9.9	9.5	9.3	9.1	11.2	8.9	9.8	
電気伝導率	mS/m	8.7	8.7	8.9	9.4	9.5	9.0	8.9	8.7	8.5	8.4	8.6	8.7	8.7	8.8	9.0	9.3	9.2	9.3	9.2	8.8	8.7	8.7	8.7	8.8	9.2	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	9.1	9.5	8.4	8.9	

検　査　項　目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4				0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3				7.6	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	9.7	9.5	10.8	9.6	8.9	9.7	9.8	8.3	8.3	8.6	8.6	8.5	8.9	9.5	9.2	9.8	9.6	9.6	8.8	9.3	8.4	8.7	8.7	9.1	9.1	9.5	10.0	9.8				10.8	8.3	9.2	
電気伝導率	mS/m	9.1	9.1	8.8	8.8	8.6	8.6	8.8	9.2	9.3	9.4	9.3	9.6	9.5	9.5	9.7	10.2	10.2	10.3	10.2	10.0	10.0	10.0	10.0	9.2	9.4	9.2	9.2	9.3				10.3	8.6	9.4	

検　査　項　目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.0	10.6	11.1	10.9	10.8	10.8	11.2	10.8	10.6	10.0	11.4	11.1	12.2	11.0	11.5	11.5	11.7	11.9	11.5	11.5	11.9	12.8	12.8	13.4	13.6	14.6	14.7	15.1	14.4	14.4	14.2	15.1	10.0	12.1	
電気伝導率	mS/m	9.5	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.9	9.2	8.1	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	7.8	7.8	8.1	8.0	7.3	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.7	7.9	8.0	8.2	7.8	7.4	9.9	7.3	8.2	

上野配水区　緑が丘西児童遊園

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2		7.3	7.2	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	14.4	15.0	15.0	15.8	15.3	15.3	16.2	16.0	15.7	16.1	16.5	16.5	16.4	16.6	17.3	17.7	18.0	17.9	18.3	18.4	18.4	18.7	18.7	18.4	18.6	18.8	18.8	18.8	19.0	19.3		19.3	14.4	17.2	
電気伝導率	mS/m	8.0	7.7	7.6	7.9	7.7	8.0	7.9	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	8.0	7.9	7.6	7.5	7.6	7.8	7.7	8.5	8.4	8.0	8.2	8.3	8.8	8.4	8.7	8.8	8.6	8.5		8.8	7.4	8.0	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	19.3	19.7	19.4	19.6	20.1	20.4	20.3	20.1	19.9	20.6	20.4	20.4	20.3	20.7	20.5	20.7	20.7	20.3	20.8	21.4	21.3	21.2	21.6	21.8	22.1	21.8	22.2	22.0	21.9	22.2	22.0	22.2	19.3	20.8	
電気伝導率	mS/m	8.5	8.6	8.5	8.9	9.0	8.8	8.9	9.1	9.0	8.8	9.2	9.2	8.9	9.2	8.9	8.3	8.7	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.7	8.9	8.5	8.8	8.9	9.0	8.5	9.2	8.1	8.7	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2		7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.3	21.8	21.6	22.1	22.0	22.2	22.7	23.1	23.3	23.2	23.2	23.1	23.8	24.2	24.7	25.3	24.8	24.7	24.5	24.4	24.2	24.2	24.1	24.2	24.2	24.2	24.1	24.6	24.5	24.2		25.3	21.6	23.7	
電気伝導率	mS/m	8.7	8.7	7.9	7.9	7.7	7.8	7.7	8.1	8.3	8.0	8.3	8.3	8.7	8.6	9.0	9.2	8.9	8.6	8.6	8.5	8.5	9.0	9.4	8.6	8.4	8.2	7.7	7.6	7.9	7.8		9.4	7.6	8.3	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	24.3	24.4	24.4	24.3	24.6	25.1	26.0	25.8	26.5	26.6	26.2	26.1	25.7	25.7	25.5	25.6	25.6	25.6	25.7	26.0	26.1	26.4	26.7	26.9	27.5	27.6	28.0	28.2	28.2	28.7	28.4	28.7	24.3	26.2	
電気伝導率	mS/m	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6	7.9	7.6	7.4	7.7	7.4	7.6	7.6	7.7	8.1	7.7	7.4	7.2	7.2	7.1	7.5	7.6	7.7	7.2	7.4	7.6	7.7	8.3	8.3	8.1	8.2	8.2	8.3	7.1	7.6	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.6	28.8	29.2	29.1	29.8	30.0	30.3	30.1	30.2	30.2	31.2	30.5	30.8	31.4	31.0	30.8	31.0	31.0	31.0	31.0	30.4	30.2	30.5	30.6	30.4	30.2	29.4	29.8	29.3	28.8	28.3	31.4	28.3	30.1	
電気伝導率	mS/m	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.4	8.7	8.7	8.9	8.7	8.8	8.9	8.9	9.1	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	9.4	9.4	9.5	9.4	9.5	9.5	9.4	9.4	9.0	9.2	9.0	9.5	8.1	9.0	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		7.5	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.1	28.1	27.6	27.6	27.5	27.5	28.1	28.5	29.5	29.0	29.4	29.1	29.0	29.4	29.2	29.3	29.6	29.6	29.6	29.4	29.3	29.5	28.6	28.4	28.4	27.8	28.4	28.2	27.3	27.6		29.6	27.3	28.6	
電気伝導率	mS/m	8.8	8.7	8.5	8.2	8.1	7.9	8.0	8.0	8.3	8.2	8.4	8.6	8.6	8.7	8.7	8.5	8.4	8.1	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2	8.1	8.3		8.8	7.9	8.2	

検査項目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	27.2	27.3	26.7	27.0	26.6	26.3	26.5	25.4	25.6	24.5	24.1	24.4	24.6	24.4	24.1	24.6	24.4	24.4	23.9	23.5	23.5	23.9	23.8	23.6	23.4	23.3	23.1	23.2	22.9	23.0	22.3	27.3	22.3	24.6	
電気伝導率	mS/m	8.3	8.4	8.7	9.1	9.6	9.4	8.7	8.1	8.0	7.9	7.6	7.7	7.6	6.9	7.0	7.1	7.2	7.4	7.8	7.9	7.8	7.8	8.0	8.2	8.3	8.6	8.6	8.1	8.1	7.9	7.8	9.6	6.9	8.0	

検査項目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4		7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.0	21.9	21.6	21.7	21.4	21.2	20.8	21.1	20.6	20.0	20.5	20.4	20.2	19.9	20.2	19.5	19.5	19.5	18.2	19.5	19.2	18.5	18.4	18.3	17.6	17.7	17.8	16.9	17.2	16.8		22.0	16.8	19.6	
電気伝導率	mS/m	7.9	8.4	8.2	8.0	8.0	8.1	7.8	7.5	7.7	7.9	7.5	7.5	7.7	8.0	8.1	9.4	8.9	8.9	8.8	8.8	9.0	8.9	9.4	9.7	9.3	9.5	9.6	9.8	9.8	10.1		10.1	7.5	8.6	

検査項目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	16.5	15.8	16.1	15.7	15.5	16.0	15.8	15.4	15.5	14.3	14.9	14.5	14.3	14.0	13.7	13.9	13.5	13.1	12.9	12.8	12.7	12.4	12.5	12.1	11.9	12.1	12.9	11.9	12.2	12.1	11.9	16.5	11.9	13.8	
電気伝導率	mS/m	10.0	9.9	9.7	9.5	9.6	9.5	10.1	9.9	9.6	9.6	9.6	9.8	9.9	10.5	10.5	10.2	10.2	10.1	10.3	10.4	10.9	10.9	10.5	10.4	10.4	10.6	10.6	11.0	11.4	10.9	10.8	11.4	9.5	10.2	

検査項目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.6	12.1	11.9	11.6	11.7	11.7	11.3	11.1	11.1	11.2	10.8	10.3	10.4	11.8	10.5	10.6	10.2	9.8	10.1	11.4	10.7	10.6	10.7	11.0	11.0	11.1	11.1	11.1	11.1	10.8	11.0	12.1	9.8	11.0	
電気伝導率	mS/m	10.7	10.4	10.5	11.2	11.3	10.8	10.9	10.8	10.3	10.2	10.4	10.5	10.3	10.3	10.6	10.6	10.8	11.4	11.4	10.4	11.0	10.8	10.3	10.3	10.6	11.1	10.8	10.7	10.8	10.9	10.9	11.4	10.2	10.7	

検査項目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4				7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	10.3	10.5	11.0	11.0	9.7	10.0	11.4	9.6	9.2	10.5	9.9	10.1	9.5	8.5	8.9	10.0	10.5	10.3	10.3	10.3	10.2	9.9	9.9	10.2	10.1	9.9	10.5	11.0				11.4	8.5	10.1	
電気伝導率	mS/m	11.5	11.5	11.4	11.0	10.9	10.9	11.0	11.2	11.4	11.4	11.4	11.4	11.7	11.4	11.7	11.9	11.6	11.6	11.4	11.3	11.5	11.5	11.6	11.0	11.0	10.8	10.9	11.0				11.9	10.8	11.3	

検査項目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	10.9	11.4	11.8	11.6	11.7	11.7	11.6	11.2	11.2	11.6	11.7	11.8	12.1	12.1	12.0	12.1	12.1	12.2	11.9	11.7	12.3	11.8	12.1	13.4	13.9	14.2	15.2	14.9	14.7	14.7	14.3	15.2	10.9	12.4	
電気伝導率	mS/m	11.4	11.5	11.3	11.5	10.9	11.2	10.4	10.6	9.9	9.4	8.7	8.6	8.6	8.7	9.3	9.4	8.8	8.8	8.6	8.6	8.3	8.8	8.8	8.9	8.6	8.4	8.6	9.0	9.4	9.6	9.4	11.5	8.3	9.5	

神屋西配水区　廻間町向地区ポケットパーク

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1		7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	13.5	13.7	13.7	14.4	14.2	14.2	14.5	14.7	15.0	14.8	15.3	15.5	15.4	15.6	15.9	16.3	16.9	16.7	16.8	16.9	17.3	17.5	17.3	17.3	17.2	17.4	17.5	17.6	17.9	18.1		18.1	13.5	16.0	
電気伝導率	mS/m	7.9	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	7.8	7.6	7.8	7.9	8.0	8.1	7.8	7.7	7.7	7.8	8.1	8.3	8.4	8.4	8.6	8.7	8.7	9.8	8.7	8.7	9.1	8.4	8.8		9.8	7.6	8.2	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	18.1	17.9	18.2	18.2	18.7	19.0	19.1	19.0	18.6	18.7	18.9	19.2	19.1	19.2	19.2	19.2	18.9	18.9	19.1	19.4	19.6	19.9	20.0	20.1	19.8	20.3	20.6	20.9	20.5	20.6	20.5	20.9	17.9	19.3	
電気伝導率	mS/m	8.9	8.9	8.6	8.9	9.1	8.9	9.5	9.6	9.4	9.2	9.1	9.2	9.2	9.4	9.0	8.7	8.3	7.9	8.2	8.2	8.3	8.4	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.2	9.4	9.3	8.8	9.6	7.9	8.9	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1		7.2	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	20.9	20.4	20.2	20.3	20.5	21.1	21.0	21.0	21.2	21.4	21.4	21.5	21.9	22.2	22.5	23.5	23.1	22.8	22.8	22.8	22.4	22.7	22.5	22.8	22.8	22.5	22.5	22.5	22.6	22.5		23.5	20.2	21.9	
電気伝導率	mS/m	8.5	8.5	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.3	8.4	8.6	8.9	9.0	9.1	9.0	8.9	8.8	8.8	8.9	8.9	8.4	9.1	9.4	9.0	8.7	8.2	7.9	7.8	7.9	7.8		9.4	7.8	8.5	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.7	22.9	22.7	22.6	22.9	22.9	23.6	24.1	24.5	24.5	24.5	24.1	23.9	23.6	23.8	23.8	23.5	23.9	24.0	24.1	24.3	24.6	24.9	25.0	25.8	25.7	26.1	26.0	26.4	26.5	26.7	26.7	22.6	24.3	
電気伝導率	mS/m	7.8	7.9	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	8.0	7.7	7.9	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.1	7.5	7.5	7.6	7.8	8.0	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	7.1	7.8	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	26.7	26.8	27.2	27.4	28.0	27.9	28.1	28.4	28.5	28.3	28.7	28.6	28.7	28.8	28.9	28.8	28.9	28.5	29.0	28.9	28.7	28.5	28.3	28.6	28.4	28.4	27.7	27.7	27.3	27.1	26.7	29.0	26.7	28.1	
電気伝導率	mS/m	8.4	8.4	8.1	8.2	8.6	8.9	9.1	9.1	9.0	8.8	8.7	8.9	9.3	9.6	9.6	9.7	9.2	9.2	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.4	9.5	9.7	9.6	9.6	9.4	9.2	9.0	9.8	8.1	9.2	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1		7.3	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	26.5	26.6	26.1	25.8	25.8	25.9	26.1	26.5	26.8	26.8	27.0	27.0	27.0	27.3	27.5	27.5	27.5	27.4	27.7	27.5	27.4	27.5	27.1	26.6	26.6	26.5	26.4	26.3	26.0	25.7		27.7	25.7	26.7	
電気伝導率	mS/m	8.7	8.9	8.7	8.5	8.3	8.1	7.9	8.0	8.5	8.6	8.8	8.9	9.2	8.9	8.6	8.3	8.6	8.3	7.8	8.2	8.0	7.9	7.9	8.3	8.4	8.4	8.5	8.1	8.0	8.5		9.2	7.8	8.4	

検査項目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	25.7	25.7	25.3	25.4	24.6	24.8	24.8	24.4	23.7	23.8	23.5	23.3	23.1	23.1	22.8	23.0	23.0	23.0	22.9	22.1	22.6	22.2	22.4	22.1	22.4	21.7	21.8	21.6	21.3	21.3	21.2	25.7	21.2	23.2	
電気伝導率	mS/m	8.6	8.9	9.1	9.5	9.7	9.4	8.7	8.2	8.1	8.0	7.8	7.4	7.3	6.8	7.3	7.4	7.4	7.6	7.8	7.9	8.0	8.2	8.3	8.6	8.7	8.5	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	9.7	6.8	8.2	

検査項目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		6.8	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2		7.3	6.8	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	19.9	20.5	20.5	20.5	20.4	19.9	19.3	19.5	18.8	18.7	19.0	18.8	18.8	18.5	18.7	18.3	18.4	18.3	17.8	17.8	17.6	17.1	17.2	16.7	16.8	16.5	16.5	15.7	16.1	15.4		20.5	15.4	18.3	
電気伝導率	mS/m	11.3	8.4	8.2	8.0	8.2	8.1	8.0	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	8.1	8.3	8.5	8.7	8.9	9.0	9.0	9.1	8.9	9.2	9.4	9.7	9.8	9.9	10.0	10.2	10.0	10.3		11.3	7.7	8.9	

検査項目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	15.1	14.9	14.9	14.7	14.3	14.9	14.5	14.0	13.7	13.6	13.5	13.0	12.8	12.9	12.3	12.7	12.5	12.2	12.2	11.8	11.6	11.3	11.8	11.3	11.2	11.1	11.2	10.9	10.8	11.3	10.8	15.1	10.8	12.7	
電気伝導率	mS/m	10.1	9.7	9.8	9.8	9.9	9.9	10.0	9.9	9.8	9.5	10.0	10.0	10.1	10.4	10.5	10.3	10.4	10.5	10.7	11.0	10.9	10.7	10.6	10.7	10.8	10.9	10.9	11.1	11.1	10.8	10.6	11.1	9.5	10.4	

検査項目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.0	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	10.5	11.1	11.1	10.5	10.5	10.7	10.5	10.3	9.7	10.0	9.6	9.3	9.5	9.7	9.7	10.1	9.5	9.0	9.1	9.9	9.6	9.6	9.5	9.7	9.5	9.7	9.7	9.8	9.8	10.1	10.0	11.1	9.0	9.9	
電気伝導率	mS/m	10.8	10.6	10.4	11.2	11.4	11.2	11.2	10.9	10.5	10.2	10.2	10.6	10.3	10.7	10.8	10.8	10.9	11.4	11.3	10.7	10.7	10.7	10.7	10.8	10.6	11.2	11.2	11.2	11.2	11.3	11.4	11.4	10.2	10.9	

検査項目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2				7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	9.4	9.5	9.7	9.5	8.9	9.0	9.6	8.5	8.5	9.2	8.8	8.5	8.8	8.8	8.6	9.3	9.8	9.3	9.4	9.0	9.3	8.8	8.8	9.1	8.9	9.0	9.4	9.6				9.8	8.5	9.1	
電気伝導率	mS/m	11.5	11.6	11.4	11.4	11.3	11.1	11.1	11.3	11.3	11.4	11.2	11.5	11.6	11.7	11.6	11.7	11.5	11.6	11.7	11.5	11.4	12.0	11.8	11.0	11.3	11.2	11.1	11.2				12.0	11.0	11.4	

検査項目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	10.3	10.2	10.4	10.5	10.6	10.5	10.1	10.0	10.2	10.5	10.8	10.6	11.1	11.1	10.9	11.1	11.0	11.2	10.7	11.0	11.2	11.9	11.9	12.3	12.9	12.8	13.1	13.8	13.1	13.3	13.2	13.8	10.0	11.4	
電気伝導率	mS/m	11.5	11.5	11.2	11.0	10.9	10.6	10.5	10.5	9.5	8.8	8.7	8.8	8.8	8.9	9.3	9.4	9.1	9.0	9.0	8.4	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	8.7	9.0	9.1	9.4	9.3	8.9	11.5	8.4	9.5	

神屋中配水区　神屋公園

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	14.1	13.8	13.6	15.2	14.0	14.1	14.5	14.5	14.9	14.8	15.5	15.1	15.0	15.3	15.8	16.2	16.9	16.6	16.6	17.0	17.3	17.4	17.4	17.2	17.6	17.7	17.6	17.7	17.9	18.2		18.2	13.6	16.0	
電気伝導率	mS/m	7.7	7.5	7.5	7.5	7.7	8.0	8.1	7.7	8.0	7.5	7.5	7.7	8.0	7.1	7.6	7.5	7.6	7.8	7.9	8.4	8.5	8.2	8.7	8.2	8.4	8.4	8.6	9.2	8.5	8.6		9.2	7.1	8.0	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	18.0	18.1	18.2	18.2	19.3	18.9	18.9	19.1	18.5	19.4	19.1	19.3	19.1	19.4	19.6	19.1	19.0	18.7	19.1	19.1	19.4	19.7	20.2	20.0	19.8	19.9	20.5	20.9	20.9	20.7	20.3	20.9	18.0	19.4	
電気伝導率	mS/m	8.5	8.7	8.6	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.2	8.8	9.1	9.1	9.0	9.1	8.8	9.2	8.1	7.9	8.2	8.3	9.0	8.3	8.3	8.3	8.5	8.9	8.9	8.7	8.9	9.0	8.3	9.2	7.9	8.7	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4		7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	21.6	20.5	20.3	20.4	20.9	20.5	20.8	20.7	21.4	21.4	21.5	21.7	21.8	22.5	22.1	23.1	22.8	22.9	22.9	22.9	22.6	23.0	22.6	22.5	22.9	22.7	22.9	22.7	23.0	22.6		23.1	20.3	22.0	
電気伝導率	mS/m	8.5	8.4	7.9	7.7	7.7	7.8	7.7	8.1	8.3	8.7	8.2	8.6	8.8	8.7	9.0	8.9	8.6	8.6	8.6	8.6	8.5	9.0	9.2	8.7	8.5	8.3	7.6	7.5	7.9	7.7		9.2	7.5	8.3	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.9	23.0	22.7	22.5	23.0	23.4	24.4	23.8	24.4	24.6	24.3	25.1	23.9	23.7	24.1	23.8	23.1	24.0	24.3	23.6	24.8	25.0	25.0	25.3	25.8	26.1	25.9	26.1	26.4	26.6	27.2	27.2	22.5	24.5	
電気伝導率	mS/m	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6	7.8	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.9	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.5	7.5	7.2	7.2	7.4	7.6	7.7	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	7.1	7.6	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	26.9	27.2	27.6	27.6	28.1	27.7	28.4	27.8	28.0	28.8	28.8	29.0	28.7	29.0	29.6	29.6	28.5	27.9	29.2	29.0	29.0	28.7	28.6	28.7	29.0	29.3	27.8	28.2	28.1	27.8	27.4	29.6	26.9	28.4	
電気伝導率	mS/m	8.2	9.1	8.2	8.2	8.4	8.5	8.8	8.8	8.9	8.8	8.9	8.9	9.1	9.1	9.3	9.3	9.6	9.6	9.3	9.4	9.5	9.5	9.5	9.6	9.5	9.5	9.5	9.5	9.1	8.8	8.8	9.6	8.2	9.1	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4		7.5	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	26.8	26.9	26.1	26.4	25.9	26.3	27.3	26.7	28.0	27.3	27.3	27.4	27.4	28.1	27.9	27.9	28.0	27.7	27.9	28.4	27.7	27.5	27.3	27.3	27.0	27.2	27.0	26.2	26.8	26.2		28.4	25.9	27.2	
電気伝導率	mS/m	8.9	8.6	8.4	8.3	8.2	7.8	7.9	8.2	8.2	8.3	8.5	8.6	8.8	9.1	8.7	8.4	8.3	8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2	8.0	8.2		9.1	7.8	8.2	

検査項目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	26.0	25.8	25.2	25.4	25.5	25.6	25.0	24.7	24.3	23.8	23.6	23.6	23.5	23.2	22.9	22.9	23.1	22.7	22.9	22.8	24.5	23.5	22.5	22.2	22.1	21.8	22.2	22.8	21.5	21.3	20.8	26.0	20.8	23.5	
電気伝導率	mS/m	8.3	8.5	8.7	9.1	9.8	9.5	8.5	7.9	7.9	7.8	7.5	7.4	7.2	6.8	7.1	7.2	7.4	7.9	7.8	7.9	8.0	8.1	8.1	8.4	8.4	8.5	8.2	8.3	7.9	7.9	8.0	9.8	6.8	8.1	

検査項目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.3	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5		7.5	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	20.9	20.5	20.5	20.6	20.2	20.6	19.8	19.8	18.2	18.9	19.2	19.0	18.6	18.6	18.6	18.4	18.6	18.1	17.4	17.6	18.0	17.4	17.3	16.5	16.9	16.5	17.3	16.1	16.1	15.4		20.9	15.4	18.4	
電気伝導率	mS/m	7.9	8.3	8.2	8.3	8.0	8.0	7.8	7.6	7.9	8.0	7.3	7.4	7.9	8.1	8.3	8.8	8.9	8.9	9.0	8.8	9.2	8.9	9.2	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.1	10.1		10.1	7.3	8.6	

検査項目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	15.7	15.1	15.5	15.1	14.8	15.0	14.6	14.3	13.2	13.1	13.6	13.4	13.0	13.0	12.4	12.9	12.7	12.6	12.3	12.0	11.6	11.2	11.7	11.9	11.3	11.2	13.5	10.8	11.1	11.0	10.9	15.7	10.8	12.9	
電気伝導率	mS/m	10.3	9.8	9.8	9.7	9.7	9.5	10.1	9.9	9.7	9.6	9.7	9.9	9.9	10.3	10.6	10.2	10.3	10.3	10.4	10.5	11.0	10.8	10.3	10.3	10.4	10.6	10.6	11.1	11.1	11.2	10.7	11.2	9.5	10.3	

検査項目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	10.8	10.9	10.6	10.5	10.4	12.5	11.1	10.5	10.2	10.2	10.7	9.8	9.6	9.7	10.0	10.1	9.7	9.8	9.5	9.6	10.0	9.9	9.7	9.6	9.8	9.8	10.2	10.1	10.1	11.5	9.8	12.5	9.5	10.2	
電気伝導率	mS/m	10.8	10.8	10.5	11.2	11.3	11.0	10.9	10.8	10.4	10.0	10.6	10.6	10.5	10.4	10.6	10.4	10.7	11.4	11.6	10.4	10.6	10.3	10.5	10.3	11.2	11.0	10.6	10.7	10.9	11.0	10.9	11.6	10.0	10.7	

検査項目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4				7.5	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	9.6	9.7	10.6	9.0	9.8	9.4	9.5	9.0	8.8	9.2	9.1	9.0	9.5	9.2	9.6	9.4	9.6	9.2	9.3	9.9	8.9	8.5	9.1	9.0	9.7	9.5	9.7	9.9				10.6	8.5	9.4	
電気伝導率	mS/m	11.4	11.8	11.8	11.1	11.1	11.0	11.2	11.2	11.6	11.6	11.2	11.6	11.3	11.4	11.8	11.7	11.4	11.4	11.6	11.2	11.7	11.4	11.6	11.2	11.0	10.9	11.0	11.1				11.8	10.9	11.4	

検査項目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.1	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.2	10.6	10.5	10.7	10.6	10.7	10.6	10.2	10.3	10.8	10.7	11.3	11.5	11.5	11.1	11.2	10.9	11.2	11.1	11.2	11.2	11.9	12.5	12.3	12.6	12.9	13.3	13.8	13.0	13.2	13.5	13.8	10.2	11.6	
電気伝導率	mS/m	11.4	11.5	11.9	11.2	11.1	11.4	10.5	10.9	9.8	9.0	8.5	8.5	8.7	8.8	9.2	9.4	9.2	8.8	8.8	8.5	8.4	8.8	8.9	8.8	9.0	8.5	8.6	9.0	9.6	9.3	9.2	11.9	8.4	9.5	

内津配水区　春日園ふれあいちびっこ広場

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5		7.5	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	14.1	14.5	14.7	15.9	15.5	15.5	15.9	15.7	16.0	15.7	16.8	16.7	16.7	17.4	17.3	17.7	18.5	18.1	18.3	18.6	19.0	19.2	18.8	18.7	19.2	19.1	19.0	19.0	19.4	19.1		19.4	14.1	17.3	
電気伝導率	mS/m	8.9	8.5	8.2	8.0	7.9	7.9	8.1	8.0	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	7.8	7.7	7.8	7.9	8.3	8.3	8.4	8.4	8.6	8.6	8.7	8.7	8.9	8.6	8.7		8.9	7.7	8.2	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	19.7	19.4	19.4	19.8	21.0	20.3	20.4	20.9	20.3	21.0	20.7	20.9	20.5	20.9	21.2	20.9	21.2	21.2	21.4	21.7	21.8	22.3	22.0	22.6	22.6	22.8	22.6	23.1	23.2	23.1	22.8	23.2	19.4	21.3	
電気伝導率	mS/m	8.8	8.8	8.6	8.9	9.0	8.7	9.1	9.2	9.3	9.5	9.5	9.3	9.1	9.3	9.3	9.4	9.2	8.7	8.6	8.3	8.3	8.3	8.4	8.5	8.6	8.8	8.8	8.9	9.0	9.2	9.3	9.5	8.3	8.9	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5		7.6	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	23.1	22.9	22.9	23.3	23.2	23.4	23.8	24.1	24.1	24.3	24.4	24.7	24.6	25.5	25.5	26.1	25.9	25.7	25.9	25.2	25.1	25.5	25.2	25.3	25.0	25.0	25.2	25.2	26.0	25.0		26.1	22.9	24.7	
電気伝導率	mS/m	9.3	9.1	8.7	8.4	8.3	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.5	8.7	8.9	9.0	9.2	9.0	8.9	8.9	8.9	8.6	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	8.7	8.3	8.2	7.9		9.3	7.9	8.7	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	25.2	25.3	25.2	25.2	25.4	25.8	26.7	26.8	27.0	27.5	27.6	27.2	27.2	26.4	26.9	26.4	26.5	26.7	26.7	27.0	27.0	27.5	27.9	27.8	28.7	28.9	29.1	29.1	29.4	29.6	30.1	30.1	25.2	27.2	
電気伝導率	mS/m	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	8.2	7.8	7.9	7.8	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	8.0	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	7.4	7.8	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	5.8以上8.6以下
水温	℃	30.1	30.1	30.5	30.7	30.7	31.2	31.6	30.9	31.4	31.3	31.4	31.6	31.9	32.2	32.5	32.4	32.5	32.4	31.7	31.8	32.0	31.7	31.4	31.7	31.7	32.0	30.1	31.3	30.7	30.5	29.6	32.5	29.6	31.3	
電気伝導率	mS/m	8.4	8.4	8.2	8.2	8.5	8.6	8.7	9.0	9.1	9.0	8.8	8.9	9.2	9.3	9.4	9.5	9.4	9.3	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.6	9.7	9.8	9.8	9.7	9.7	9.6	9.4	9.8	8.2	9.2	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6		7.7	7.5	7.6	5.8以上8.6以下
水温	℃	29.3	29.2	28.9	28.9	29.2	28.9	29.1	29.7	30.0	30.0	30.0	30.5	30.3	30.6	30.1	30.7	30.4	30.8	30.8	31.1	30.1	30.9	30.5	30.0	30.0	29.7	29.6	29.3	29.3	28.7		31.1	28.7	29.9	
電気伝導率	mS/m	9.1	9.2	9.1	9.0	8.8	8.6	8.2	8.1	8.3	8.4	8.6	8.7	8.8	8.7	8.9	8.8	9.1	8.9	8.5	8.4	8.2	8.0	7.8	8.3	8.4	8.4	8.5	8.2	8.2	8.4		9.2	7.8	8.6	

検　査　項　目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.9	28.8	27.8	28.5	27.9	27.6	26.9	27.3	26.7	26.7	26.3	26.3	26.1	26.4	25.3	25.5	25.7	25.9	25.9	25.0	25.2	25.5	24.9	25.3	24.8	24.3	24.2	24.3	24.0	24.0	23.1	28.9	23.1	26.0	
電気伝導率	mS/m	8.4	8.6	8.7	8.9	9.3	9.7	9.6	9.4	9.2	8.9	8.6	8.5	8.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2	8.5	8.7	8.6	8.5	8.4	8.3	9.7	7.3	8.4	

検　査　項　目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6		7.6	7.5	7.6	5.8以上8.6以下
水温	℃	23.2	23.1	23.0	22.5	22.2	21.9	22.1	22.0	21.8	21.4	21.6	21.7	21.3	20.9	21.2	21.3	21.2	21.0	20.2	20.5	19.7	19.5	19.4	18.9	19.0	19.2	18.9	18.4	18.5	17.7		23.2	17.7	20.8	
電気伝導率	mS/m	7.9	8.5	8.4	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.0	7.9	7.8	7.8	8.0	8.2	8.4	8.4	8.6	8.8	8.7	9.1	9.2	9.3	9.3	9.4	9.6	9.8	9.9	10.3		10.3	7.8	8.6	

検　査　項　目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	5.8以上8.6以下
水温	℃	17.8	17.1	17.1	16.9	17.3	17.4	17.1	16.6	15.5	14.9	15.7	15.5	14.9	14.7	14.3	14.5	14.7	14.5	14.2	14.0	13.9	13.4	13.7	13.0	12.5	13.2	12.8	12.6	12.7	12.1	12.5	17.8	12.1	14.7	
電気伝導率	mS/m	10.5	10.1	10.0	9.9	9.8	9.9	10.0	10.1	10.0	9.6	9.9	9.9	10.0	10.2	10.5	10.2	10.3	10.3	10.4	10.4	10.6	10.8	10.8	10.9	10.8	10.8	10.8	11.1	11.0	10.7	10.7	11.1	9.6	10.4	

検　査　項　目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	12.9	13.2	13.1	12.1	12.4	11.9	11.9	11.5	12.0	11.9	11.5	11.2	11.4	11.1	11.4	11.1	10.9	10.9	10.7	10.9	10.9	11.5	11.1	11.6	11.4	11.3	11.6	11.5	11.3	11.1	11.4	13.2	10.7	11.6	
電気伝導率	mS/m	10.8	10.7	10.7	11.3	11.3	11.0	11.0	11.1	11.2	11.1	10.8	10.9	10.4	10.5	10.5	10.6	10.7	11.1	11.1	11.0	11.0	11.0	10.9	10.8	10.9	10.9	10.9	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.4	10.9	

検　査　項　目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4				7.6	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.1	10.9	11.2	11.0	10.9	11.3	10.5	10.6	10.4	10.5	10.1	10.1	10.1	10.0	9.9	10.4	10.6	10.7	11.3	10.8	10.9	10.0	10.5	10.4	10.7	10.8	10.9	11.0				11.3	9.9	10.6	
電気伝導率	mS/m	11.3	11.4	11.4	11.5	11.5	11.4	11.4	11.5	11.6	11.3	10.9	11.3	11.4	11.5	11.6	11.8	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.8	11.9	11.2	11.5	11.4	11.5	11.4				11.9	10.9	11.5	

検　査　項　目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.8	11.5	11.4	11.5	12.1	11.6	11.7	11.2	11.5	11.8	11.4	12.4	12.3	12.4	12.4	12.4	12.2	12.4	12.2	12.3	12.7	13.0	12.7	13.2	13.5	13.7	14.7	14.8	14.3	14.7	14.8	14.8	11.2	12.6	
電気伝導率	mS/m	11.7	11.6	11.3	11.2	11.2	11.1	11.0	11.2	11.0	10.6	10.1	9.7	9.3	9.2	9.2	9.3	9.0	9.1	9.1	8.6	9.1	9.1	9.1	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	9.1	9.2	9.2	11.7	8.6	9.8	

大和配水区　欅ヶ丘第3児童遊園

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	16.4	15.3	16.6	15.2	15.1	15.4	14.9	15.7	16.9	15.0	16.9	15.9	16.5	17.2	17.4	18.1	19.3	19.5	17.2	17.9	17.8	18.6	19.8	17.7	18.0	18.4	19.4	19.2	18.8	19.1		19.8	14.9	17.3	
電気伝導率	mS/m	6.7	6.1	6.0	6.0	6.1	6.2	6.4	6.1	5.8	5.9	6.2	6.3	6.4	6.3	6.2	6.2	6.2	6.5	6.7	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.3	6.9	7.1		7.3	5.8	6.5	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	19.0	19.1	19.6	19.2	20.3	20.1	20.0	20.0	19.9	19.8	19.8	20.7	20.7	20.2	21.0	21.5	20.7	21.3	22.3	20.9	21.4	22.4	22.8	23.4	20.8	21.6	22.1	22.1	22.4	22.4	22.8	23.4	19.0	21.0	
電気伝導率	mS/m	6.9	6.7	6.5	6.8	6.9	6.7	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.6	6.0	5.7	5.8	5.8	6.1	6.4	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	5.7	6.6	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4		0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4		7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	21.9	23.2	22.6	23.6	24.5	25.1	22.6	22.4	25.1	23.0	23.7	23.9	24.2	23.6	23.8	25.0	25.0	24.9	24.3	24.4	23.9	24.7	24.0	24.0	24.2	24.1	24.0	24.1	24.0	23.9		25.1	21.9	23.9	
電気伝導率	mS/m	7.0	6.6	6.2	6.0	5.9	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.3	6.5	6.6	6.6	6.6	6.9	6.7	6.8	6.9	7.0	6.8	7.1	7.1	6.7	6.6	6.5	6.3	6.1	6.1	5.9		7.1	5.9	6.5	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	24.2	24.3	23.8	24.1	24.6	24.9	25.9	26.5	26.3	27.0	26.5	26.3	25.9	25.2	26.0	26.2	25.5	25.6	25.5	26.3	25.8	26.2	27.0	27.3	27.8	28.0	27.5	27.9	29.2	28.6	29.1	29.2	23.8	26.3	
電気伝導率	mS/m	5.9	5.9	5.9	6.1	6.2	6.4	6.3	6.0	5.9	5.8	5.8	6.0	5.8	6.3	5.9	5.9	5.7	5.7	5.8	6.0	5.9	5.7	5.6	5.7	5.8	5.9	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.4	5.6	6.0	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	29.8	30.6	29.2	30.1	30.0	30.0	31.2	30.8	31.2	30.4	31.3	31.6	30.9	31.4	31.0	31.8	30.9	32.1	32.4	32.0	31.3	31.0	30.5	30.6	30.6	30.5	30.5	29.8	29.3	29.0	28.6	32.4	28.6	30.7	
電気伝導率	mS/m	6.2	6.3	6.2	6.3	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.5	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.3	7.6	7.7	7.6	7.2	7.0	6.8	7.7	6.2	6.9	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.3	28.7	28.5	28.6	27.6	27.8	28.5	28.2	28.8	28.5	29.4	30.0	29.9	30.5	29.8	29.3	29.1	29.5	30.5	30.5	30.3	30.8	29.6	28.3	28.5	28.2	28.5	28.8	27.8	28.1		30.8	27.6	29.0	
電気伝導率	mS/m	6.5	6.6	6.7	6.6	6.4	6.3	6.6	6.0	6.3	6.4	6.5	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.7	7.1	7.3	7.2	7.0	6.8	6.9	7.0	7.0	6.8	6.3	6.1	8.5		8.5	6.0	6.8	

検　査　項　目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.2	27.6	27.6	27.3	26.4	26.7	26.7	26.0	25.5	25.0	24.6	24.8	25.4	24.8	24.4	24.6	25.0	26.8	26.4	24.9	24.5	24.6	25.5	24.6	24.2	23.0	24.2	23.6	23.1	23.0	22.6	28.2	22.6	25.2	
電気伝導率	mS/m	6.2	6.7	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.5	5.9	6.2	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.8	7.0	7.2	7.3	7.3	7.3	6.9	6.6	6.5	6.7	7.3	5.9	6.7	

検　査　項　目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4		7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.6	21.9	21.9	21.7	22.4	21.9	21.3	21.0	19.8	20.7	21.0	21.1	20.8	20.6	20.3	20.6	20.5	20.9	19.1	19.4	18.8	18.9	19.1	18.7	17.7	17.8	17.6	16.9	17.7	16.2		22.6	16.2	20.0	
電気伝導率	mS/m	6.7	7.2	7.0	6.7	6.7	6.6	6.5	6.3	6.3	6.3	6.1	6.3	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.8	7.7	7.8	8.1	8.3	8.3	8.4		8.4	6.1	7.1	

検　査　項　目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	15.6	15.9	16.8	16.6	16.3	15.5	15.6	15.0	14.4	14.4	14.4	13.1	13.7	13.7	13.1	14.5	13.8	13.2	13.2	12.4	12.5	11.9	12.2	12.5	12.0	12.1	11.3	11.0	11.1	11.3	11.9	16.8	11.0	13.6	
電気伝導率	mS/m	8.3	7.9	8.1	8.1	7.9	7.7	7.9	7.7	7.7	7.6	7.9	8.1	8.5	8.8	8.8	8.6	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.0	8.8	8.7	8.7	8.7	8.8	9.1	9.0	8.9	8.6	9.1	7.6	8.4	

検　査　項　目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.5	12.4	11.8	11.1	11.3	10.6	10.7	10.7	10.2	10.2	10.5	9.5	9.5	10.0	9.9	9.3	9.7	9.4	9.8	9.9	9.8	10.3	10.8	11.0	10.8	10.6	11.1	10.1	9.9	10.3	9.8	12.4	9.3	10.4	
電気伝導率	mS/m	8.7	8.6	8.7	9.4	9.5	9.1	8.9	8.8	8.5	8.4	8.4	8.7	8.6	8.7	8.9	9.1	9.2	9.4	9.3	8.8	8.7	8.7	8.7	8.8	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.5	8.4	8.9	

検　査　項　目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3				7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	9.6	9.6	10.1	9.8	10.3	10.7	9.7	8.6	8.4	8.9	8.9	9.6	9.3	9.5	9.3	9.6	10.4	10.6	9.6	9.1	10.0	8.7	9.6	9.5	10.1	10.6	11.4	11.2				11.4	8.4	9.7	
電気伝導率	mS/m	9.2	9.1	8.8	8.7	8.7	8.6	8.7	8.9	9.0	9.2	9.2	9.5	9.5	9.5	9.5	10.1	10.1	10.2	10.2	10.0	10.0	10.1	10.0	9.2	9.4	9.3	9.2	9.3				10.2	8.6	9.4	

検　査　項　目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.9	12.2	13.3	11.7	11.1	10.7	11.4	11.3	10.5	11.7	11.3	11.3	12.4	12.7	11.8	11.6	11.8	11.3	11.2	11.3	12.2	12.9	12.7	13.7	15.2	13.6	15.2	14.7	16.0	15.9	14.9	16.0	10.5	12.6	
電気伝導率	mS/m	9.6	9.7	9.6	9.6	9.7	9.7	9.8	9.8	8.4	7.7	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.7	7.7	7.9	8.0	7.4	7.6	7.6	7.7	7.5	7.4	7.6	7.8	7.9	8.2	7.9	7.5	9.8	7.3	8.2	

知多配水区　地蔵ヶ池公園

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0		7.1	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
水温	℃	15.4	16.7	16.1	16.5	15.9	16.4	17.3	17.3	17.1	17.1	17.4	18.0	18.3	18.8	19.3	19.2	19.7	19.9	19.4	19.7	20.1	20.0	19.7	19.5	19.8	19.8	19.8	20.2	20.8	20.8		20.8	15.4	18.5	
電気伝導率	mS/m	9.4	9.7	10.4	10.0	9.6	9.4	9.4	10.6	9.9	9.9	9.5	10.1	9.2	8.8	10.7	10.0	10.4	10.1	10.0	9.8	10.2	10.8	10.7	10.9	10.5	9.8	10.0	9.4	11.0	10.7		11.0	8.8	10.0	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	7.0	5.8以上8.6以下
水温	℃	20.6	20.3	20.5	21.7	22.1	21.6	21.6	21.2	20.8	20.8	21.7	21.6	21.6	21.1	21.5	22.1	21.8	22.1	22.8	22.4	22.6	22.5	23.1	23.0	23.2	23.7	23.6	23.3	22.8	23.6	23.1	23.7	20.3	22.1	
電気伝導率	mS/m	11.0	10.6	11.0	10.6	10.4	10.4	10.7	11.0	10.6	10.6	9.6	10.3	11.0	11.0	10.3	10.7	9.8	8.6	10.7	11.0	9.7	10.1	10.5	10.0	9.6	10.6	11.1	10.9	10.1	10.3	10.5	11.1	8.6	10.4	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1		7.1	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.4	23.1	22.5	23.1	23.1	24.7	24.6	24.6	25.1	24.5	25.3	24.5	25.1	25.6	25.9	26.2	26.0	25.6	25.1	26.1	25.9	25.1	25.3	24.7	25.1	24.8	25.6	25.7	24.9	25.7		26.2	22.4	24.9	
電気伝導率	mS/m	11.3	11.2	10.8	9.1	9.5	9.7	11.0	9.7	11.1	11.3	10.6	10.0	10.6	10.8	9.7	11.4	10.7	10.6	9.5	10.3	11.0	11.1	10.9	11.5	9.7	10.6	9.7	10.5	11.0	8.5		11.5	8.5	10.4	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	25.1	25.5	24.8	26.0	25.4	26.9	27.6	26.8	28.5	28.4	28.5	27.2	26.7	27.5	26.4	27.0	26.7	27.2	27.0	27.6	29.0	27.8	28.8	29.1	29.6	28.9	29.0	30.3	29.4	30.2	30.9	30.9	24.8	27.7	
電気伝導率	mS/m	9.4	9.3	8.9	9.2	9.1	7.9	9.3	8.6	8.9	9.8	10.4	10.8	8.2	9.1	9.1	9.8	8.1	7.4	9.4	8.9	8.4	8.9	8.4	9.9	9.0	9.1	8.4	8.4	8.8	8.9	8.8	10.8	7.4	9.0	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	30.5	30.1	31.3	30.3	29.9	30.6	31.0	31.8	31.2	31.2	33.5	32.1	33.0	33.3	33.4	32.8	31.7	31.6	32.1	31.4	30.6	31.8	30.8	31.1	30.5	29.1	29.9	28.6	29.0	28.3	28.1	33.5	28.1	31.0	
電気伝導率	mS/m	9.5	9.2	9.9	10.2	9.5	9.6	11.3	9.8	10.6	10.7	11.8	10.5	10.7	11.0	11.0	10.3	10.8	11.0	11.1	11.7	11.2	11.0	10.9	11.3	11.8	11.8	11.7	11.7	11.6	11.7	11.8	11.8	9.2	10.9	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1		7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	27.9	27.8	28.1	27.1	28.8	28.4	28.6	28.6	28.8	29.4	28.9	30.1	29.9	29.3	29.7	28.8	30.4	28.8	30.4	29.7	29.1	29.4	28.9	29.3	28.0	29.3	28.5	27.8	28.1	27.6		30.4	27.1	28.9	
電気伝導率	mS/m	11.9	11.5	11.7	10.7	10.5	9.9	11.1	11.7	11.7	11.6	11.7	11.7	11.0	11.7	11.5	11.8	11.7	11.6	11.1	11.1	11.8	11.9	11.7	11.3	10.6	11.5	11.7	11.6	11.6	11.7		11.9	9.9	11.4	

検　査　項　目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.1	27.5	28.2	27.5	26.5	27.3	26.2	26.8	25.5	24.8	24.8	24.8	25.2	24.4	24.9	24.9	25.2	24.9	25.1	24.3	24.4	24.5	23.8	23.6	23.7	23.3	23.7	22.5	23.0	22.8	23.0	28.2	22.5	25.0	
電気伝導率	mS/m	11.1	10.8	10.9	11.6	11.6	11.8	11.6	11.1	10.6	10.9	10.9	11.7	11.8	11.7	11.3	10.7	10.9	11.5	11.6	11.2	11.2	11.5	11.6	11.6	11.3	11.6	11.9	11.6	11.2	11.6	11.0	11.9	10.6	11.3	

検　査　項　目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1		7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.5	22.1	22.1	21.7	21.6	21.8	21.4	20.9	20.5	20.0	20.3	20.4	20.7	20.4	20.3	20.4	20.5	20.5	19.8	19.0	18.8	18.6	18.9	18.5	17.9	17.3	17.5	17.3	16.8	17.1		22.5	16.8	19.9	
電気伝導率	mS/m	10.7	11.6	11.3	11.5	11.4	10.9	11.0	11.1	11.4	11.4	11.5	11.2	10.7	10.8	11.3	11.5	11.6	11.4	11.2	11.4	10.8	11.4	11.3	11.6	11.4	11.3	11.0	11.1	11.4	11.7		11.7	10.7	11.3	

検　査　項　目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	16.7	16.8	16.2	15.8	16.0	15.5	15.9	15.7	15.9	15.7	15.4	14.5	14.7	14.8	14.3	14.3	14.2	14.0	13.0	13.3	13.4	12.4	12.5	12.0	12.6	12.2	12.8	12.9	12.6	13.0	11.6	16.8	11.6	14.2	
電気伝導率	mS/m	11.8	11.3	11.3	11.2	11.2	11.4	11.4	11.4	11.4	11.0	11.2	11.1	11.3	11.6	11.6	11.3	10.8	10.5	11.1	11.0	10.4	10.5	11.0	11.1	11.3	11.3	11.2	11.2	11.2	11.2	11.3	11.8	10.4	11.2	

検　査　項　目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.8	11.8	11.9	11.3	12.0	11.7	11.0	11.2	10.8	11.7	10.5	12.0	11.5	11.2	11.9	11.0	11.5	11.1	11.5	11.0	11.9	12.4	11.2	11.5	10.5	10.9	12.4	10.5	11.5	
電気伝導率	mS/m	11.3	11.6	11.2	11.5	11.5	11.2	11.1	10.8	11.0	10.9	11.1	11.1	11.3	11.1	11.1	11.1	11.1	11.3	11.5	11.2	10.8	10.8	10.7	10.8	10.9	10.8	10.8	10.9	10.9	10.9	10.9	11.6	10.7	11.1	

検　査　項　目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0				7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.5	11.0	11.9	10.7	10.7	9.7	10.1	10.0	9.5	9.6	9.6	10.3	10.0	9.9	10.2	10.8	11.1	10.8	11.3	9.8	10.2	10.6	10.5	10.7	10.5	10.3	10.5	11.1				11.9	9.5	10.5	
電気伝導率	mS/m	11.1	11.1	11.0	11.0	10.8	10.8	10.8	11.0	11.2	10.9	11.2	11.1	11.1	11.3	11.9	11.1	11.1	11.1	11.0	11.0	10.9	11.1	11.2	11.0	11.0	11.0	11.0	10.9				11.9	10.8	11.1	

検　査　項　目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.9	12.5	12.4	11.7	12.3	11.5	11.8	11.2	12.2	12.3	12.3	12.6	12.8	12.6	13.0	12.6	12.3	12.2	12.2	12.5	12.8	13.1	13.1	14.6	15.2	15.1	15.9	15.9	16.0	16.2	15.2	16.2	11.2	13.2	
電気伝導率	mS/m	11.3	11.3	11.0	10.9	10.6	10.5	10.7	10.8	10.1	9.4	9.9	9.3	9.6	9.3	9.8	10.5	9.7	10.5	9.6	9.8	10.4	10.5	10.1	10.3	10.3	9.9	10.1	10.7	9.7	9.3	9.6	11.3	9.3	10.2	

高蔵寺高区配水区　ネオポリス1号公園

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0		7.1	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
水温	℃	15.4	16.7	16.1	16.5	15.9	16.4	17.3	17.3	17.1	17.1	17.4	18.0	18.3	18.8	19.3	19.2	19.7	19.9	19.4	19.7	20.1	20.0	19.7	19.5	19.8	19.8	19.8	20.2	20.8	20.8		20.8	15.4	18.5	
電気伝導率	mS/m	9.4	9.7	10.4	10.0	9.6	9.4	9.4	10.6	9.9	9.9	9.5	10.1	9.2	8.8	10.7	10.0	10.4	10.1	10.0	9.8	10.2	10.8	10.7	10.9	10.5	9.8	10.0	9.4	11.0	10.7		11.0	8.8	10.0	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	19.1	18.9	19.2	18.9	20.0	19.9	20.0	20.1	19.7	20.1	20.2	20.4	20.5	20.3	20.5	20.4	19.9	20.2	20.6	20.9	20.5	21.1	21.3	21.6	20.5	22.0	21.9	22.2	22.1	22.1	21.9	22.2	18.9	20.5	
電気伝導率	mS/m	6.7	6.6	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.6	6.8	7.0	6.9	6.7	6.6	6.6	6.0	5.4	5.4	5.8	6.2	6.5	6.6	6.6	6.6	6.4	6.6	6.7	6.9	7.1	7.3	6.8	7.3	5.4	6.6	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3		7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	23.0	21.6	21.9	21.9	21.7	22.0	22.8	22.8	23.3	23.1	23.2	23.3	23.7	24.1	24.5	25.6	25.2	24.9	24.9	24.6	24.3	24.8	24.2	23.9	24.4	24.1	24.1	24.2	24.4	24.3		25.6	21.6	23.7	
電気伝導率	mS/m	6.4	6.2	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	6.2	6.3	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.7	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9	6.9	6.4	6.7	6.1	6.1	5.9	5.9	5.9		7.1	5.8	6.4	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	24.5	24.0	24.0	24.3	24.5	24.8	26.3	25.5	26.2	26.6	26.6	25.8	25.7	25.7	25.9	25.5	25.5	25.3	25.6	25.8	26.2	26.3	26.8	26.9	27.6	27.8	27.4	29.1	28.3	28.4	28.8	28.8	24.0	26.2	
電気伝導率	mS/m	5.9	5.8	6.0	6.3	6.3	6.2	6.0	5.8	5.8	5.9	5.9	6.1	5.9	6.3	5.6	5.6	5.6	5.7	6.0	5.9	5.9	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.0	6.1	6.2	6.3	5.6	5.9	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	29.1	29.5	29.3	30.0	29.9	30.4	30.1	30.3	30.0	30.5	30.6	30.7	31.0	31.3	31.3	31.2	31.1	31.5	31.3	31.3	30.3	31.0	30.7	30.2	30.5	30.5	29.6	29.8	29.6	29.1	28.6	31.5	28.6	30.3	
電気伝導率	mS/m	6.3	6.3	6.2	6.5	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.5	6.4	6.5	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.7	7.6	7.2	6.8	6.6	6.4	7.7	6.2	6.9	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5		0.6	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.0	28.3	27.4	27.6	27.5	27.7	28.2	28.3	28.8	28.8	28.6	29.2	29.1	29.2	29.2	29.4	29.7	29.4	29.3	30.4	29.3	29.1	29.1	29.1	28.9	28.7	28.4	27.8	27.8	27.7		30.4	27.4	28.7	
電気伝導率	mS/m	6.3	6.6	6.6	6.4	6.3	6.2	6.0	6.1	6.3	6.4	6.6	6.8	7.0	6.9	7.0	6.7	6.4	7.0	7.4	7.2	7.0	6.6	6.5	6.9	7.0	6.8	6.3	5.9	6.1	6.4		7.4	5.9	6.6	

検　査　項　目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	27.6	27.6	26.8	27.1	26.4	26.1	26.0	25.9	25.4	25.7	24.9	24.2	24.4	24.4	23.5	24.0	25.0	24.2	24.1	23.6	23.6	23.8	23.0	23.4	23.6	22.1	22.5	22.4	22.7	22.8	22.1	27.6	22.1	24.5	
電気伝導率	mS/m	6.4	7.2	7.1	6.9	6.7	7.2	6.6	6.3	6.7	6.7	6.6	6.3	6.1	5.9	6.2	6.2	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	7.1	7.3	7.3	7.3	7.1	6.9	6.5	6.3	6.6	7.0	7.3	5.9	6.7	

検　査　項　目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	21.5	21.6	20.7	21.4	21.5	20.9	20.7	20.1	19.6	19.5	19.0	19.2	19.3	19.3	19.2	18.6	18.6	18.7	17.7	18.6	18.2	18.2	17.6	17.4	17.5	17.3	17.3	16.7	17.0	16.1		21.6	16.1	19.0	
電気伝導率	mS/m	6.8	7.0	6.7	6.5	6.4	6.5	6.2	6.0	6.1	6.2	6.3	6.6	6.7	6.8	6.9	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.7	7.8	7.8	8.1	8.4	8.5	8.2	8.3		8.5	6.0	7.1	

検　査　項　目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	15.9	15.1	15.8	15.8	16.0	15.4	15.0	15.2	13.6	14.2	13.2	13.4	12.7	13.0	12.7	12.8	11.9	12.2	12.2	12.1	11.9	11.7	11.7	11.4	11.3	11.4	11.0	11.4	11.7	10.4	10.1	16.0	10.1	13.0	
電気伝導率	mS/m	8.2	7.9	8.3	7.8	7.6	7.5	7.6	7.7	7.9	7.7	8.0	8.5	8.8	8.8	8.8	8.5	8.6	8.8	8.9	9.0	9.0	8.8	8.7	8.6	8.6	8.7	9.0	9.1	8.9	8.6	8.6	9.1	7.5	8.4	

検　査　項　目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.2	12.1	10.9	10.8	11.3	10.5	10.3	10.5	10.9	10.2	9.8	9.9	9.7	9.8	10.3	9.0	9.2	9.6	9.9	9.4	10.9	9.7	9.8	9.4	9.2	9.7	9.5	10.1	9.9	10.6	9.6	12.1	9.0	10.1	
電気伝導率	mS/m	8.7	8.7	8.9	9.5	9.5	8.9	8.7	8.5	8.3	8.4	8.3	8.8	9.0	8.9	9.1	9.2	9.2	9.1	9.1	8.7	8.6	8.7	8.8	8.8	9.2	9.0	9.0	8.9	8.8	9.0	9.1	9.5	8.3	8.9	

検　査　項　目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4				0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3				7.5	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	10.0	9.5	10.4	9.1	10.6	9.3	9.7	8.6	8.4	8.9	8.8	8.2	9.0	9.5	9.2	9.8	10.1	8.8	8.4	9.4	8.6	9.0	9.0	8.8	8.5	9.2	9.8	9.2				10.6	8.2	9.2	
電気伝導率	mS/m	9.1	9.0	8.7	8.6	8.6	8.6	8.8	9.3	9.3	9.5	9.4	9.5	9.6	9.6	9.7	10.3	10.3	10.3	10.0	9.9	10.0	9.8	9.7	9.1	9.3	9.2	9.2	9.3				10.3	8.6	9.4	

検　査　項　目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	10.8	10.3	10.3	10.4	10.2	11.7	10.8	10.5	10.2	10.8	11.2	11.3	11.5	11.4	11.1	11.8	11.2	11.5	11.1	11.2	11.4	11.8	12.0	12.0	12.5	13.0	13.7	13.8	13.6	14.0	13.4	14.0	10.2	11.6	
電気伝導率	mS/m	9.7	9.8	9.7	9.7	9.7	9.9	9.7	8.7	7.5	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.6	7.9	8.0	8.2	7.8	7.1	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5	7.8	8.0	8.0	8.2	7.6	6.9	9.9	6.9	8.1	

高蔵寺高区配水区　水道施設ドレン管(押沢台4)

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5		7.6	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	15.1	15.7	15.9	16.7	16.2	16.5	16.5	16.8	16.9	17.2	17.4	17.8	18.2	18.3	18.6	18.9	19.7	19.6	19.4	20.0	19.9	20.3	19.8	20.0	20.2	20.2	20.3	20.6	20.9	20.7		20.9	15.1	18.5	
電気伝導率	mS/m	5.9	5.7	6.0	6.6	6.3	6.5	6.3	5.9	5.8	6.5	6.4	6.4	6.6	6.2	6.2	6.2	6.5	6.7	6.8	7.5	7.4	6.8	6.7	6.8	6.9	7.0	7.2	7.4	7.0	6.9		7.5	5.7	6.6	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.5	7.6	5.8以上8.6以下
水温	℃	21.0	20.9	20.8	20.6	22.0	21.7	21.7	22.4	22.1	21.7	22.4	22.2	22.1	22.2	21.9	22.2	21.8	22.3	22.3	22.8	22.9	23.0	23.2	23.4	23.0	24.0	23.7	24.0	23.6	23.8	23.9	24.0	20.6	22.4	
電気伝導率	mS/m	6.7	6.7	6.8	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	7.1	7.1	6.8	7.1	7.0	6.0	6.3	5.6	6.1	6.2	6.6	6.5	6.7	6.6	6.5	6.8	6.8	6.9	7.1	7.3	6.9	7.3	5.6	6.7	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4		0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7		7.8	7.6	7.7	5.8以上8.6以下
水温	℃	24.3	23.8	24.0	24.1	23.9	24.1	24.7	24.8	25.1	25.2	25.2	25.7	25.8	26.2	26.0	27.2	26.9	26.6	26.4	26.2	26.0	26.3	25.5	25.8	25.7	25.8	25.7	25.8	25.9	25.5		27.2	23.8	25.5	
電気伝導率	mS/m	6.8	6.6	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	6.2	6.4	6.3	6.5	6.5	6.7	6.6	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	7.2	7.0	7.0	7.0	6.4	6.6	6.4	6.2	6.0	6.1	6.1		7.2	5.9	6.5	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.8	7.5	7.6	5.8以上8.6以下
水温	℃	25.7	25.8	25.9	26.0	26.1	26.5	27.8	27.8	28.1	28.5	28.5	27.6	27.8	27.5	27.7	27.2	27.3	27.5	27.4	27.6	28.8	28.4	28.9	28.9	29.7	29.5	29.4	29.9	30.1	30.6	30.4	30.6	25.7	28.0	
電気伝導率	mS/m	6.1	5.8	6.0	6.3	6.3	6.4	6.4	5.8	5.9	5.9	6.0	6.2	6.1	6.4	5.7	5.9	6.3	5.8	6.2	6.1	6.1	6.5	5.8	5.9	6.0	6.1	6.5	6.5	6.3	6.4	6.4	6.5	5.7	6.1	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	30.5	30.2	30.7	31.0	31.6	31.6	32.2	32.4	32.2	32.2	32.3	32.1	32.2	32.6	33.1	32.9	33.1	32.8	32.5	31.9	33.1	32.9	32.3	32.2	32.4	32.1	30.5	32.1	31.4	30.4	29.7	33.1	29.7	31.9	
電気伝導率	mS/m	6.6	6.8	6.5	6.6	6.6	6.8	7.0	6.9	7.0	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4	7.5	7.3	7.5	7.8	7.9	7.8	7.7	7.0	6.9	6.8	7.9	6.5	7.1	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4		0.5	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6		7.7	7.4	7.6	5.8以上8.6以下
水温	℃	29.7	29.6	29.0	29.2	29.2	29.2	29.6	29.8	30.0	30.0	31.0	31.3	31.1	31.0	31.0	31.0	31.1	31.3	31.9	31.7	31.3	31.8	31.1	30.6	31.1	31.2	30.8	29.7	29.6	29.7		31.9	29.0	30.5	
電気伝導率	mS/m	6.6	6.7	6.9	6.4	6.4	6.2	6.4	6.3	6.7	6.5	6.7	7.1	7.0	7.2	7.3	6.9	6.6	7.0	7.4	7.2	7.3	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.5	6.2	6.4	6.6		7.4	6.2	6.8	

検査項目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
pH値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	5.8以上8.6以下
水温	℃	29.6	29.7	28.8	29.2	28.1	28.7	28.0	27.9	27.6	27.0	26.5	26.4	26.8	26.4	25.9	26.5	26.7	26.4	26.4	25.9	25.4	25.4	26.2	25.9	25.3	24.5	24.8	24.9	23.9	24.6	23.8	29.7	23.8	26.6	
電気伝導率	mS/m	6.7	7.2	7.3	7.2	6.9	7.4	6.8	6.5	6.9	6.7	6.6	6.6	6.5	6.1	6.3	6.4	6.4	6.6	6.7	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	6.7	6.4	6.6	6.9	7.4	6.1	6.8	

検査項目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6		7.7	7.4	7.6	5.8以上8.6以下
水温	℃	23.6	23.3	23.4	23.3	22.7	22.4	22.7	22.6	21.9	22.5	22.1	22.0	22.2	22.2	21.8	21.3	21.5	21.4	20.9	21.2	20.8	20.2	20.1	19.4	19.7	19.5	19.5	18.3	18.4	18.4		23.6	18.3	21.3	
電気伝導率	mS/m	7.0	7.3	6.9	6.7	6.5	6.6	6.3	6.0	6.3	6.5	6.2	6.5	6.7	6.9	6.9	7.3	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.9	8.0	7.7	7.8	8.4	9.3	8.1	8.4		9.3	6.0	7.2	

検査項目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
pH値		7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	18.4	18.6	17.9	18.0	17.6	17.8	17.2	17.0	16.1	16.3	16.3	15.9	15.1	15.3	14.9	15.2	15.1	14.0	14.3	14.3	14.3	14.1	13.8	13.5	13.6	13.5	13.2	12.9	13.1	13.0	13.0	18.6	12.9	15.3	
電気伝導率	mS/m	8.3	8.2	8.9	7.9	7.8	7.6	7.7	7.9	8.1	7.9	7.7	7.7	8.7	8.9	8.9	8.5	8.8	9.0	9.2	9.2	9.0	8.9	9.0	8.9	9.1	9.0	9.2	9.1	8.9	9.0	8.6	9.2	7.6	8.6	

検査項目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
pH値		7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.7	7.3	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	13.3	13.1	13.1	12.7	13.0	12.5	12.4	12.2	12.0	11.3	11.5	11.5	12.3	11.3	11.7	11.5	11.7	11.6	11.8	11.7	11.4	11.5	12.0	11.7	12.0	12.4	11.6	12.2	12.2	11.5	11.7	13.3	11.3	12.0	
電気伝導率	mS/m	8.7	8.9	8.9	9.5	9.4	9.5	9.0	8.9	8.6	8.6	8.8	8.8	8.7	8.7	9.5	9.5	9.7	9.6	9.4	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	9.1	9.3	9.4	9.7	8.6	9.1	

検査項目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4				7.5	7.3	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	12.1	11.9	12.0	11.4	11.5	11.1	12.0	11.3	11.0	11.1	11.0	10.5	11.0	11.7	11.3	11.4	11.2	11.2	11.3	11.8	11.1	10.8	11.3	11.4	11.0	11.6	11.9	11.7				12.1	10.5	11.4	
電気伝導率	mS/m	9.2	9.1	8.9	8.6	8.6	8.7	8.8	9.4	9.7	9.5	9.3	9.5	9.6	9.5	9.9	10.4	10.5	10.4	10.4	10.4	9.9	9.9	9.9	9.2	9.2	9.0	9.1	9.1				10.5	8.6	9.5	

検査項目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	12.6	12.4	12.7	12.6	13.0	12.8	12.5	12.1	12.2	12.8	12.9	13.0	13.5	13.4	13.3	13.4	13.3	13.5	12.8	13.2	13.3	14.1	14.3	14.6	15.1	15.4	15.8	16.5	15.5	16.0	15.7	16.5	12.1	13.7	
電気伝導率	mS/m	9.8	9.9	10.1	10.7	10.4	10.7	9.8	8.9	7.7	7.8	7.2	7.3	7.4	7.5	7.8	8.0	8.0	8.1	7.8	7.2	7.4	7.8	7.9	7.5	8.0	7.6	7.8	8.1	8.3	7.7	7.9	10.7	7.2	8.3	

高蔵寺高区配水区　中央台201棟

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.6	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.9	11.7	12.5	13.2	12.8	13.0	13.2	13.7	14.1	13.3	13.8	13.4	14.3	14.1	14.6	15.4	15.4	15.4	15.2	15.7	16.1	16.2	16.2	16.2	15.9	16.2	16.4	16.4	16.8	17.1		17.1	11.7	14.7	
電気伝導率	mS/m	5.8	5.8	6.1	6.2	6.3	6.5	6.0	5.6	5.9	6.1	6.4	6.5	6.4	6.1	6.1	6.7	6.7	7.1	7.2	7.3	7.2	7.0	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.0	6.9		7.3	5.6	6.6	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	17.0	16.8	16.7	17.1	18.1	18.0	18.0	17.7	17.1	17.2	17.7	17.9	18.0	17.4	17.4	17.7	17.1	17.7	18.0	18.1	18.1	18.4	18.4	18.8	18.6	19.4	19.7	19.9	19.6	19.4	19.2	19.9	16.7	18.1	
電気伝導率	mS/m	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.7	6.6	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.6	5.7	5.4	5.5	5.8	6.2	6.4	6.8	6.7	6.5	6.3	6.7	6.7	6.9	7.1	7.1	6.7	7.1	5.4	6.6	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	19.1	19.2	19.5	18.7	18.9	19.3	19.4	19.9	20.2	20.1	20.4	20.8	21.8	21.3	21.8	22.5	22.0	21.8	21.8	22.0	21.4	21.8	21.5	21.5	21.5	21.3	21.8	21.8	21.9	21.8		22.5	18.7	20.9	
電気伝導率	mS/m	6.7	6.5	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	6.2	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	6.7	6.4	6.3	6.1	6.4	5.8	5.9		7.1	5.8	6.4	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.1	21.9	21.9	22.1	21.8	22.6	24.0	23.0	23.5	23.6	23.9	23.3	22.9	22.8	22.9	22.8	22.8	23.2	22.9	23.2	23.3	23.7	23.9	24.4	24.8	24.9	25.1	25.3	25.3	25.5	25.6	25.6	21.8	23.5	
電気伝導率	mS/m	5.9	5.9	5.7	6.0	6.2	6.1	6.0	5.8	6.0	5.9	6.1	6.1	5.8	6.1	5.4	5.7	6.8	5.8	6.0	5.9	5.7	5.5	5.7	5.8	5.9	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	6.2	6.8	5.4	5.9	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	25.9	26.0	26.3	26.4	26.4	26.6	27.0	27.1	27.2	27.2	27.3	27.3	27.4	27.6	27.6	27.6	27.8	28.0	27.9	27.6	27.3	27.3	27.2	27.8	27.5	27.3	27.0	27.0	26.1	25.8	25.7	28.0	25.7	27.0	
電気伝導率	mS/m	6.4	6.3	6.3	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.7	7.7	7.8	7.6	7.2	6.8	6.8	6.8	7.8	6.3	7.0	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3		7.3	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	25.1	25.1	25.1	24.8	24.8	25.3	25.3	25.5	25.9	26.0	26.2	26.3	26.6	26.5	26.6	26.6	26.6	26.8	26.9	26.7	26.4	26.6	25.4	25.4	25.0	25.0	24.9	24.7	24.7	24.2		26.9	24.2	25.7	
電気伝導率	mS/m	6.6	6.7	6.7	6.3	6.4	6.2	6.1	6.2	6.4	6.5	6.6	6.8	7.0	7.1	7.2	6.8	6.5	7.1	7.5	7.4	7.1	7.0	6.8	6.9	7.1	7.0	6.2	6.1	6.3	6.4		7.5	6.1	6.7	

検査項目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	24.2	24.1	24.3	24.5	23.8	23.8	23.5	23.2	22.2	21.9	21.7	21.4	21.7	20.8	21.3	21.5	21.3	21.4	21.6	21.1	20.6	20.2	21.1	20.7	20.8	20.6	20.4	20.3	20.1	20.0	19.3	24.5	19.3	21.7	
電気伝導率	mS/m	6.6	7.2	7.1	7.0	6.7	7.1	6.5	6.5	6.8	6.7	6.7	6.7	6.5	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.5	6.6	6.8	7.1	7.3	7.3	7.3	7.0	6.8	6.6	6.4	6.7	7.2	7.3	6.2	6.8	

検査項目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5		0.6	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	19.6	19.7	19.0	18.5	16.7	18.4	17.8	17.8	16.9	17.4	17.3	17.4	16.6	16.6	16.8	17.2	16.6	16.0	15.7	15.2	14.7	15.6	15.5	15.0	14.2	14.8	14.7	14.1	13.5	13.6		19.7	13.5	16.4	
電気伝導率	mS/m	7.1	7.0	6.6	6.7	6.6	6.6	6.3	6.3	6.2	6.2	6.6	6.7	6.8	7.0	7.6	7.2	7.4	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9	8.0	8.5	8.7	8.7	8.3	8.3		8.7	6.2	7.3	

検査項目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	13.8	12.8	12.5	13.1	12.8	12.7	13.0	12.2	11.3	11.5	11.4	10.5	10.9	10.5	10.3	10.4	9.8	9.6	9.5	9.1	9.3	9.0	8.7	8.6	9.0	9.2	9.4	8.3	8.7	8.5	8.5	13.8	8.3	10.5	
電気伝導率	mS/m	8.3	8.2	8.5	8.2	7.8	7.8	7.5	7.8	8.2	8.0	8.1	8.9	9.2	8.9	8.7	8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.9	8.8	8.9	9.0	9.0	9.0	9.1	9.0	8.8	8.8	9.0	9.3	7.5	8.6	

検査項目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	7.9	7.9	8.3	8.4	8.8	8.6	8.3	7.9	7.6	7.8	7.4	7.3	7.2	7.7	7.5	7.5	7.1	8.1	7.9	8.0	7.8	7.2	7.3	7.5	7.2	8.3	7.9	8.1	7.7	7.4	7.5	8.8	7.1	7.8	
電気伝導率	mS/m	9.0	9.1	9.4	9.5	9.4	9.4	8.9	8.7	8.4	8.5	8.8	8.8	8.9	9.2	9.4	9.5	9.5	9.2	9.2	8.9	9.0	9.1	9.0	9.0	9.2	9.1	9.2	9.1	9.1	9.3	9.3	9.5	8.4	9.1	

検査項目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2				7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	7.5	8.0	8.0	7.7	7.4	6.4	6.7	6.9	6.5	6.7	6.6	6.3	7.0	6.9	7.1	7.8	7.3	7.2	6.9	6.9	6.4	6.5	6.4	6.7	6.7	7.0	7.5	7.6				8.0	6.3	7.0	
電気伝導率	mS/m	9.0	8.8	8.8	8.8	8.9	9.1	9.4	9.5	9.7	9.8	9.8	9.8	9.9	10.1	10.2	10.3	10.5	10.6	10.1	10.1	10.0	9.8	9.7	9.4	9.4	9.3	9.4	9.4				10.6	8.8	9.6	

検査項目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	9.4	9.1	8.8	9.2	8.5	8.3	8.2	8.0	7.8	8.1	9.0	9.9	9.7	9.4	9.4	9.7	9.1	9.2	9.6	9.3	9.6	10.4	10.9	10.7	11.8	11.9	11.4	12.4	12.0	12.1	11.7	12.4	7.8	9.8	
電気伝導率	mS/m	9.9	10.0	10.0	10.0	9.9	10.1	9.8	9.8	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.7	8.0	8.2	8.3	8.1	7.6	7.7	7.6	7.6	7.4	7.6	7.9	8.1	8.3	8.1	7.3	7.0	10.1	7.0	8.3	

高蔵寺中区配水区　藤山台407棟

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3		7.4	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	13.1	13.0	13.3	13.8	13.8	13.8	14.3	14.5	14.7	14.5	14.8	15.4	15.1	15.4	15.9	16.2	16.5	16.6	16.4	16.5	17.1	17.3	17.3	17.4	17.2	17.4	17.5	17.6	18.0	18.2		18.2	13.0	15.8	
電気伝導率	mS/m	6.5	6.2	5.8	6.1	5.9	6.2	6.4	6.0	5.9	6.1	5.8	6.1	6.4	6.3	6.1	6.1	6.1	6.3	6.4	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	7.1	7.2	6.9	6.8		7.2	5.8	6.4	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	18.2	17.7	18.2	18.0	19.1	19.0	19.1	18.9	18.3	18.7	18.8	19.1	18.9	18.9	19.1	19.2	19.2	19.3	19.8	19.6	19.8	20.0	20.3	20.7	20.2	20.7	21.0	21.2	20.7	20.8	20.7	21.2	17.7	19.5	
電気伝導率	mS/m	6.9	6.7	6.5	6.8	6.9	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.8	6.9	6.6	7.0	6.8	6.4	6.5	5.7	5.7	5.7	5.9	6.1	6.2	6.4	6.6	6.5	6.3	6.5	6.7	6.8	6.8	7.0	5.7	6.5	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3		7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	20.6	20.8	20.8	20.8	20.9	21.1	21.7	21.9	22.2	22.2	22.1	22.3	22.6	23.4	23.2	23.7	23.5	23.3	23.1	23.6	23.2	23.3	23.4	23.4	23.8	23.5	23.4	23.6	24.0	23.9		24.0	20.6	22.6	
電気伝導率	mS/m	6.8	6.7	6.1	5.9	5.7	5.7	5.7	5.9	6.1	5.9	6.1	6.1	6.4	6.4	6.6	6.8	6.6	6.5	6.6	6.7	6.8	7.1	7.1	6.5	6.4	6.4	6.1	6.1	6.1	5.9		7.1	5.7	6.3	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	24.0	24.2	24.0	24.1	24.4	24.6	25.8	25.7	26.1	25.9	25.9	25.4	25.2	25.3	25.4	25.4	25.3	25.7	25.8	25.8	25.9	26.3	26.5	26.5	27.1	26.9	27.2	27.2	27.5	27.7	27.6	27.7	24.0	25.8	
電気伝導率	mS/m	5.8	5.7	5.7	5.9	6.0	6.3	6.4	5.8	5.9	5.6	5.7	5.8	5.8	6.3	5.9	5.8	5.6	5.6	5.6	6.0	6.1	5.6	5.4	6.3	5.6	5.7	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.4	5.4	5.9	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	27.8	27.9	28.6	28.8	29.0	28.9	29.1	29.5	29.6	29.7	29.6	29.6	29.8	30.0	30.1	30.0	30.1	30.1	30.0	29.8	29.8	29.4	29.5	29.9	29.6	29.8	28.7	28.9	28.7	27.7	27.8	30.1	27.7	29.3	
電気伝導率	mS/m	6.1	6.2	6.1	6.2	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.3	7.5	7.5	7.1	6.9	6.8	7.5	6.1	6.7	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2		7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.2	28.0	27.8	27.4	27.4	27.4	27.7	27.8	27.9	28.1	28.3	28.2	28.1	28.3	29.1	29.1	28.7	28.8	28.7	28.9	28.9	29.1	28.0	28.4	27.9	27.6	27.2	27.3	27.4	26.7		29.1	26.7	28.1	
電気伝導率	mS/m	6.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.2	6.2	6.0	6.1	6.1	6.2	6.5	6.4	6.7	6.8	6.9	6.8	6.5	6.7	7.0	7.1	6.9	6.8	6.7	6.6	6.7	6.6	6.3	6.2	6.2		7.1	6.0	6.5	

検査項目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	26.4	26.4	25.8	26.2	25.8	26.2	26.0	25.8	25.0	24.5	24.2	24.0	23.8	23.8	23.6	23.9	23.9	24.2	24.2	23.2	23.3	22.9	23.3	22.9	22.6	22.8	22.7	22.5	22.3	21.9	21.5	26.4	21.5	24.1	
電気伝導率	mS/m	6.3	6.3	6.8	6.9	7.0	6.9	6.7	6.6	6.5	6.5	6.4	6.8	6.6	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.3	7.2	7.0	6.6	6.4	6.4	7.3	6.0	6.6	

検査項目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	21.6	21.7	21.2	21.1	21.0	20.6	20.2	19.8	19.5	19.1	19.9	19.4	19.4	19.4	19.6	19.1	19.3	19.0	17.9	17.9	17.6	17.6	17.4	17.1	16.6	16.4	17.1	16.3	16.0	15.9		21.7	15.9	18.8	
電気伝導率	mS/m	6.6	7.3	7.0	6.7	6.6	6.5	6.5	6.1	6.2	6.3	5.9	6.0	6.3	6.4	6.5	6.9	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.8	7.5	7.6	7.8	9.5	8.1	8.5		9.5	5.9	7.1	

検査項目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	15.4	15.6	15.3	15.1	14.9	14.7	14.3	14.1	13.5	13.7	13.5	13.1	12.6	12.8	12.4	12.3	12.3	12.0	11.9	11.6	11.5	11.4	10.9	11.0	10.7	11.1	10.9	10.6	10.5	10.6	10.4	15.6	10.4	12.6	
電気伝導率	mS/m	8.3	7.9	8.3	8.0	7.8	7.5	7.7	7.7	8.0	8.2	7.6	7.9	8.2	8.7	8.8	8.5	8.7	8.6	8.6	8.6	8.9	9.0	9.1	8.4	8.4	8.5	8.7	9.0	8.9	8.7	8.5	9.1	7.5	8.4	

検査項目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	10.5	11.0	10.8	10.5	10.2	10.2	10.2	10.0	9.8	9.5	9.3	9.4	9.4	9.7	9.6	9.6	9.1	8.8	9.0	9.5	9.8	9.3	9.4	9.4	9.2	9.0	9.3	9.7	9.2	9.3	9.0	11.0	8.8	9.6	
電気伝導率	mS/m	8.7	8.5	8.6	9.2	9.5	8.9	8.9	8.9	8.3	8.3	8.5	8.6	8.5	8.6	8.7	8.7	8.8	9.4	9.2	8.8	9.0	8.5	8.4	8.5	9.1	8.9	8.6	8.5	8.7	9.0	8.8	9.5	8.3	8.8	

検査項目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4				7.5	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	8.8	9.1	9.5	9.1	10.4	10.8	9.9	8.6	8.2	8.5	7.9	8.4	8.3	8.2	8.0	8.6	8.9	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.3	8.4	8.2	8.1	8.5	9.1				10.8	7.9	8.7	
電気伝導率	mS/m	9.1	9.2	9.2	8.5	8.6	8.6	9.0	9.1	9.2	9.2	9.2	9.4	9.7	9.4	9.7	9.9	10.1	10.2	10.1	10.1	9.9	10.1	10.1	9.3	9.2	9.0	8.9	9.0				10.2	8.5	9.4	

検査項目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	9.9	9.8	10.0	10.2	10.2	9.9	9.6	9.3	9.4	9.8	10.1	10.1	10.8	10.7	10.7	10.5	10.7	10.4	10.2	10.1	10.4	11.0	11.3	11.7	12.1	12.5	12.8	13.5	12.9	12.7	12.8	13.5	9.3	10.8	
電気伝導率	mS/m	9.6	9.8	9.7	10.1	9.8	10.0	9.9	9.9	8.8	7.9	7.4	7.2	7.2	7.5	7.6	7.8	7.4	7.7	7.8	7.5	7.3	7.6	7.7	7.8	7.6	7.2	7.5	7.8	8.2	8.0	7.9	10.1	7.2	8.2	

高蔵寺中区配水区 新池公園

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3		7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	12.7	13.0	13.5	14.1	14.3	14.3	15.4	14.8	15.0	14.9	15.5	15.0	16.2	15.1	16.0	16.5	16.8	16.9	16.5	17.4	17.4	17.1	17.8	17.5	17.6	17.8	18.0	17.7	18.8	17.9		18.8	12.7	16.1	
電気伝導率	mS/m	6.5	6.0	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.0	6.0	5.9	6.3	6.4	6.5	6.2	6.2	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1	7.2	7.4	7.1	7.1		7.4	5.9	6.6	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	19.0	17.6	17.8	18.3	19.5	18.9	19.5	19.7	18.8	19.5	19.7	19.9	20.6	20.8	20.3	20.0	20.0	19.5	19.2	20.0	20.4	20.5	20.2	20.7	21.0	21.0	21.8	22.0	21.9	21.5	21.7	22.0	17.6	20.0	
電気伝導率	mS/m	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9	7.0	6.8	6.8	6.5	5.7	5.5	5.8	6.0	6.2	6.8	6.6	6.6	6.5	6.5	6.7	6.8	7.0	7.2	7.0	7.2	5.5	6.7	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3		7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.6	21.4	21.2	21.5	20.7	21.4	21.7	23.1	23.2	22.9	22.8	23.4	23.8	24.3	23.7	24.2	24.1	24.3	24.3	23.7	23.2	24.4	23.7	23.9	24.4	23.8	24.0	24.0	24.4	23.4		24.4	20.7	23.3	
電気伝導率	mS/m	6.7	6.5	6.1	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	6.1	6.3	6.3	6.5	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	6.7	7.0	6.5	6.4	6.5	6.0	5.9		7.1	5.9	6.5	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	23.9	24.0	23.9	24.5	23.9	24.0	25.4	24.4	26.2	26.5	25.8	25.0	25.2	24.7	26.0	25.2	25.2	25.1	25.1	25.6	24.9	26.4	25.9	25.4	26.6	26.8	27.8	27.8	27.1	27.5	27.4	27.8	23.9	25.6	
電気伝導率	mS/m	6.0	6.1	5.6	5.9	6.0	6.3	6.1	6.0	6.2	6.0	6.2	6.1	5.9	6.2	5.8	5.9	5.5	5.9	5.9	6.1	6.0	5.7	5.7	5.8	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	5.5	6.0	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	27.9	28.1	28.4	28.2	28.2	28.5	28.4	28.6	28.8	29.1	29.4	29.4	29.6	29.3	30.4	30.5	30.7	30.1	31.0	29.5	29.4	30.1	29.9	30.5	30.0	30.0	29.4	28.5	28.6	28.7	27.8	31.0	27.8	29.3	
電気伝導率	mS/m	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	6.8	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.8	7.8	7.5	7.2	7.2	7.1	7.8	6.3	7.1	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		7.4	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.3	28.1	28.1	27.5	27.1	27.5	27.1	27.4	27.6	27.8	27.9	28.0	28.3	28.4	28.1	27.6	28.8	28.6	28.7	28.4	28.4	28.6	27.9	28.2	27.8	27.5	27.1	26.6	27.2	27.9		28.8	26.6	27.9	
電気伝導率	mS/m	7.0	6.8	6.9	6.6	6.5	6.6	6.3	6.3	6.3	6.4	6.5	6.7	6.9	7.1	7.2	7.2	6.9	6.9	7.5	7.4	7.3	7.2	7.0	7.0	7.1	7.2	6.7	6.4	6.3	6.4		7.5	6.3	6.8	

検査項目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	27.1	26.5	26.4	26.6	26.3	26.8	25.7	25.3	24.7	24.9	24.9	24.5	24.2	23.3	23.9	24.6	24.5	24.0	24.2	23.8	23.2	23.2	23.2	22.6	23.1	23.2	22.4	22.9	22.4	22.3	21.6	27.1	21.6	24.3	
電気伝導率	mS/m	6.5	6.9	7.2	7.1	6.9	7.0	7.0	6.7	6.7	6.8	6.9	6.7	6.5	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.4	6.6	6.7	6.9	7.1	7.3	7.4	7.3	7.1	7.1	6.8	6.7	6.9	7.4	6.3	6.8	

検査項目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4		7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	21.3	22.1	21.9	20.8	21.0	19.8	20.4	19.7	19.2	20.0	19.9	19.9	19.3	19.4	19.3	19.6	19.7	17.5	18.4	18.5	17.6	17.9	18.1	17.8	16.4	16.5	17.0	17.2	16.0	16.3		22.1	16.0	19.0	
電気伝導率	mS/m	7.1	7.2	6.9	6.8	6.8	6.7	6.5	6.4	6.5	6.4	6.4	6.5	6.6	6.8	7.9	7.0	7.2	8.5	7.9	7.7	7.8	7.7	7.6	7.8	7.9	8.2	8.4	8.6	8.5	8.5		8.6	6.4	7.4	

検査項目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	16.6	15.9	15.2	14.5	14.5	14.5	14.8	14.4	13.5	14.0	14.4	13.8	14.0	13.5	13.0	12.8	12.5	12.7	12.5	12.3	12.7	11.4	11.9	11.1	9.7	11.3	11.4	10.8	11.2	10.0	11.5	16.6	9.7	13.0	
電気伝導率	mS/m	8.4	8.1	8.4	8.4	8.0	8.0	7.6	7.8	8.1	8.0	8.0	8.3	8.8	8.8	8.7	8.9	8.8	8.8	8.9	9.1	9.0	8.9	9.0	8.9	8.9	8.8	8.9	9.0	8.9	8.8	9.0	9.1	7.6	8.6	

検査項目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.2	10.1	10.5	10.4	10.8	10.7	10.0	9.8	10.0	9.8	9.6	9.4	9.9	9.8	9.9	9.3	10.0	9.9	9.6	9.6	9.5	9.2	9.3	9.5	9.0	9.7	9.7	9.9	9.5	9.5	8.5	11.2	8.5	9.8	
電気伝導率	mS/m	8.9	9.0	9.1	9.3	9.6	9.9	9.6	9.0	8.8	8.5	8.6	8.6	8.7	9.0	9.1	9.3	9.7	9.3	9.5	9.1	9.1	9.1	8.9	9.0	9.3	8.9	9.0	9.0	9.0	9.1	9.4	9.9	8.5	9.1	

検査項目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2				7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	9.4	9.5	9.5	9.3	9.1	9.0	9.2	9.1	9.0	8.3	8.7	8.3	8.2	8.6	8.7	9.5	8.8	8.3	8.9	8.7	8.8	8.8	8.3	8.9	8.2	8.6	9.1	9.3				9.5	8.2	8.9	
電気伝導率	mS/m	9.1	9.1	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	9.1	9.4	9.4	9.6	9.7	9.7	10.2	10.6	10.1	10.6	10.6	10.4	11.2	10.0	10.2	9.9	9.6	9.5	9.4	9.5	9.4				11.2	8.8	9.7	

検査項目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	9.9	10.0	10.1	10.1	9.9	10.1	10.2	10.4	10.3	10.4	10.6	10.7	11.1	10.6	10.9	11.2	10.7	10.4	10.8	11.0	11.0	11.8	11.6	12.1	12.6	12.8	13.2	13.7	13.5	13.2	13.3	13.7	9.9	11.2	
電気伝導率	mS/m	9.6	9.7	9.8	10.0	9.9	10.0	10.1	9.7	8.3	7.8	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.9	8.2	8.3	8.2	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7	7.9	8.2	8.3	7.8	7.5	10.1	7.5	8.3	

高蔵寺低区配水区　水道施設ドレン管(藤山台)

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5		7.6	7.3	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	13.3	13.6	13.9	14.6	14.4	14.6	14.9	15.1	15.2	15.6	15.7	16.8	16.2	16.7	16.9	17.0	17.7	17.7	17.6	17.8	18.1	18.5	18.3	18.1	18.3	18.6	18.8	18.7	19.0	19.1		19.1	13.3	16.7	
電気伝導率	mS/m	6.4	6.1	5.8	5.9	6.0	6.4	6.6	6.8	5.8	5.7	5.9	6.2	6.6	6.4	6.2	6.2	6.2	6.4	6.6	7.2	7.2	6.9	6.8	6.7	6.9	7.1	7.3	7.4	7.0	6.9		7.4	5.7	6.5	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	19.1	19.1	19.2	19.3	20.0	20.0	20.1	20.4	19.5	19.8	20.5	20.4	20.1	20.5	20.5	20.4	20.4	20.3	19.9	20.2	20.5	20.6	21.1	21.1	20.7	21.1	21.3	21.7	21.3	22.1	22.1	22.1	19.1	20.4	
電気伝導率	mS/m	6.9	6.9	6.7	7.0	7.1	6.8	6.8	6.8	7.0	6.7	7.0	7.0	6.7	6.6	6.8	6.5	6.3	5.6	5.7	5.8	6.2	6.4	6.4	6.6	6.7	6.6	6.5	6.7	6.9	7.0	6.9	7.1	5.6	6.6	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6		0.6	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7		7.7	7.5	7.6	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.2	22.0	21.7	22.4	22.3	22.8	23.3	23.2	23.5	23.8	23.9	24.0	24.2	24.6	24.9	25.6	25.2	24.8	25.2	24.9	24.2	24.8	24.6	24.8	24.7	24.8	24.6	24.8	25.5	24.8		25.6	21.7	24.1	
電気伝導率	mS/m	6.9	6.7	6.0	6.0	5.8	5.8	5.9	6.2	6.3	6.1	6.3	6.4	6.6	6.6	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	7.2	7.3	7.3	6.6	6.5	6.3	6.2	6.3	6.1		7.3	5.8	6.5	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	5.8以上8.6以下
水温	℃	25.0	25.2	25.2	25.4	25.6	25.4	26.4	26.8	26.5	27.2	27.0	26.5	26.6	26.5	26.9	26.3	26.2	26.6	26.7	26.9	26.9	27.5	27.9	27.5	28.5	28.3	28.5	28.6	29.1	28.5	29.3	29.3	25.0	27.0	
電気伝導率	mS/m	6.0	5.9	5.9	6.1	6.3	6.6	6.3	6.0	6.0	5.8	5.9	6.0	6.0	6.6	6.0	6.0	5.8	5.8	5.9	6.2	5.9	5.8	5.7	5.8	5.9	6.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.3	6.6	5.7	6.1	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	29.5	29.7	30.0	29.9	30.4	30.4	30.9	30.8	31.0	31.0	31.0	30.7	31.1	31.3	31.5	31.3	31.6	31.4	31.2	30.9	31.2	31.1	30.9	30.8	30.7	30.7	29.5	30.3	29.6	29.2	29.0	31.6	29.0	30.6	
電気伝導率	mS/m	6.3	6.5	6.4	6.5	6.5	6.7	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.7	7.8	7.9	7.3	7.1	7.0	7.9	6.3	7.0	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.6	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5		7.6	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.8	28.9	28.4	28.5	28.1	28.3	28.6	28.5	28.9	29.0	29.4	29.4	29.3	29.6	29.3	29.5	29.7	29.4	29.8	30.2	29.6	29.8	29.1	29.1	29.0	28.8	28.4	28.5	28.3	28.1		30.2	28.1	29.0	
電気伝導率	mS/m	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.4	6.7	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	6.7	7.0	7.1	7.1	7.0	6.7	7.0	7.3	7.3	7.1	6.9	6.8	6.9	7.0	6.7	6.3	6.3	6.4		7.3	6.2	6.7	

検査項目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	27.9	27.8	27.5	27.5	26.8	27.0	26.5	26.4	26.1	25.4	25.2	25.5	24.9	24.9	24.6	24.9	24.9	25.0	25.0	24.5	24.3	24.1	24.5	24.2	23.9	23.6	23.6	23.3	23.5	23.1	22.6	27.9	22.6	25.1	
電気伝導率	mS/m	6.5	6.6	7.0	7.0	7.3	7.1	6.9	6.6	6.7	6.7	6.6	6.9	6.8	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.6	6.7	6.7	6.9	7.0	7.2	7.3	7.5	7.5	7.1	6.6	6.4	6.6	7.5	6.2	6.8	

検査項目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.6	0.5	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5		7.6	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.6	22.2	22.0	21.8	22.0	21.6	20.6	20.8	20.4	20.5	20.6	20.6	20.1	20.2	20.5	20.2	20.3	19.7	19.2	19.5	18.8	18.9	18.5	18.2	17.8	17.7	17.8	17.6	17.3	16.7		22.6	16.7	19.8	
電気伝導率	mS/m	6.9	7.4	7.2	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2	6.3	6.5	6.1	6.2	6.7	6.8	6.7	7.2	7.3	7.3	7.7	7.5	7.6	7.4	7.7	7.9	7.7	7.8	8.0	8.5	8.4	8.6		8.6	6.1	7.2	

検査項目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	16.3	16.0	16.1	15.9	15.9	15.9	15.3	15.0	14.9	14.8	14.6	14.0	13.9	13.7	13.4	13.5	12.7	12.8	13.1	12.8	12.4	12.4	11.7	12.1	12.0	12.0	11.7	11.7	11.5	11.7	11.4	16.3	11.4	13.6	
電気伝導率	mS/m	8.8	8.1	8.1	8.1	8.2	7.7	7.8	7.9	8.5	7.8	7.7	8.1	8.4	9.0	8.9	8.6	8.5	8.6	8.7	8.7	9.1	9.2	8.7	8.5	8.5	8.7	8.7	9.2	9.1	8.8	8.7	9.2	7.7	8.5	

検査項目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.9	11.5	11.5	10.6	11.2	11.5	11.1	11.0	10.6	10.3	10.1	10.2	10.2	10.0	10.1	11.4	10.1	9.3	9.6	10.0	10.6	10.1	10.0	9.9	9.8	9.9	9.9	10.1	10.1	10.1	9.8	11.9	9.3	10.4	
電気伝導率	mS/m	8.9	8.8	9.2	9.5	9.6	8.9	8.9	9.0	8.5	8.3	8.6	8.9	8.8	8.6	8.7	8.8	9.1	9.5	9.3	9.9	9.3	8.5	8.5	8.6	9.1	9.0	8.7	8.8	8.8	9.1	8.9	9.9	8.3	8.9	

検査項目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5				0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4				7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	10.1	10.1	10.3	9.7	10.0	9.2	9.8	9.0	8.8	9.2	8.9	9.0	8.9	9.0	8.9	9.4	9.4	8.8	8.9	9.0	9.6	8.8	9.0	9.3	8.9	8.9	9.2	9.5				10.3	8.8	9.3	
電気伝導率	mS/m	9.3	9.3	8.9	8.9	8.8	9.0	8.8	9.1	9.2	9.4	9.3	9.6	9.5	9.5	9.9	10.2	10.2	10.5	10.2	10.4	9.9	10.2	10.1	9.4	9.1	9.0	9.2	8.8				10.5	8.8	9.5	

検査項目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	10.4	10.2	10.3	10.3	11.1	10.8	10.3	10.1	10.5	10.5	10.8	11.1	11.3	11.3	11.7	11.6	11.4	11.5	11.2	11.4	11.3	12.1	12.0	12.4	12.6	12.9	13.3	13.8	13.5	13.9	13.8	13.9	10.1	11.6	
電気伝導率	mS/m	9.6	9.8	9.5	9.7	9.7	10.1	10.0	10.0	8.6	8.0	7.4	7.3	7.3	7.5	7.9	7.9	7.6	7.9	7.8	7.6	7.5	7.8	7.9	7.5	7.6	7.3	7.5	7.9	8.5	8.1	7.8	10.1	7.3	8.3	

高蔵寺低区配水区　宮下児童遊園

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4		0.5	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	14.1	14.2	14.5	15.2	14.8	15.1	15.4	15.7	15.3	15.9	15.8	16.4	16.2	16.3	17.1	17.3	17.8	17.9	17.8	18.1	17.8	18.4	18.3	18.4	18.5	18.4	18.2	18.8	19.3	19.2		19.3	14.1	16.9	
電気伝導率	mS/m	6.6	6.1	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.2	5.8	5.9	6.0	6.4	6.6	6.5	6.3	6.3	6.3	6.6	6.8	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3	7.4	6.9	7.2		7.4	5.8	6.6	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	19.1	19.1	19.3	19.2	19.6	19.5	19.7	19.8	19.5	20.2	20.1	20.1	18.9	19.6	20.3	20.3	20.3	20.7	20.6	20.9	20.9	21.2	21.8	21.7	21.3	21.7	21.8	22.5	22.1	22.1	22.1	22.5	18.9	20.5	
電気伝導率	mS/m	7.1	6.9	6.6	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.7	5.9	5.5	5.8	5.9	6.2	6.5	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.9	7.1	7.3	7.2	7.3	5.5	6.7	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4		7.5	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.0	21.7	22.2	22.2	22.6	22.4	22.8	22.7	23.0	23.7	23.7	23.7	23.8	24.2	24.1	24.6	25.0	24.7	24.4	24.3	24.1	24.1	24.0	24.3	24.4	24.2	24.5	24.1	24.3	24.0		25.0	21.7	23.7	
電気伝導率	mS/m	7.0	6.7	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.2	6.2	6.4	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	7.1	6.8	7.3	7.4	6.5	6.7	6.5	6.4	6.2	6.2	6.0		7.4	6.0	6.5	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	24.5	24.6	24.3	24.7	25.0	24.9	25.8	26.2	27.5	27.0	26.8	26.0	26.0	25.8	26.0	25.7	25.8	25.8	26.0	26.1	26.5	26.8	27.1	27.2	28.0	28.2	27.9	28.2	28.6	28.7	29.1	29.1	24.3	26.5	
電気伝導率	mS/m	6.0	6.0	6.0	6.3	6.3	6.5	6.3	6.0	5.9	5.9	6.0	6.1	6.0	6.4	5.9	6.0	5.9	5.8	5.9	6.1	6.1	5.8	5.8	5.8	5.9	6.0	6.3	6.3	6.3	6.3	6.2	6.5	5.8	6.1	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.7	28.7	29.8	29.8	29.7	30.1	30.4	30.5	30.4	30.5	30.8	30.9	30.9	31.3	31.2	31.0	31.1	31.3	30.8	30.9	30.5	31.3	30.5	31.1	30.9	30.2	29.3	29.9	29.0	29.6	28.6	31.3	28.6	30.3	
電気伝導率	mS/m	6.3	6.4	6.3	6.4	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.8	7.9	7.8	7.5	7.1	6.9	7.9	6.3	7.0	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.9	28.6	28.1	28.3	28.1	28.1	28.5	28.6	28.8	28.9	29.2	29.4	29.5	29.7	29.4	29.5	29.7	29.7	29.6	30.0	29.5	29.8	29.7	29.3	29.4	29.1	28.8	28.2	28.4	28.1		30.0	28.1	29.0	
電気伝導率	mS/m	6.7	6.7	6.8	7.6	6.6	6.5	6.3	6.2	6.4	6.5	6.6	6.8	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	6.8	7.1	7.5	7.2	7.0	6.8	7.0	7.1	7.1	6.9	6.6	6.2	6.4		7.6	6.2	6.8	

検査項目	単位	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.2	28.6	27.7	27.7	27.1	27.0	27.4	26.5	26.3	25.8	26.0	25.6	25.5	25.7	24.7	25.0	25.1	25.1	24.8	24.4	24.5	24.6	24.4	24.1	24.2	24.1	23.6	23.7	23.2	23.5	23.0	28.6	23.0	25.4	
電気伝導率	mS/m	6.5	6.8	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.6	6.1	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.7	6.7	6.9	7.1	7.4	7.4	7.4	7.3	7.0	6.7	6.6	6.8	7.4	6.1	6.8	

検査項目	単位	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5		7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.7	22.4	22.4	22.6	22.3	21.8	21.8	21.8	21.5	21.3	21.2	20.6	20.7	20.8	21.0	20.6	20.6	20.7	20.2	20.1	19.8	19.6	19.2	17.0	19.5	18.8	19.0	17.5	17.5	17.7		22.7	17.0	20.4	
電気伝導率	mS/m	6.8	7.4	7.1	6.8	6.8	6.7	6.8	6.4	6.4	6.4	6.2	6.4	6.7	6.8	6.9	7.1	7.3	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.9	7.8	7.9	8.2	8.4	8.4	8.6		8.6	6.2	7.3	

検査項目	単位	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	16.6	17.0	16.3	17.1	16.7	17.2	17.0	16.8	15.6	15.3	15.3	15.3	14.1	14.8	13.5	13.5	14.1	14.1	13.7	13.3	13.1	13.4	13.1	12.5	13.3	12.9	12.9	12.6	12.7	12.6	12.8	17.2	12.5	14.5	
電気伝導率	mS/m	8.8	8.0	8.2	8.2	8.0	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	8.0	8.2	8.6	8.9	8.9	8.6	8.6	8.7	8.8	9.0	9.0	9.1	8.8	8.8	8.7	8.7	8.8	9.1	9.0	8.7	8.6	9.1	7.7	8.5	

検査項目	単位	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.8	12.5	12.5	12.3	12.5	12.4	11.1	11.6	11.3	10.9	10.8	11.2	11.1	11.3	11.2	10.9	11.0	11.1	10.8	11.0	10.8	10.5	10.7	11.1	11.0	11.2	10.7	10.5	10.9	10.6	10.8	12.5	10.5	11.2	
電気伝導率	mS/m	8.6	8.8	8.8	9.4	9.5	9.2	9.0	8.8	8.6	8.3	8.6	8.6	8.6	8.8	8.9	9.1	9.2	9.4	9.4	8.9	8.8	8.7	8.8	8.9	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.5	8.3	8.9	

検査項目	単位	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3				7.6	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.2	10.6	11.5	10.9	10.4	10.3	10.6	9.6	10.0	9.8	10.2	9.3	10.0	10.5	10.1	10.4	10.1	10.0	10.7	10.7	10.5	9.6	10.3	10.2	10.3	10.1	10.4	10.8				11.5	9.3	10.3	
電気伝導率	mS/m	9.2	9.2	8.9	8.8	8.7	8.7	8.7	9.1	9.5	9.3	9.2	9.6	9.6	9.5	9.7	10.1	10.2	10.3	10.3	10.1	10.0	10.2	10.1	9.4	9.4	9.3	9.2	9.3				10.3	8.7	9.5	

検査項目	単位	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	11.4	10.4	11.3	11.4	11.6	11.7	11.6	11.2	11.4	11.7	11.9	11.3	12.0	11.9	11.8	12.3	12.2	12.1	12.0	11.9	12.1	12.6	12.4	12.9	13.1	13.9	14.0	14.0	14.2	14.6	14.1	14.6	10.4	12.3	
電気伝導率	mS/m	9.6	9.8	9.6	9.7	9.8	9.8	9.9	10.0	8.5	7.7	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	7.8	7.7	8.0	8.1	7.5	7.7	7.7	7.9	7.6	7.4	7.6	7.8	8.0	8.3	8.0	7.6	10.0	7.3	8.3	

※毎日検査委託について

検査機関 / 検査区分	株式会社ウォーターエージェンシー
平日	前浪公園、緑が丘西児童遊園、神屋公園、水道施設ドレン管（押沢台4）、中央台201棟、藤山台407棟、新池公園、水道施設ドレン管（藤山台）
休日	岩野公園、道風公園、糸田公園、前浪公園、水道施設ドレン管（玉野町）、緑が丘西児童遊園、廻間町向地区ポケットパーク、神屋公園、春日園ふれあいちびっこ広場、欅ヶ丘第3児童遊園、地蔵ヶ池公園、ネオポリス1号公園、水道施設ドレン管（押沢台4）、中央台201棟、藤山台407棟、新池公園、水道施設ドレン管（藤山台）、宮下児童遊園

イ 月ごとの検査

（ア） 給水栓

採水場所

岩野町（桃山No.1配水区）

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.44	0.39	0.45	0.43	0.39	0.47	0.44	0.46	0.41	0.38	0.38	0.42	0.47	0.38	0.42	10mg/以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01					0.01	0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.09	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	0.6mg/以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.007		0.004					0.005		0.004		0.007	0.004	0.005	0.06mg/以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.004				0.003		0.003		0.004	0.003	0.004	0.03mg/以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002		0.001					0.001		0.001		0.002	0.001	0.001	0.1mg/以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.012		0.007					0.009		0.008		0.012	0.007	0.009	0.1mg/以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.005				0.005		0.004		0.005	0.004	0.005	0.03mg/以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003		0.002					0.003		0.003		0.003	0.002	0.003	0.03mg/以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			0.01			0.01					<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.02			0.01			0.01					<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.3mg/以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			13			13		13			14		14	13	13	200mg/以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/以下
	38	塩化物イオン	mg/L	10	11	11	11	11	12	10	12	11	11	11	10	12	10	11	200mg/以下
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			25			24		21			27		27	21	24	300mg/以下
	40	蒸発残留物	mg/L			86			81		110			100		110	81	94	500mg/以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/以下
	42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		0.002				<0.002		0.003				0.002	0.003	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3	0.5	3mg/以下
	47	pH値		6.9	6.8	7.0	6.8	7.0	7.1	6.9	7.0	6.8	7.0	7.4	6.9	7.4	6.8	7.0	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			0.002				0.002						0.002	0.002	0.002	0.02mg/L以下(暫定)
	15	農薬類												<1	<1	<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	16	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			25			24		21			27		27	21	24	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			5					5					5	5	5	20mg/L以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		1.1					0.7						1.1	0.7	0.9	3mg/L以下
	23	臭気強度(TON)				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			86			81		110			100		110	81	94	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		6.9	6.8	7.0	6.8	7.0	7.1	6.9	7.0	6.8	7.0	7.4	6.9	7.4	6.8	7.0	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-2.1			-1.9		-2.1			-1.8		-1.8	-2.1	-2.0	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			0.01			0.01					<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L		0.000009			0.000009			0.000008			0.000008		0.000009	0.000008	0.000009	PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	
		遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	
		水温	℃	16.6	19.5	21.8	23.8	28.8	27.3	26.0	22.1	14.3	11.3	10.8	11.8	28.8	10.8	19.5	
		電気伝導率	mS/m	10.8	11.6	11.6	11.6	12.2	12.7	11.1	10.9	12.4	12.4	13.3	13.0	13.3	10.8	12.0	
		アルカリ度	mg/L			35			35		35			31		35	31	34	

※ 検査機関：株式会社環境科学研究所

採水場所
松河戸町（桃山No.2配水区）

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.25	0.28	0.26	0.19	0.32	0.30	0.31	0.27	0.27	0.25	0.28	0.32	0.19	0.27	10mg/以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.10	0.10	<0.08	<0.08	0.8mg/以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01					0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.06	<0.06	0.11	0.08	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06	0.6mg/以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.010		0.008					0.008		0.006		0.010	0.006	0.008	0.06mg/以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.004				0.003		0.004		0.004	0.003	0.004	0.03mg/以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001		<0.001					0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.015		0.011					0.013		0.010		0.015	0.010	0.012	0.1mg/以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.009				0.008		0.006		0.009	0.006	0.008	0.03mg/以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004		0.003					0.004		0.003		0.004	0.003	0.004	0.03mg/以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.01					0.01	0.02	0.01	0.01	0.2mg/以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			7			7		8			11		11	7	8	200mg/以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/以下
	38	塩化物イオン	mg/L	6	7	6	7	6	7	7	8	7	8	8	8	8	6	7	200mg/以下
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			22			19		16			22		22	16	20	300mg/以下
	40	蒸発残留物	mg/L			40			55		46			78		78	40	55	500mg/以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/以下
	42	ジェオスミン	mg/L					0.000002	0.000002							0.000002	0.000002	0.000002	0.00001mg/以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.002		<0.002				0.003		<0.002			0.003	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	45	フェノール類	mg/L									<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/以下
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6	3mg/以下
	47	pH値		6.9	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.1	7.2	7.7	7.3	7.7	6.9	7.2	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			0.004				0.003						0.004	0.003	0.004	0.02mg/L以下(暫定)
	15	農薬類											<1	<1		<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	16	残留塩素	mg/L	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			22			19		16			22		22	16	20	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			2					2					2	2	2	20mg/L以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		1.4					0.6						1.4	0.6	1.0	3mg/L以下
	23	臭気強度（TON）				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			40			55		46			78		78	40	55	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		6.9	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.1	7.2	7.7	7.3	7.7	6.9	7.2	7.5程度
	27	腐食性（ランゲリア指数）				−2.2			−2.1		−2.2			−1.7		−1.7	−2.2	−2.1	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.01					0.01	0.02	0.01	0.01	0.1mg/L以下
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	
		水温	℃	19.0	20.8	24.9	26.2	30.9	29.0	27.6	22.2	13.5	10.7	8.9	10.7	30.9	8.9	20.4	
		電気伝導率	mS/m	6.9	9.0	7.9	7.3	8.3	8.7	9.4	7.7	9.9	10.6	11.5	10.5	11.5	6.9	8.9	
		アルカリ度	mg/L			21			20		22			23		23	20	22	

※　検査機関：株式会社環境科学研究所

採水場所
勝川町（知多配水区）

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.61	0.54	0.71	0.40	0.41	0.79	0.77	0.75	0.70	0.71	0.55	0.79	0.79	0.40	0.64	10mg/以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	21	塩素酸	mg/L	0.06	0.07	0.08	0.07	0.11	0.10	0.07	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06	0.6mg/以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.005		0.005					0.001		0.004		0.005	0.001	0.004	0.06mg/以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.005				<0.002		0.004		0.005	<0.002	0.003	0.03mg/以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.007		0.007					0.001		0.006		0.007	0.001	0.005	0.1mg/以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.008				<0.002		0.004		0.008	<0.002	0.004	0.03mg/以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.002		0.002					<0.001		0.002		0.002	<0.001	0.002	0.03mg/以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01			0.01					0.01	0.01	0.01	0.01	0.2mg/以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			13			15		15			13		15	13	14	200mg/以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/以下
	38	塩化物イオン	mg/L	6	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	200mg/以下
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			19			19		19			21		21	19	20	300mg/以下
	40	蒸発残留物	mg/L			110			130		100			110		130	100	110	500mg/以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/以下
	42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		0.003			0.002				0.003	0.003			0.003	0.002	0.003	0.02mg/以下
	45	フェノール類	mg/L									<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.3	<0.2	0.3	0.4	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.5	0.2	0.5	<0.2	<0.2	3mg/以下
	47	pH値		7.0	6.7	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3	7.1	7.5	7.1	7.5	6.7	7.1	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	15	農薬類				<1							<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			19			19		19			21		21	19	20	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			4					3					4	3	4	20mg/L以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		0.9					0.4						0.9	0.4	0.7	3mg/L以下
	23	臭気強度(TON)				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			110			130		100			110		130	100	110	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.0	6.7	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3	7.1	7.5	7.1	7.5	6.7	7.1	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−2.1			−2.0		−2.0			−1.9		−1.9	−2.1	−2.0	−1程度以上とし、極力に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01			0.01					0.01	0.01	0.01	0.01	0.1mg/L以下
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L		<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005	PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	
		水温	℃	18.9	21.0	19.8	25.3	31.2	28.0	26.7	22.2	14.6	10.9	9.1	12.2	31.2	9.1	20.0	
		電気伝導率	mS/m	9.8	11.0	10.3	8.3	9.5	11.9	11.2	11.3	11.9	11.1	11.8	10.7	11.9	8.3	10.7	
		アルカリ度	mg/L			38			41		41			32		41	32	38	

※　検査機関：株式会社環境科学研究所

採水場所
神領町（東山配水区）

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.27	0.31	0.28	0.22	0.34	0.31	0.32	0.29	0.29	0.28	0.30	0.34	0.22	0.29	10mg/以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.10	0.10	<0.08	<0.08	0.8mg/以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01					0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/以下
	15	1,4−ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/以下
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.06	0.06	0.09	0.08	0.09	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	0.6mg/以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.009		0.007					0.007		0.006		0.009	0.006	0.007	0.06mg/以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.006				0.004		0.006		0.006	0.004	0.006	0.03mg/以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002		0.001					0.001		0.001		0.002	0.001	0.001	0.1mg/以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.015		0.011					0.011		0.010		0.015	0.010	0.012	0.1mg/以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.009				0.007		0.006		0.009	0.006	0.007	0.03mg/以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004		0.003					0.003		0.003		0.004	0.003	0.003	0.03mg/以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.01					<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.2mg/以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			8			9		8			12		12	8	9	200mg/以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	7	7	8	7	8	7	8	7	9	9	8	9	7	8	200mg/以下
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			23			19		16			23		23	16	20	300mg/以下
	40	蒸発残留物	mg/L			57			64		53			82		82	53	64	500mg/以下
	42	ジェオスミン	mg/L					0.000002	0.000002							0.000002	0.000002	0.000002	0.00001mg/以下
	43	2−メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/以下
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6	3mg/以下
	47	pH値		7.5	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.1	7.3	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2−ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ（2−エチルヘキシル）	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			0.003				0.002						0.003	0.002	0.003	0.02mg/L以下(暫定)
	16	残留塩素	mg/L	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			23			19		16			23		23	16	20	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			2					2					2	2	2	20mg/L以下
	20	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル−t−ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		1.3					0.8						1.3	0.8	1.1	3mg/L以下
	23	臭気強度（TON）				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			57			64		53			82		82	53	64	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.5	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.1	7.3	7.5程度
	27	腐食性（ランゲリア指数）				−2.1			−2.1		−2.0			−2.0		−2.0	−2.1	−2.1	−1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下(暫定)
	29	1,1−ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.01					<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	
		水温	℃	19.3	21.2	25.2	25.8	31.1	29.1	27.8	22.5	15.3	11.3	11.5	11.4	31.1	11.3	21.0	
		電気伝導率	mS/m	7.6	9.4	8.4	8.3	8.9	9.4	10.6	8.4	10.2	10.8	11.9	10.7	11.9	7.6	9.6	
		アルカリ度	mg/L			28			23		30			24		30	23	26	

採水場所
高蔵寺町（東神明配水区）

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.27	0.31	0.29	0.22	0.34	0.31	0.31	0.29	0.29	0.30	0.30	0.34	0.22	0.30	10mg/以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.10	0.10	0.10	<0.08	<0.08	0.8mg/以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01					0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.06	0.07	0.10	0.09	0.09	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06	0.6mg/以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.010		0.008					0.008		0.006		0.010	0.006	0.008	0.06mg/以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.004				0.004		0.005		0.006	0.004	0.005	0.03mg/以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002		0.001					0.001		0.001		0.002	0.001	0.001	0.1mg/以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.017		0.012					0.012		0.010		0.017	0.010	0.013	0.1mg/以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.006				0.008		0.005		0.008	0.005	0.007	0.03mg/以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005		0.003					0.003		0.003		0.005	0.003	0.004	0.03mg/以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01			0.01					0.02	0.02	0.01	0.01	0.2mg/以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			8			9		8			12		12	8	9	200mg/以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	8	7	8	7	8	7	8	7	9	8	8	9	7	8	200mg/以下
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			23			20		16			23		23	16	21	300mg/以下
	40	蒸発残留物	mg/L			54			64		41			80		80	41	60	500mg/以下
	42	ジェオスミン	mg/L					0.000002	0.000002							0.000002	0.000002	0.000002	0.00001mg/以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/以下
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6	3mg/以下
	47	pH値		7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4	7.5	7.3	7.5	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下（暫定）
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下（暫定）
	14	抱水クロラール	mg/L			0.003				0.003						0.003	0.003	0.003	0.02mg/L以下（暫定）
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			23			20		16			23		23	16	21	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			3					3					3	3	3	20mg/L以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		1.3					0.9						1.3	0.9	1.1	3mg/L以下
	23	臭気強度（TON）				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			54			64		41			80		80	41	60	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4	7.5	7.3	7.5	7.1	7.2	7.5程度
	27	腐食性（ランゲリア指数）				-2.2			-2.1		-2.1			-1.9		-1.9	-2.2	-2.1	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下（暫定）
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01			0.01					0.02	0.02	0.01	0.01	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	
		水温	℃	17.1	19.0	23.1	24.3	29.4	27.3	25.5	20.1	12.0	8.1	8.5	9.7	29.4	8.1	18.7	
		電気伝導率	mS/m	8.0	9.4	8.3	8.3	9.0	9.6	8.5	8.3	10.4	11.1	11.6	10.6	11.6	8.0	9.4	
		アルカリ度	mg/L			27			24		26			28		28	24	26	

採水場所
坂下町（大和配水区）

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.19	0.23	0.22	0.15	0.33	0.24	0.26	0.23	0.23	0.19	0.26	0.33	0.15	0.23	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.11	0.11	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01					0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.08	0.10	0.11	0.14	0.08	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.011		0.016					0.009		0.006		0.016	0.006	0.011	0.06mg/L以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.005				0.005		0.004		0.005	0.004	0.005	0.03mg/L以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.015		0.019					0.012		0.009		0.019	0.009	0.014	0.1mg/L以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.010				0.008		0.004		0.010	0.004	0.007	0.03mg/L以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004		0.003					0.003		0.003		0.004	0.003	0.003	0.03mg/L以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.03			0.02					0.01	0.03	0.01	0.02	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			4			5		6			7		7	4	6	200mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	5	5	4	6	4	6	5	6	5	7	6	7	7	4	6	200mg/L以下
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			20			15		12			22		22	12	17	300mg/L以下
	40	蒸発残留物	mg/L			43			44		26			60		60	26	43	500mg/L以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42	ジェオスミン	mg/L					0.000002	0.000002							0.000002	0.000002	0.000002	0.00001mg/L以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		0.003		0.002				0.003		0.002			0.003	0.002	0.003	0.02mg/L以下
	45	フェノール類	mg/L									<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	3mg/L以下
	47	pH値		7.3	7.2	7.4	7.3	7.5	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.2	7.2	7.5	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			0.003				0.003						0.003	0.003	0.003	0.02mg/L以下(暫定)
	15	農薬類				<1							<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			20			15		12			22		22	12	17	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			<1					1					1	<1	<1	20mg/L以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		0.8					0.9						0.9	0.8	0.9	3mg/L以下
	23	臭気強度（TON）				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			43			44		26			60		60	26	43	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.3	7.2	7.4	7.3	7.5	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.2	7.2	7.5	7.2	7.4	7.5程度
	27	腐食性（ランゲリア指数）				−2.0			−2.1		−2.2			−2.3		−2.0	−2.3	−2.2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.03			0.02					0.01	0.03	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	
		水温	℃	18.8	20.6	25.4	22.9	31.8	28.0	25.5	21.4	13.2	9.6	9.8	10.2	31.8	9.6	19.8	
		電気伝導率	mS/m	6.4	6.8	6.3	6.1	7.4	6.6	7.5	6.6	8.3	9.2	8.8	9.7	9.7	6.1	7.5	
		アルカリ度	mg/L			19			18		15			19		19	15	18	

採水場所
緑ヶ丘（上野配水区）

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.26	0.30	0.29	0.23	0.38	0.31	0.32	0.29	0.29	0.28	0.30	0.38	0.23	0.30	10mg/以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.10	0.10	<0.08	<0.08	0.8mg/以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01					0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	21	塩素酸	mg/L	0.07	0.07	0.06	0.07	0.11	0.08	0.09	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06	0.6mg/以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.009		0.009					0.007		0.007		0.009	0.007	0.008	0.06mg/以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.005				0.006		0.005		0.006	0.005	0.006	0.03mg/以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002		0.001					0.001		0.002		0.002	0.001	0.002	0.1mg/以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.015		0.014					0.011		0.013		0.015	0.011	0.013	0.1mg/以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.009				0.009		0.006		0.009	0.006	0.008	0.03mg/以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004		0.004					0.003		0.004		0.004	0.003	0.004	0.03mg/以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.01					0.01	0.02	0.01	0.01	0.2mg/以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			8			8		8			12		12	8	9	200mg/以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	8	7	7	7	8	7	8	7	9	9	8	9	7	8	200mg/以下
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			22			19		16			23		23	16	20	300mg/以下
	40	蒸発残留物	mg/L			59			57		43			77		77	43	59	500mg/以下
	42	ジェオスミン	mg/L					0.000003	0.000003							0.000003	0.000003	0.000003	0.00001mg/以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/以下
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5	3mg/以下
	47	pH値		7.2	7.2	7.3	7.3	7.5	7.3	7.2	7.3	7.5	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下（暫定）
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下（暫定）
	14	抱水クロラール	mg/L			0.002				0.003						0.003	0.002	0.003	0.02mg/L以下（暫定）
	16	残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			22			19		16			23		23	16	20	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			2					2					2	2	2	20mg/L以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		1.3					1.1						1.3	1.1	1.2	3mg/L以下
	23	臭気強度（TON）				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			59			57		43			77		77	43	59	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.2	7.2	7.3	7.3	7.5	7.3	7.2	7.3	7.5	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3	7.5程度
	27	腐食性（ランゲリア指数）				-2.0			-1.9		-2.1			-2.1		-1.9	-2.1	-2.0	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下（暫定）
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.01					0.01	0.02	0.01	0.01	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	
		水温	℃	17.7	20.2	22.7	24.0	30.4	27.4	25.4	21.0	14.4	10.2	9.9	11.3	30.4	9.9	19.6	
		電気伝導率	mS/m	8.0	9.4	8.6	11.0	10.1	8.6	9.7	8.1	10.0	10.9	11.5	10.4	11.5	8.0	9.7	
		アルカリ度	mg/L			24			23		21			26		26	21	24	

採水場所

廻間町（神屋西配水区）

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.27	0.31	0.29	0.22	0.38	0.32	0.33	0.29	0.31	0.28	0.30	0.38	0.22	0.30	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	0.07	0.07	0.06	0.07	0.10	0.08	0.09	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.009		0.008					0.008		0.007		0.009	0.007	0.008	0.06mg/L以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.006				0.004		0.005		0.006	0.003	0.005	0.03mg/L以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002		0.001					0.001		0.002		0.002	0.001	0.002	0.1mg/L以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.016		0.012					0.013		0.013		0.016	0.012	0.014	0.1mg/L以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.009				0.008		0.005		0.009	0.005	0.007	0.03mg/L以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005		0.003					0.004		0.004		0.005	0.003	0.004	0.03mg/L以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.01					0.01	0.02	0.01	0.01	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			8			8		8			11		11	8	9	200mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	8	7	7	7	8	7	8	7	9	9	8	9	7	8	200mg/L以下
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			22			16		16			23		23	16	19	300mg/L以下
	40	蒸発残留物	mg/L			53			62		47			88		88	47	63	500mg/L以下
	42	ジェオスミン	mg/L					0.000002	0.000002							0.000002	0.000002	0.000002	0.00001mg/L以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.5	3mg/L以下
	47	pH値		7.2	7.2	7.2	7.5	7.4	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	6.8	7.1	7.5	6.8	7.2	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			0.003				0.003						0.003	0.003	0.003	0.02mg/L以下(暫定)
	16	残留塩素	mg/L	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			22			16		16			23		23	16	19	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			2					2					2	2	2	20mg/L以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		1.0					1.0						1.0	1.0	1.0	3mg/L以下
	23	臭気強度（TON）				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			53			62		47			88		88	47	63	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.2	7.2	7.2	7.5	7.4	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	6.8	7.1	7.5	6.8	7.2	7.5程度
	27	腐食性（ランゲリア指数）				-2.1			-2.2		-2.2			-2.6		-2.1	-2.6	-2.3	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.01					0.01	0.02	0.01	0.01	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	
		水温	℃	16.5	19.4	21.2	22.5	27.7	25.6	24.0	20.2	13.5	9.3	9.3	10.0	27.7	9.3	18.3	
		電気伝導率	mS/m	8.1	9.6	8.6	8.0	8.6	8.5	9.3	8.1	10.3	11.0	11.4	11.0	11.4	8.0	9.4	
		アルカリ度	mg/L			25			23		22			25		25	22	24	

採水場所
神屋町（神屋中配水区）

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.26	0.31	0.28	0.22	0.38	0.27	0.33	0.29	0.29	0.28	0.30	0.38	0.22	0.29	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01					0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15	1,4−ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	<0.06	0.07	0.10	<0.06	0.07	0.6mg/L以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.008		0.007					0.007		0.006		0.008	0.006	0.007	0.06mg/L以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.006				0.006		0.005		0.007	0.005	0.006	0.03mg/L以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002		0.001					0.001		0.001		0.002	0.001	0.001	0.1mg/L以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.014		0.011					0.011		0.011		0.014	0.011	0.012	0.1mg/L以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.010				0.008		0.006		0.010	0.006	0.008	0.03mg/L以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004		0.003					0.003		0.004		0.004	0.003	0.004	0.03mg/L以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02					0.01	0.02	0.01	0.02	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			8			8		8			12		12	8	9	200mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	8	7	7	7	8	6	8	8	9	9	8	9	6	8	200mg/L以下
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			23			17		16			25		25	16	20	300mg/L以下
	40	蒸発残留物	mg/L			60			63		45			86		86	45	64	500mg/L以下
	42	ジェオスミン	mg/L					0.000003	<0.000001							0.000003	<0.000001	0.000002	0.00001mg/L以下
	43	2−メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6	0.9	0.7	0.7	0.9	0.4	0.6	3mg/L以下
	47	pH値		7.1	7.2	7.4	7.5	7.7	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.7	7.1	7.4	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2−ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ（2−エチルヘキシル）	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			0.003				0.002						0.003	0.002	0.003	0.02mg/L以下(暫定)
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			23			17		16			25		25	16	20	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			1					2					2	1	2	20mg/L以下
	20	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル−t−ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		1.2					1.1						1.2	1.1	1.2	3mg/L以下
	23	臭気強度（TON）				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			60			63		45			86		86	45	64	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.1	7.2	7.4	7.5	7.7	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.7	7.1	7.4	7.5程度
	27	腐食性（ランゲリア指数）				-2.0			-1.9		-2.1			-2.1		-1.9	-2.1	-2.0	−1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下(暫定)
	29	1,1−ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02					0.01	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	
		水温	℃	17.3	18.8	21.0	23.4	28.2	26.2	25.5	19.8	14.1	9.6	9.1	10.1	28.2	9.1	18.6	
		電気伝導率	mS/m	7.9	9.2	8.6	7.9	9.0	8.5	9.6	8.1	9.9	11.0	11.8	11.1	11.8	7.9	9.4	
		アルカリ度	mg/L			24			23		18			26		26	18	23	

採水場所

工業団地（神屋東配水区）

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.26	0.30	0.29	0.23	0.37	0.31	0.31	0.29	0.29	0.28	0.30	0.37	0.23	0.30	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01					0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15	1,4−ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.08	0.10	0.08	0.08	0.06	<0.06	0.06	0.10	<0.06	0.07	0.6mg/L以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.009		0.009					0.007		0.007		0.009	0.007	0.008	0.06mg/L以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.008			0.008				0.007		0.004		0.008	0.004	0.007	0.03mg/L以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002		0.001					0.001		0.002		0.002	0.001	0.002	0.1mg/L以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.015		0.014					0.012		0.013		0.015	0.012	0.014	0.1mg/L以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.010				0.009		0.003		0.010	0.003	0.007	0.03mg/L以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004		0.004					0.004		0.004		0.004	0.004	0.004	0.03mg/L以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.01					0.01	0.02	0.01	0.01	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			8			8		8			11		11	8	9	200mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	7	7	7	7	8	7	8	8	9	9	8	9	7	8	200mg/L以下
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			22			17		16			23		23	16	20	300mg/L以下
	40	蒸発残留物	mg/L			60			57		52			73		73	52	61	500mg/L以下
	42	ジェオスミン	mg/L					0.000002	0.000003							0.000003	0.000002	0.000003	0.00001mg/L以下
	43	2−メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6	3mg/L以下
	47	pH値		7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.2	7.2	7.5	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下（暫定）
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2−ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ（2−エチルヘキシル）	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下（暫定）
	14	抱水クロラール	mg/L			0.004				0.003						0.004	0.003	0.004	0.02mg/L以下（暫定）
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			22			17		16			23		23	16	20	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			2					2					2	2	2	20mg/L以下
	20	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル−t−ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		1.1					0.9						1.1	0.9	1.0	3mg/L以下
	23	臭気強度（TON）				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			60			57		52			73		73	52	61	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.2	7.2	7.5	7.2	7.3	7.5程度
	27	腐食性（ランゲリア指数）				−2.1			−2.0		−2.0			−2.2		−2.0	−2.2	−2.1	−1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下（暫定）
	29	1,1−ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.01					0.01	0.02	0.01	0.01	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	
		水温	℃	16.7	18.6	20.5	24.0	28.2	26.0	24.8	20.4	13.8	9.3	9.1	9.6	28.2	9.1	18.4	
		電気伝導率	mS/m	8.4	9.1	8.4	8.1	9.0	8.5	10.2	8.1	9.9	10.9	11.7	11.0	11.7	8.1	9.4	
		アルカリ度	mg/L			25			22		23			26		26	22	24	

採水場所
中央台（高蔵寺高区配水区）

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	0.19	0.22	0.21	0.14	0.33	0.23	0.31	0.23	0.24	0.19	0.27	0.33	0.14	0.23	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.11	0.11	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01					0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/l以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/l以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/l以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.08	0.09	0.11	0.14	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06	0.6mg/l以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.008		0.008					0.005		0.004		0.008	0.004	0.006	0.06mg/l以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.006				0.004		0.004		0.006	0.004	0.005	0.03mg/l以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/l以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.010		0.010					0.007		0.006		0.010	0.006	0.008	0.1mg/l以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.007				0.005		0.005		0.007	0.005	0.006	0.03mg/l以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.002		0.002					0.002		0.002		0.002	0.002	0.002	0.03mg/l以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/l以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.02					0.01	0.02	0.01	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			4			5		6			7		7	4	6	200mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	5	5	4	6	4	5	5	6	5	7	6	7	7	4	5	200mg/l以下
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			20			15		12			22		22	12	17	300mg/l以下
	40	蒸発残留物	mg/L			42			38		32			60		60	32	43	500mg/l以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/l以下
	42	ジェオスミン	mg/L					0.000003	0.000003							0.000003	0.000003	0.000003	0.00001mg/l以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/l以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		0.004		0.002				0.002		0.004			0.004	0.002	0.003	0.02mg/l以下
	45	フェノール類	mg/L									<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/l以下
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	3mg/l以下
	47	pH値		7.4	7.2	7.1	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.1	7.3	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			0.003				0.002						0.003	0.002	0.003	0.02mg/L以下(暫定)
	15	農薬類				<1							<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			20			15		12			22		22	12	17	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			2					1					2	1	2	20mg/L以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		1.0					1.0						1.0	1.0	1.0	3mg/L以下
	23	臭気強度（TON）				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			42			38		32			60		60	32	43	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.4	7.2	7.1	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.1	7.3	7.5程度
	27	腐食性（ランゲリア指数）				-2.4			-2.2		-2.4			-2.1		-2.1	-2.4	-2.3	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.02					0.01	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		水温	℃	15.4	18.0	21.1	22.5	26.7	25.6	23.6	19.1	12.1	8.5	7.0	8.5	26.7	7.0	17.3	
		電気伝導率	mS/m	6.3	6.7	6.5	6.2	7.4	7.0	7.3	6.7	8.7	9.3	8.9	9.4	9.4	6.2	7.5	
		アルカリ度	mg/L			19			15		16			20		20	15	18	

採水場所
藤山台（高蔵寺中区配水区）

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.18	0.23	0.22	0.15	0.32	0.24	0.25	0.23	0.23	0.19	0.27	0.32	0.15	0.23	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.11	0.11	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01					0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.09	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.010		0.016					0.010		0.006		0.016	0.006	0.011	0.06mg/L以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.006				0.003		0.004		0.006	0.003	0.004	0.03mg/L以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.013		0.019					0.013		0.009		0.019	0.009	0.014	0.1mg/L以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.010				0.008		0.004		0.010	0.004	0.007	0.03mg/L以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003		0.003					0.003		0.003		0.003	0.003	0.003	0.03mg/L以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.02					0.01	0.02	0.01	0.02	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			4			5		6			7		7	4	6	200mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	5	5	4	5	4	6	5	6	5	7	6	7	7	4	5	200mg/L以下
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			20			15		15			22		22	15	18	300mg/L以下
	40	蒸発残留物	mg/L			45			41		24			58		58	24	42	500mg/L以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42	ジェオスミン	mg/L					0.000002	0.000003							0.000003	0.000002	0.000003	0.00001mg/L以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.002		<0.002				0.002		0.003			0.003	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	45	フェノール類	mg/L									<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	3mg/L以下
	47	pH値		7.4	7.3	7.1	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			0.005				0.003						0.005	0.003	0.004	0.02mg/L以下(暫定)
	15	農薬類				<1							<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			20			15		15			22		22	15	18	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			1					1					1	1	1	20mg/L以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		1.0					0.9						1.0	0.9	1.0	3mg/L以下
	23	臭気強度(TON)				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			45			41		24			58		58	24	42	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.4	7.3	7.1	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-2.3			-2.2		-2.1			-2.1		-2.1	-2.3	-2.2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.02					0.01	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	
		水温	℃	16.1	18.8	21.9	23.8	28.8	27.1	25.4	19.9	12.8	8.9	8.6	9.7	28.8	8.6	18.5	
		電気伝導率	mS/m	6.2	6.9	6.4	5.9	6.6	6.6	7.4	7.0	8.2	9.0	9.1	9.5	9.5	5.9	7.4	
		アルカリ度	mg/L			19			17		18			19		19	17	18	

採水場所
高座町（高蔵寺低区配水区）

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.19	0.27	0.22	0.14	0.33	0.23	0.26	0.23	0.23	0.19	0.27	0.33	0.14	0.24	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01					0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	0.09	0.12	0.10	0.14	0.11	0.29	0.16	0.14	0.11	0.08	0.11	0.12	0.29	0.08	0.13	0.6mg/L以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.011		0.019					0.009		0.006		0.019	0.006	0.011	0.06mg/L以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.006				0.003		0.003		0.006	0.003	0.004	0.03mg/L以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.014		0.023					0.012		0.009		0.023	0.009	0.015	0.1mg/L以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.010				0.008		0.004		0.010	0.004	0.007	0.03mg/L以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003		0.004					0.003		0.003		0.004	0.003	0.003	0.03mg/L以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.02					<0.01	0.02	<0.01	0.02	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.02			0.01			0.02					0.02	0.02	0.01	0.02	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			4			5		6			7		7	4	6	200mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	5	5	8	6	5	6	6	7	5	7	6	7	8	5	6	200mg/L以下
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			22			15		15			22		22	15	19	300mg/L以下
	40	蒸発残留物	mg/L			45			43		35			64		64	35	47	500mg/L以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42	ジェオスミン	mg/L					0.000002	0.000002							0.000002	0.000002	0.000002	0.00001mg/L以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		0.002		0.003				<0.002		0.003			0.003	<0.002	0.002	0.02mg/L以下
	45	フェノール類	mg/L									<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	3mg/L以下
	47	pH値		7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			0.003				0.004						0.004	0.003	0.004	0.02mg/L以下(暫定)
	15	農薬類				<1							<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	16	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			22			15		15			22		22	15	19	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			1					1					1	1	1	20mg/L以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		0.9					0.9						0.9	0.9	0.9	3mg/L以下
	23	臭気強度（TON）				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			45			43		35			64		64	35	47	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4	7.5程度
	27	腐食性（ランゲリア指数）				−1.9			−2.1		−2.1			−2.0		−1.9	−2.1	−2.0	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.02					<0.01	0.02	<0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	
		水温	℃	17.0	19.9	23.7	24.2	29.7	27.8	26.6	21.6	15.5	11.2	10.5	11.3	29.7	10.5	19.9	
		電気伝導率	mS/m	6.4	7.4	6.3	6.4	7.5	7.5	7.8	7.2	8.3	9.1	8.9	9.4	9.4	6.3	7.7	
		アルカリ度	mg/L			18			17		17			20		20	17	18	

採水場所
西尾町（明知配水区）

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.26	0.31	0.29	0.22	0.27	0.29	0.29	0.29	0.28	0.29	0.31	0.31	0.22	0.28	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.09	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01					0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15	1,4−ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	0.06	0.07	0.07	0.07	0.11	0.08	0.10	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.11	0.06	0.08	0.6mg/L以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.008		0.008					0.007		0.006		0.008	0.006	0.007	0.06mg/L以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.005				0.003		0.003		0.005	0.003	0.004	0.03mg/L以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002		0.002					0.001		0.002		0.002	0.001	0.002	0.1mg/L以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.014		0.014					0.011		0.012		0.014	0.011	0.013	0.1mg/L以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.009				0.010		0.006		0.010	0.006	0.008	0.03mg/L以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004		0.004					0.003		0.004		0.004	0.003	0.004	0.03mg/L以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02					<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			8			9		8			12		12	8	9	200mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	8	8	7	7	7	7	8	7	8	9	9	9	9	7	8	200mg/L以下
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			22			21		19			25		25	19	22	300mg/L以下
	40	蒸発残留物	mg/L			60			57		55			87		87	55	65	500mg/L以下
	42	ジェオスミン	mg/L					0.000002	0.000001							0.000002	0.000001	0.000002	0.00001mg/L以下
	43	2−メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.3	0.6	3mg/L以下
	47	pH値		7.3	7.7	7.6	7.8	7.9	7.8	7.6	7.8	7.7	7.4	7.8	7.6	7.9	7.3	7.7	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2−ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ（2−エチルヘキシル）	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			0.004				0.004						0.004	0.004	0.004	0.02mg/L以下(暫定)
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			22			21		19			25		25	19	22	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			2					2					2	2	2	20mg/L以下
	20	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル−t−ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		1.2					1.1						1.2	1.1	1.2	3mg/L以下
	23	臭気強度（TON）				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			60			57		55			87		87	55	65	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.3	7.7	7.6	7.8	7.9	7.8	7.6	7.8	7.7	7.4	7.8	7.6	7.9	7.3	7.7	7.5程度
	27	腐食性（ランゲリア指数）				−1.7			−1.3		−1.4			−1.5		−1.3	−1.7	−1.5	−1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下(暫定)
	29	1,1−ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02					<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	
		水温	℃	19.1	20.0	23.1	24.9	30.1	27.9	27.8	22.2	12.8	10.8	10.2	10.8	30.1	10.2	20.0	
		電気伝導率	mS/m	8.8	9.4	8.4	8.6	8.9	9.9	12.5	8.6	10.6	10.8	12.0	11.0	12.5	8.4	10.0	
		アルカリ度	mg/L			26			25		27			29		29	25	27	

採水場所
春日園（内津配水区）

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.25	0.21	0.28	0.23	0.31	0.28	0.29	0.29	0.27	0.28	0.32	0.32	0.21	0.28	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.09	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01					0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/l以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/l以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/l以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	0.07	<0.06	0.16	0.09	0.12	0.12	0.13	0.10	0.10	0.08	0.09	<0.06	0.16	<0.06	0.09	0.6mg/l以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.009		0.010					0.008		0.009		0.010	0.008	0.009	0.06mg/l以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.005				0.004		0.004		0.005	0.003	0.004	0.03mg/l以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002		0.002					0.002		0.002		0.002	0.002	0.002	0.1mg/l以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.014		0.016					0.014		0.015		0.016	0.014	0.015	0.1mg/l以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.010				0.011		0.007		0.011	0.007	0.009	0.03mg/l以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005		0.004					0.004		0.004		0.005	0.004	0.004	0.03mg/l以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/l以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.01					0.01	0.02	0.01	0.01	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			8			9		8			12		12	8	9	200mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	8	8	6	7	7	8	8	7	8	8	9	9	9	6	8	200mg/l以下
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			22			19		19			23		23	19	21	300mg/l以下
	40	蒸発残留物	mg/L			62			65		49			86		86	49	66	500mg/l以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/l以下
	42	ジェオスミン	mg/L					0.000002	0.000002							0.000002	0.000002	0.000002	0.00001mg/l以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/l以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		0.004		<0.002				0.004		0.002			0.004	<0.002	0.003	0.02mg/l以下
	45	フェノール類	mg/L									<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/l以下
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6	3mg/l以下
	47	pH値		7.4	7.3	7.1	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3	7.6	7.7	7.1	7.5	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			0.004				0.005						0.005	0.004	0.005	0.02mg/L以下(暫定)
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			22			19		19			23		23	19	21	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			1					1					1	1	1	20mg/L以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		1.2					1.1						1.2	1.1	1.2	3mg/L以下
	23	臭気強度（TON）				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			62			65		49			86		86	49	66	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.4	7.3	7.1	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3	7.6	7.7	7.1	7.5	7.5程度
	27	腐食性（ランゲリア指数）				−2.2			−1.6		−1.6			−2.1		−1.6	−2.2	−1.9	−1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.01					0.01	0.02	0.01	0.01	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	
		水温	℃	18.3	21.2	25.4	25.5	31.4	29.1	28.0	22.4	16.1	11.6	10.7	11.5	31.4	10.7	20.9	
		電気伝導率	mS/m	8.0	9.4	8.2	8.1	9.1	9.7	11.4	8.4	10.3	10.6	12.6	11.2	12.6	8.0	9.8	
		アルカリ度	mg/L			27			25		25			26		27	25	26	

採水場所

玉野町（玉野配水区）

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.19	0.23	0.22	0.14	0.34	0.23	0.28	0.23	0.23	0.19	0.27	0.34	0.14	0.23	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.11	0.11	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01					0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/l以下
	15	1,4−ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/l以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/l以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.09	0.10	0.12	0.15	0.09	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.06	0.6mg/l以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.010		0.017					0.007		0.006		0.017	0.006	0.010	0.06mg/l以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.007				0.003		0.004		0.007	0.003	0.004	0.03mg/l以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/l以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.013		0.020					0.010		0.009		0.020	0.009	0.013	0.1mg/l以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.009				0.007		0.004		0.009	0.004	0.007	0.03mg/l以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003		0.003					0.003		0.003		0.003	0.003	0.003	0.03mg/l以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/l以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.02					0.01	0.02	0.01	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			4			5		6			7		7	4	6	200mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	5	5	4	6	5	6	6	7	5	7	6	7	7	4	6	200mg/l以下
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			20			15		12			22		22	12	17	300mg/l以下
	40	蒸発残留物	mg/L			42			43		31			59		59	31	44	500mg/l以下
	42	ジェオスミン	mg/L					0.000002	0.000002							0.000002	0.000002	0.000002	0.00001mg/l以下
	43	2−メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/l以下
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	3mg/l以下
	47	pH値		7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2−ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ（2−エチルヘキシル）	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			0.003				0.003						0.003	0.003	0.003	0.02mg/L以下(暫定)
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			20			15		12			22		22	12	17	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			1					1					1	1	1	20mg/L以下
	20	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル−t−ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		1.0					1.0						1.0	1.0	1.0	3mg/L以下
	23	臭気強度（TON）				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			42			43		31			59		59	31	44	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4	7.5程度
	27	腐食性（ランゲリア指数）				-2.2			-2.1		-2.2			-2.1		-2.1	-2.2	-2.2	−1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下（暫定）
	29	1,1−ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.02					0.01	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	
		水温	℃	17.5	20.3	24.3	24.0	30.9	27.8	25.8	21.5	13.6	9.5	9.4	10.2	30.9	9.4	19.6	
		電気伝導率	mS/m	6.7	7.0	6.5	6.6	7.4	7.3	7.4	7.4	8.3	9.1	8.9	9.4	9.4	6.5	7.7	
		アルカリ度	mg/L			19			17		15			20		20	15	18	

浄水水質検査結果（農薬類）（1回目）

検	査	項目	単 位	岩野町	松河戸町	勝川町	坂下町	中央台	藤山台	高座町	水質管理目標
水質管理目標設定項目	15	農薬類		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.05mg/L以下
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L								0.08mg/L以下
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	4	EPN	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	5	MCPA	mg/L								0.005mg/L以下
	6	アシュラム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.9mg/L以下
	7	アセフェート	mg/L								0.006mg/L以下
内	8	アトラジン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	9	アニロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	10	アミトラズ	mg/L								0.006mg/L以下
	11	アラクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	12	イソキサチオン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	13	イソフェンホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.001mg/L以下
	14	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	15	イソプロチオラン（IPT）	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	16	イプフェンカルバゾン	mg/L								0.002mg/L以下
	17	イプロベンホス（IBP）	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	18	イミノクタジン	mg/L								0.006mg/L以下
	19	インダノファン	mg/L								0.009mg/L以下
	20	エスプロカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	21	エトフェンプロックス	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08mg/L以下
	22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.01mg/L以下
	23	オキサジクロメホン	mg/L								0.02mg/L以下
	24	オキシン銅（有機銅）	mg/L								0.03mg/L以下
	25	オリサストロビン	mg/L								0.1mg/L以下
	26	カズサホス	mg/L								0.0006mg/L以下
	27	カフェンストロール	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	28	カルタップ	mg/L								0.08mg/L以下
	29	カルバリル（NAC）	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	30	カルボフラン	mg/L								0.0003mg/L以下
	31	キノクラミン(ACN)	mg/L								0.005mg/L以下
	32	キャプタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	33	クミルロン	mg/L								0.03mg/L以下
	34	グリホサート	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2mg/L以下
	35	グルホシネート	mg/L								0.02mg/L以下
	36	クロメプロップ	mg/L								0.02mg/L以下
	37	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0001mg/L以下
	38	クロルピリホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	39	クロロタロニル（TPN）	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	40	シアナジン	mg/L								0.001mg/L以下
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L								0.003mg/L以下
	42	ジウロン（DCMU）	mg/L								0.02mg/L以下
	43	ジクロベニル（DBN）	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	44	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	45	ジクワット	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004mg/L以下
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L								0.005mg/L以下(二硫化炭素として)
	48	ジチオピル	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.009mg/L以下
	49	シハロホップブチル	mg/L								0.006mg/L以下
	50	シマジン（CAT）	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	51	ジメタメトリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	52	ジメトエート	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	53	シメトリン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	54	ダイアジノン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.003mg/L以下
	55	ダイムロン	mg/L								0.8mg/L以下
	56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L								0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして)
	57	チアジニル	mg/L								0.1mg/L以下
	58	チウラム	mg/L								0.02mg/L以下
	59	チオジカルブ	mg/L								0.08mg/L以下
	60	チオファネートメチル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.3mg/L以下
	61	チオベンカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	62	テフリルトリオン	mg/L								0.002mg/L以下
	63	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	64	トリクロピル	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L以下
	65	トリクロルホン（DEP）	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	66	トリシクラゾール	mg/L								0.1mg/L以下
	67	トリフルラリン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06mg/L以下
	68	ナプロパミド	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	69	パラコート	mg/L								0.01mg/L以下
	70	ピペロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0009mg/L以下
	71	ピラクロニル	mg/L								0.01mg/L以下
	72	ピラゾキシフェン	mg/L								0.004mg/L以下
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L								0.02mg/L以下
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下
	75	ピリブチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	76	ピロキロン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	77	フィプロニル	mg/L								0.0005mg/L以下
	78	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.01mg/L以下
	79	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	80	フェリムゾン	mg/L								0.05mg/L以下
	81	フェンチオン（MPP）	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006mg/L以下
	82	フェントエート（PAP）	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.007mg/L以下
	83	フェントラザミド	mg/L								0.01mg/L以下
	84	フサライド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	85	ブタクロール	mg/L								0.03mg/L以下
	86	ブタミホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	87	ブプロフェジン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	88	フルアジナム	mg/L								0.03mg/L以下
	89	プレチラクロール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	90	プロシミドン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	91	プロチオホス	mg/L								0.007mg/L以下
	92	プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	93	プロピザミド	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	94	プロベナゾール	mg/L								0.03mg/L以下
	95	ブロモブチド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	96	ベノミル	mg/L								0.02mg/L以下
	97	ペンシクロン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	98	ベンゾビシクロン	mg/L								0.09mg/L以下
	99	ベンゾフェナップ	mg/L								0.005mg/L以下
	100	ベンタゾン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	101	ペンディメタリン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	102	ベンフラカルブ	mg/L								0.02mg/L以下
	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	104	ベンフレセート	mg/L								0.07mg/L以下
	105	ホスチアゼート	mg/L								0.005mg/L以下
	106	マラソン（マラチオン）	mg/L	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.7mg/L以下
	107	メコプロップ（MCPP）	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
訳	108	メソミル	mg/L								0.03mg/L以下
	109	メタラキシル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	110	メチダチオン（DMTP）	mg/L								0.004mg/L以下
	111	メトミノストロビン	mg/L								0.04mg/L以下
	112	メトリブジン	mg/L								0.03mg/L以下
	113	メフェナセット	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	114	メプロニル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	115	モリネート	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005mg/L以下

表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

浄水水質検査結果（農薬類）（2回目）

検査項目		単位	岩野町	松河戸町	勝川町	坂下町	中央台	藤山台	高座町	水質管理目標
水質管理目標設定項目	15 農薬類		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
内訳	1. 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.05mg/L以下
	2. 2,2-DPA(ダラポン)	mg/L								0.08mg/L以下
	3. 2,4-D(2,4-PA)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	4. EPN	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	5. MCPA	mg/L								0.005mg/L以下
	6. アジュラム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.9mg/L以下
	7. アセフェート	mg/L								0.006mg/L以下
	8. アトラジン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	9. アニロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	10. アミトラズ	mg/L								0.006mg/L以下
	11. アラクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	12. イソキサチオン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	13. イソフェンホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.001mg/L以下
	14. イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	15. イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	16. イプフェンカルバゾン	mg/L								0.002mg/L以下
	17. イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	18. イミノクタジン	mg/L								0.006mg/L以下
	19. インダノファン	mg/L								0.009mg/L以下
	20. エスプロカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	21. エトフェンプロックス	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08mg/L以下
	22. エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.01mg/L以下
	23. オキサジクロメホン	mg/L								0.02mg/L以下
	24. オキシン銅（有機銅）	mg/L								0.03mg/L以下
	25. オリザストロビン	mg/L								0.1mg/L以下
	26. カズサホス	mg/L								0.0006mg/L以下
	27. カフェンストロール	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	28. カルタップ	mg/L								0.08mg/L以下
	29. カルバリル(NAC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	30. カルボフラン	mg/L								0.0003mg/L以下
	31. キノクラミン(ACN)	mg/L								0.005mg/L以下
	32. キャプタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	33. クミルロン	mg/L								0.03mg/L以下
	34. グリホサート	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2mg/L以下
	35. クルホシネート	mg/L								0.02mg/L以下
	36. クロメプロップ	mg/L								0.02mg/L以下
	37. クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0001mg/L以下
	38. クロルピリホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	39. クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	40. シアナジン	mg/L								0.001mg/L以下
	41. シアノホス(CYAP)	mg/L								0.003mg/L以下
	42. ジウロン(DCMU)	mg/L								0.02mg/L以下
	43. ジクロベニル(DBN)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	44. ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	45. ジクワット	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	46. ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004mg/L以下
	47. ジチオカルバメート系農薬	mg/L								0.005mg/L以下（二硫化炭素として）
	48. ジチオピル	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.009mg/L以下
	49. シハロホップブチル	mg/L								0.006mg/L以下
	50. シマジン(CAT)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	51. ジメタメトリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	52. ジメトエート	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	53. シメトリン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	54. ダイアジノン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.003mg/L以下
	55. ダイムロン	mg/L								0.8mg/L以下
	56. ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L								0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして)
	57. チアジニル	mg/L								0.1mg/L以下
	58. チウラム	mg/L								0.02mg/L以下
	59. チオジカルブ	mg/L								0.08mg/L以下
	60. チオファネートメチル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.3mg/L以下
	61. チオベンカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	62. テブリルトリオン	mg/L								0.002mg/L以下
	63. テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	64. トリクロピル	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L以下
	65. トリクロルホン(DEP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	66. トリシクラゾール	mg/L								0.1mg/L以下
	67. トリフルラリン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06mg/L以下
	68. ナプロパミド	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	69. パラコート	mg/L								0.01mg/L以下
	70. ピペロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0009mg/L以下
	71. ピラクロール	mg/L								0.01mg/L以下
	72. ピラゾキシフェン	mg/L								0.004mg/L以下
	73. ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L								0.02mg/L以下
	74. ピリダフェンチオン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下
	75. ピリブチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	76. ピロキロン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	77. フィプロニル	mg/L								0.0005mg/L以下
	78. フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.01mg/L以下
	79. フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	80. フェリムゾン	mg/L								0.09mg/L以下
	81. フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006mg/L以下
	82. フェントエート(PAP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.007mg/L以下
	83. フェントラザミド	mg/L								0.01mg/L以下
	84. フサライド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	85. ブタクロール	mg/L								0.03mg/L以下
	86. ブタミホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	87. ブプロフェジン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	88. プルシャミド	mg/L								0.03mg/L以下
	89. プレチラクロール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	90. プロシミドン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	91. プロチオホス	mg/L								0.007mg/L以下
	92. プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	93. プロピザミド	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	94. プロベナゾール	mg/L								0.03mg/L以下
	95. プロモブチド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	96. ベノミル	mg/L								0.02mg/L以下
	97. ペンシクロン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	98. ペンディメタリン	mg/L								0.09mg/L以下
	99. ペンフェナップ	mg/L								0.005mg/L以下
	100. ペンタゾン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	101. ペンディメタリン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	102. ベンフラカルブ	mg/L								0.02mg/L以下
	103. ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	104. ベンフレセート	mg/L								0.07mg/L以下
	105. ホスチアゼート	mg/L								0.009mg/L以下
	106. マラソン(マラチオン)	mg/L	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.7mg/L以下
	107. メコプロップ(MCPP)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	108. メソミル	mg/L								0.03mg/L以下
	109. メタラキシル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	110. メチダチオン(DMTP)	mg/L								0.004mg/L以下
	111. メトミノストロビン	mg/L								0.04mg/L以下
	112. メトリブジン	mg/L								0.03mg/L以下
	113. メフェナセット	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	114. メプロニル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	115. モリネート	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005mg/L以下

表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

（イ）　浄水場
　　採水場所
　　町屋送水場

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.73	0.73	0.77	0.73	0.73	0.74	0.70	0.74	0.75	0.72	0.75	0.77	0.77	0.70	0.74	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	0.06	<0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	<0.06	0.07	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23	クロロホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03mg/L以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03mg/L以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			23			24		24			22		24	22	23	200mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	20	20	20	20	20	20	17	7	20	20	19	13	20	7	18	200mg/L以下
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			28			32		29			29		32	28	30	300mg/L以下
	40	蒸発残留物	mg/L			160			150		110			150		160	110	140	500mg/L以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		0.002				<0.002		0.003				<0.002	0.003	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	3mg/L以下
	47	pH値		6.7	6.7	6.7	6.9	6.7	6.7	6.7	7.2	6.8	6.8	7.2	6.8	7.2	6.7	6.8	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	15	農薬類				<1							<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			28			32		29			29		32	28	30	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			11					11					11	11	11	20mg/L以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		0.2					0.3						0.3	0.2	0.3	3mg/L以下
	23	臭気強度(TON)				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			160			150		110			150		160	110	140	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		6.7	6.7	6.7	6.9	6.7	6.7	6.7	7.2	6.8	6.8	7.2	6.8	7.2	6.7	6.8	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−2.3			−2.2		−2.0			−1.8		−1.8	−2.3	−2.1	−1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L		0.000026	0.000026		0.000024		0.000024	0.000022	0.000024	0.000024	0.000020		0.000026	0.000020	0.000024	PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	
		水温	℃	18.2	18.5	18.8	19.2	19.4	19.2	18.7	18.6	17.2	17.0	17.3	17.2	19.4	17.0	18.3	
		電気伝導率	mS/m	18.3	18.2	18.4	18.5	18.4	18.8	17.9	18.0	18.0	17.8	17.3	16.2	18.8	16.2	18.0	
		アルカリ度	mg/L			53			55		45			56		56	45	52	

※　検査機関：株式会社環境科学研究所

採水場所
知多配水場

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.1	1.2	0.92	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	0.92	1.1	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		0.001		<0.001					0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.07	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23	クロロホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03mg/L以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03mg/L以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01			<0.01					0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			14			16		15			14		16	14	15	200mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	6	6	6	6	6	7	6	20	7	6	7	6	20	6	7	200mg/L以下
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			17			19		19			17		19	17	18	300mg/L以下
	40	蒸発残留物	mg/L			130			130		130			120		130	120	130	500mg/L以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		0.003			0.003				0.003	0.004			0.004	0.003	0.003	0.02mg/L以下
	45	フェノール類	mg/L									<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	3mg/L以下
	47	pH値		6.8	6.7	7.0	6.9	7.0	7.3	7.1	6.9	7.0	7.1	7.4	7.0	7.4	6.7	7.0	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				<0.008					<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	15	農薬類				<1							<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			17			19		19			17		19	17	18	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			5					6					6	5	6	20mg/L以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		<0.2					<0.2						<0.2	<0.2	<0.2	3mg/L以下
	23	臭気強度(TON)				<1			<1		<1			<1		<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			130			130					120		130	120	130	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		6.8	6.7	7.0	6.9	7.0	7.3	7.1	6.9	7.0	7.1	7.4	7.0	7.4	6.7	7.0	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−2.3			−1.9		−2.2			−1.9		−1.9	−2.3	−2.1	−1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL		0							0				0	0	0	2,000 個 /mL以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01			<0.01					0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下
	31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ※	mg/L		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	
		水温	℃	18.6	18.8	19.0	19.4	19.9	20.0	19.1	19.4	17.4	17.2	17.3	17.8	20.0	17.2	18.7	
		電気伝導率	mS/m	10.5	10.6	11.0	11.5	11.3	11.9	11.5	11.4	11.5	10.9	11.2	10.7	11.9	10.5	11.2	
		アルカリ度	mg/L			39			40		35			40		40	35	39	

※　検査機関:株式会社環境科学研究所

浄水水質検査結果（農薬類）（１回目）

検査項目			単位	町屋送水場	知多配水場	水質管理目標
水質管理目標設定項目		15 農薬類		<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
内	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0004	<0.0004	0.05mg/L以下
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L			0.08mg/L以下
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	4	EPN	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	5	MCPA	mg/L			0.005mg/L以下
	6	アシュラム	mg/L	<0.001	<0.001	0.9mg/L以下
	7	アセフェート	mg/L			0.006mg/L以下
	8	アトラジン	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	9	アニロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	10	アミトラズ	mg/L			0.006mg/L以下
	11	アラクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	12	イソキサチオン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	13	イソフェンホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.001mg/L以下
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	16	イプフェンカルバゾン	mg/L			0.002mg/L以下
	17	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	18	イミノクタジン	mg/L			0.006mg/L以下
	19	インダノファン	mg/L			0.009mg/L以下
	20	エスプロカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	21	エトフェンプロックス	mg/L	<0.0008	<0.0008	0.08mg/L以下
	22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.01mg/L以下
	23	オキサジクロメホン	mg/L			0.02mg/L以下
	24	オキシン銅（有機銅）	mg/L			0.03mg/L以下
	25	オリサストロビン	mg/L			0.1mg/L以下
	26	カズサホス	mg/L			0.0006mg/L以下
	27	カフェンストロール	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	28	カルタップ	mg/L			0.08mg/L以下
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	30	カルボフラン	mg/L			0.0003mg/L以下
	31	キノクラミン(ACN)	mg/L			0.005mg/L以下
	32	キャプタン	mg/L	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	33	クミルロン	mg/L			0.03mg/L以下
	34	グリホサート	mg/L	<0.001	<0.001	2mg/L以下
	35	グルホシネート	mg/L			0.02mg/L以下
	36	クロメプロップ	mg/L			0.02mg/L以下
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.0001mg/L以下
	38	クロルピリホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	39	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	40	シアナジン	mg/L			0.001mg/L以下
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L			0.003mg/L以下
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L			0.02mg/L以下
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	45	ジクワット	mg/L	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.004mg/L以下
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L			0.005mg/L以下(二硫化炭素として)
	48	ジチオピル	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.009mg/L以下
	49	シハロホップブチル	mg/L			0.006mg/L以下
	50	シマジン(CAT)	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	51	ジメタメトリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	52	ジメトエート	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	53	シメトリン	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	54	ダイアジノン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.003mg/L以下
	55	ダイムロン	mg/L			0.8mg/L以下
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L			0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして)
	57	チアジニル	mg/L			0.1mg/L以下
	58	チウラム	mg/L			0.02mg/L以下
	59	チオジカルブ	mg/L			0.08mg/L以下
	60	チオファネートメチル	mg/L	<0.002	<0.002	0.3mg/L以下
	61	チオベンカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	62	テフリルトリオン	mg/L			0.002mg/L以下
	63	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	64	トリクロピル	mg/L	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L以下
	65	トリクロルホン(DEP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	66	トリシクラゾール	mg/L			0.1mg/L以下
	67	トリフルラリン	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.06mg/L以下
	68	ナプロパミド	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	69	パラコート	mg/L			0.01mg/L以下
	70	ピペロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.0009mg/L以下
	71	ピラクロニル	mg/L			0.01mg/L以下
	72	ピラゾキシフェン	mg/L			0.004mg/L以下
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			0.02mg/L以下
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下
	75	ピリブチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	76	ピロキロン	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	77	フィプロニル	mg/L			0.0005mg/L以下
	78	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.01mg/L以下
	79	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	80	フェリムゾン	mg/L			0.05mg/L以下
	81	フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006mg/L以下
	82	フェントエート(PAP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.007mg/L以下
	83	フェントラザミド	mg/L			0.01mg/L以下
	84	フサライド	mg/L	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	85	ブタクロール	mg/L			0.03mg/L以下
	86	ブタミホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	87	ブプロフェジン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	88	フルアジナム	mg/L			0.03mg/L以下
	89	プレチラクロール	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	90	プロシミドン	mg/L	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	91	プロチオホス	mg/L			0.007mg/L以下
	92	プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	93	プロピザミド	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	94	プロベナゾール	mg/L			0.03mg/L以下
	95	プロモブチド	mg/L	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	96	ベノミル	mg/L			0.02mg/L以下
	97	ペンシクロン	mg/L	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	98	ペンゾピシクロン	mg/L			0.09mg/L以下
	99	ペンフラフェナップ	mg/L			0.005mg/L以下
	100	ペンタゾン	mg/L	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	101	ペンディメタリン	mg/L	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	102	ペンフラカルブ	mg/L			0.02mg/L以下
	103	ペンフルラリン(ペスロジン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	104	ペンフレセート	mg/L			0.07mg/L以下
	105	ホスチアゼート	mg/L			0.005mg/L以下
	106	マラソン(マラチオン)	mg/L	<0.014	<0.014	0.7mg/L以下
	107	メコプロップ(MCPP)	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	108	メソミル	mg/L			0.03mg/L以下
	109	メタラキシル	mg/L	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	110	メチダチオン(DMTP)	mg/L			0.004mg/L以下
	111	メトミノストロビン	mg/L			0.04mg/L以下
	112	メトリブジン	mg/L			0.03mg/L以下
	113	メフェナセット	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	114	メプロニル	mg/L	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	115	モリネート	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.005mg/L以下

浄水水質検査結果（農薬類）（2回目）

検査項目			単位	町屋送水場	知多配水場	水質管理目標
水質管理目標設定項目		15 農薬類		<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
内	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0004	<0.0004	0.05mg/L以下
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L			0.08mg/L以下
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	4	EPN	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	5	MCPA	mg/L			0.005mg/L以下
	6	アシュラム	mg/L	<0.001	<0.001	0.9mg/L以下
	7	アセフェート	mg/L			0.006mg/L以下
	8	アトラジン	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	9	アニロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	10	アミトラズ	mg/L			0.006mg/L以下
	11	アラクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	12	イソキサチオン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	13	イソフェンホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.001mg/L以下
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	16	イプフェンカルバゾン	mg/L			0.002mg/L以下
	17	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	18	イミノクタジン	mg/L			0.006mg/L以下
	19	インダノファン	mg/L			0.009mg/L以下
	20	エスプロカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	21	エトフェンプロックス	mg/L	<0.0008	<0.0008	0.08mg/L以下
	22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.01mg/L以下
	23	オキサジクロメホン	mg/L			0.02mg/L以下
	24	オキシン銅（有機銅）	mg/L			0.03mg/L以下
	25	オリサストロビン	mg/L			0.1mg/L以下
	26	カズサホス	mg/L			0.0006mg/L以下
	27	カフェンストロール	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	28	カルタップ	mg/L			0.08mg/L以下
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	30	カルボフラン	mg/L			0.0003mg/L以下
	31	キノクラミン(ACN)	mg/L			0.005mg/L以下
	32	キャプタン	mg/L	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	33	クミルロン	mg/L			0.03mg/L以下
	34	グリホサート	mg/L			2mg/L以下
	35	グルホシネート	mg/L			0.02mg/L以下
	36	クロメプロップ	mg/L			0.02mg/L以下
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.0001mg/L以下
	38	クロルピリホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	39	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	40	シアナジン	mg/L			0.001mg/L以下
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L			0.003mg/L以下
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L			0.02mg/L以下
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	45	ジクワット	mg/L	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.004mg/L以下
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L			0.005mg/L以下(二硫化炭素として)
	48	ジチオピル	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.009mg/L以下
	49	シハロホップブチル	mg/L			0.006mg/L以下
	50	シマジン(CAT)	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	51	ジメタメトリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	52	ジメトエート	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	53	シメトリン	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	54	ダイアジノン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.003mg/L以下
	55	ダイムロン	mg/L			0.8mg/L以下
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L			0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして)
	57	チアジニル	mg/L			0.1mg/L以下
	58	チウラム	mg/L			0.02mg/L以下
	59	チオジカルブ	mg/L			0.08mg/L以下
	60	チオファネートメチル	mg/L	<0.002	<0.002	0.3mg/L以下
	61	チオベンカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	62	テフリルトリオン	mg/L			0.002mg/L以下
	63	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	64	トリクロピル	mg/L	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L以下
	65	トリクロルホン(DEP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	66	トリシクラゾール	mg/L			0.1mg/L以下
	67	トリフルラリン	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.06mg/L以下
	68	ナプロパミド	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	69	パラコート	mg/L			0.01mg/L以下
	70	ピペロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.0009mg/L以下
	71	ピラクロニル	mg/L			0.01mg/L以下
	72	ピラゾキシフェン	mg/L			0.004mg/L以下
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			0.02mg/L以下
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下
	75	ピリブチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	76	ピロキロン	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	77	フィプロニル	mg/L			0.0005mg/L以下
	78	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.01mg/L以下
	79	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	80	フェリムゾン	mg/L			0.05mg/L以下
	81	フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006mg/L以下
	82	フェントエート(PAP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.007mg/L以下
	83	フェントラザミド	mg/L			0.01mg/L以下
	84	フサライド	mg/L	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	85	ブタクロール	mg/L			0.03mg/L以下
	86	ブタミホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	87	ブプロフェジン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	88	フルアジナム	mg/L			0.03mg/L以下
	89	プレチラクロール	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	90	プロシミドン	mg/L	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	91	プロチオホス	mg/L			0.007mg/L以下
	92	プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	93	プロピザミド	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	94	プロベナゾール	mg/L			0.03mg/L以下
	95	プロモブチド	mg/L	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	96	ベノミル	mg/L			0.02mg/L以下
	97	ペンシクロン	mg/L	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	98	ペンゾピシクロン	mg/L			0.09mg/L以下
	99	ペンフラフェナップ	mg/L			0.005mg/L以下
	100	ペンタゾン	mg/L	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	101	ペンディメタリン	mg/L	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	102	ペンフラカルブ	mg/L			0.02mg/L以下
	103	ペンフルラリン(ペスロジン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	104	ペンフレセート	mg/L			0.07mg/L以下
	105	ホスチアゼート	mg/L			0.005mg/L以下
	106	マラソン(マラチオン)	mg/L	<0.014	<0.014	0.7mg/L以下
	107	メコプロップ(MCPP)	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	108	メソミル	mg/L			0.03mg/L以下
	109	メタラキシル	mg/L	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	110	メチダチオン(DMTP)	mg/L			0.004mg/L以下
	111	メトミノストロビン	mg/L			0.04mg/L以下
	112	メトリブジン	mg/L			0.03mg/L以下
	113	メフェナセット	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	114	メプロニル	mg/L	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	115	モリネート	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.005mg/L以下

（ウ）　配水場
採水場所
県水受水ポンプ場

			単位	4月	7月	11月	1月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.19	0.20	0.23	0.21	0.23	0.19	0.21	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	1.0mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.07	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.6mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	5	4	4	6	6	4	5	200mg/l以下
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	3mg/l以下
	47	pH値		7.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度（TON）		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.2	7.3	7.5程度
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	
		水温	℃	14.7	21.3	14.5	6.4	21.3	6.4	14.2	
		電気伝導率	mS/m	6.7	6.2	6.9	9.3	9.3	6.2	7.3	

採水場所
桃山配水場

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	11月	1月	2月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0			0			0	0		0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず			検出せず			検出せず	検出せず		–	–	–	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.28			0.29			0.28	0.28		0.29	0.28	0.28	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01			<0.01			0.01	0.02		0.02	<0.01	0.01	1.0mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06			0.07			0.08	<0.06		0.08	<0.06	<0.06	0.6mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02	0.01		0.02	0.01	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7			6			6	8		8	6	7	200mg/l以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/l以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		0.002		0.002			0.003	<0.002		0.003	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	45	フェノール類	mg/L										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/l以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4			0.4			0.4	0.5		0.5	0.4	0.4	3mg/l以下
	47	pH値		7.0	7.1	6.9	7.0	6.9	7.0	7.4	7.0	7.1	7.4	6.9	7.1	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし			異常なし			異常なし	異常なし		–	–	–	異常でないこと
	49	臭気		異常なし			異常なし			異常なし	異常なし		–	–	–	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5			<0.5			<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	15	農薬類				<1					<1		<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	16	残留塩素	mg/L	0.6			0.6			0.6	0.6		0.6	0.6	0.6	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1	<1		<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.0	7.1	6.9	7.0	6.9	7.0	7.4	7.0	7.1	7.4	6.9	7.1	7.5程度
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02	0.01		0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L		<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	PFOS及びPFOA の和として0.00005mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず			検出せず			検出せず	検出せず		–	–	–	
		遊離残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.6	
		水温	℃	17.5	17.6	20.9	22.6	26.1	22.7	16.2	11.0	12.9	26.1	11.0	18.1	
		電気伝導率	mS/m	8.7	8.9	8.6	7.6	9.0	8.3	7.6	10.3	12.0	12.0	7.6	9.1	

※検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
神屋西配水場

			単位	4月	7月	11月	1月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	1.0mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.07	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	0.6mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	6	6	6	7	6	6	200mg/l以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.7	0.7	0.4	0.5	3mg/l以下
	47	pH値		7.4	7.0	7.2	7.2	7.4	7.0	7.2	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.4	7.0	7.2	7.2	7.4	7.0	7.2	7.5程度
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		水温	℃	16.9	25.0	16.7	7.0	25.0	7.0	16.4	
		電気伝導率	mS/m	8.7	8.0	8.3	10.6	10.6	8.0	8.9	

採水場所
神屋中配水場

			単位	4月	7月	11月	1月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.28	0.28	0.29	0.27	0.29	0.27	0.28	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	1.0mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.6mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	6	6	8	8	6	7	200mg/l以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	3mg/l以下
	47	pH値		7.4	7.1	7.3	7.1	7.4	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.4	7.1	7.3	7.1	7.4	7.1	7.2	7.5程度
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	
		水温	℃	15.3	22.2	16.4	8.4	22.2	8.4	15.6	
		電気伝導率	mS/m	8.9	8.7	7.9	10.2	10.2	7.9	8.9	

採水場所
神屋東配水場

			単位	4月	7月	11月	1月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.29	0.29	0.27	0.29	0.27	0.29	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.6mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	6	6	8	8	6	7	200mg/l以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/l以下
	47	pH値		7.3	7.1	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.3	7.1	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	7.5程度
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	
		遊離残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	
		水温	℃	15.8	22.8	17.3	8.4	22.8	8.4	16.1	
		電気伝導率	mS/m	8.5	7.8	7.7	10.6	10.6	7.7	8.7	

採水場所
明知配水場

			単位	4月	7月	11月	1月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.29	0.28	0.26	0.30	0.26	0.28	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.6mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	7	6	8	8	6	7	200mg/l以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.7	0.7	0.4	0.5	3mg/l以下
	47	pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5程度
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	
		水温	℃	16.6	22.6	17.2	8.9	22.6	8.9	16.3	
		電気伝導率	mS/m	8.4	8.4	8.0	11.2	11.2	8.0	9.0	

採水場所
内津配水場

			単位	4月	7月	11月	1月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.28	0.32	0.26	0.32	0.26	0.29	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.6mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	7	7	8	8	7	7	200mg/l以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/l以下
	47	pH値		7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5程度
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	
		水温	℃	17.0	23.4	19.3	9.4	23.4	9.4	17.3	
		電気伝導率	mS/m	8.4	8.0	8.5	11.2	11.2	8.0	9.0	

採水場所
東山配水場

			単位	4月	7月	11月	1月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.28	0.29	0.27	0.29	0.27	0.28	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.08	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	0.6mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	6	6	8	8	6	7	200mg/l以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/l以下
	47	pH値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.5程度
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	
		水温	℃	15.1	20.7	15.2	7.9	20.7	7.9	14.7	
		電気伝導率	mS/m	9.3	8.0	7.8	11.3	11.3	7.8	9.1	

採水場所
上野配水場

			単位	4月	7月	11月	1月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.28	0.29	0.27	0.29	0.27	0.28	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.08	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	0.6mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	6	6	8	8	6	7	200mg/l以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/l以下
	47	pH値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.5程度
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	
		水温	℃	15.2	20.8	15.8	8.0	20.8	8.0	15.0	
		電気伝導率	mS/m	8.6	8.1	8.1	11.9	11.9	8.1	9.2	

採水場所
東神明配水場

			単位	4月	7月	11月	1月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.27	0.28	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.08	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	0.6mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	6	6	8	8	6	7	200mg/l以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/l以下
	47	pH値		7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.5程度
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
		水温	℃	15.1	21.2	15.5	8.1	21.2	8.1	15.0	
		電気伝導率	mS/m	8.6	9.9	8.1	11.7	11.7	8.1	9.6	

採水場所
大和配水場

			単位	4月	7月	11月	1月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.21	0.22	0.26	0.21	0.26	0.21	0.23	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	1.0mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.09	0.07	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	0.6mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	0.04	<0.01	0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	5	5	5	6	6	5	5	200mg/l以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	3mg/l以下
	47	pH値		7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3	7.5程度
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		水温	℃	15.8	23.4	16.4	6.7	23.4	6.7	15.6	
		電気伝導率	mS/m	7.0	6.0	6.5	8.5	8.5	6.0	7.0	

採水場所
玉野配水場

			単位	4月	7月	11月	1月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23	0.22	0.27	0.20	0.27	0.20	0.23	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	1.0mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.10	0.07	<0.06	0.10	<0.06	<0.06	0.6mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	5	5	4	6	6	4	5	200mg/l以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	3mg/l以下
	47	pH値		7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5程度
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		水温	℃	16.9	24.0	18.3	8.5	24.0	8.5	16.9	
		電気伝導率	mS/m	7.1	6.0	6.5	8.7	8.7	6.0	7.1	

採水場所
高蔵寺高区配水場

			単位	4月	7月	11月	1月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.21	0.22	0.26	0.21	0.26	0.21	0.23	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	1.0mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	0.6mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	5	5	4	6	6	4	5	200mg/l以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	3mg/l以下
	47	pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5程度
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	
		水温	℃	15.5	23.6	15.4	6.1	23.6	6.1	15.2	
		電気伝導率	mS/m	8.0	5.8	6.7	8.6	8.6	5.8	7.3	

採水場所
高蔵寺中区配水場

			単位	4月	7月	11月	1月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23	0.22	0.27	0.20	0.27	0.20	0.23	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	0.03	0.03	<0.01	0.01	1.0mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.09	0.07	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	0.6mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	5	5	5	6	6	5	5	200mg/l以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	3mg/l以下
	47	pH値		7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	0.0005	0.0006	<0.0004	0.0006	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5程度
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		水温	℃	16.3	25.0	17.5	7.7	25.0	7.7	16.6	
		電気伝導率	mS/m	8.1	5.9	6.5	8.9	8.9	5.9	7.4	

採水場所
高蔵寺低区配水場

			単位	4月	7月	11月	1月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23	0.22	0.27	0.20	0.27	0.20	0.23	10mg/l以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	0.03	0.03	<0.01	0.01	1.0mg/l以下
	21	塩素酸	mg/L	0.10	0.13	0.12	0.09	0.13	0.09	0.11	0.6mg/l以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2mg/l以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38	塩化物イオン	mg/L	5	5	4	6	6	4	5	200mg/l以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	3mg/l以下
	47	pH値		7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5程度
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	−	−	−	
		遊離残留塩素	mg/L	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	
		水温	℃	15.9	24.3	16.8	7.3	24.3	7.3	16.1	
		電気伝導率	mS/m	8.2	6.0	6.3	9.0	9.0	6.0	7.4	

浄水水質検査結果（農薬類）（1回目）

検査項目			単位	桃山配水場	水質管理目標
水質管理目標設定項目	15 農薬類			<1	検出値と目標値の比の和として1以下
内訳	1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	<0.0004	0.05mg/L以下
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		0.08mg/L以下
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	4	EPN	mg/L	<0.0002	0.004mg/L以下
	5	MCPA	mg/L		0.005mg/L以下
	6	アシュラム	mg/L	<0.001	0.9mg/L以下
	7	アセフェート	mg/L		0.006mg/L以下
	8	アトラジン	mg/L	<0.0001	0.01mg/L以下
	9	アニロホス	mg/L	<0.0001	0.003mg/L以下
	10	アミトラズ	mg/L		0.006mg/L以下
	11	アラクロール	mg/L	<0.0003	0.03mg/L以下
	12	イソキサチオン	mg/L	<0.0002	0.005mg/L以下
	13	イソフェンホス	mg/L	<0.0002	0.001mg/L以下
	14	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L	<0.0001	0.01mg/L以下
	15	イソプロチオラン（IPT）	mg/L	<0.003	0.3mg/L以下
	16	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.002mg/L以下
	17	イプロベンホス（IBP）	mg/L	<0.0009	0.09mg/L以下
	18	イミノクタジン	mg/L		0.006mg/L以下
	19	インダノファン	mg/L		0.009mg/L以下
	20	エスプロカルブ	mg/L	<0.0003	0.03mg/L以下
	21	エトフェンプロックス	mg/L	<0.0008	0.08mg/L以下
	22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	<0.0003	0.01mg/L以下
	23	オキサジクロメホン	mg/L		0.02mg/L以下
	24	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.03mg/L以下
	25	オリサストロビン	mg/L		0.1mg/L以下
	26	カズサホス	mg/L		0.0006mg/L以下
	27	カフェンストロール	mg/L	<0.0001	0.008mg/L以下
	28	カルタップ	mg/L		0.08mg/L以下
	29	カルバリル（NAC）	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	30	カルボフラン	mg/L		0.0003mg/L以下
	31	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.005mg/L以下
	32	キャプタン	mg/L	<0.003	0.3mg/L以下
	33	クミルロン	mg/L		0.03mg/L以下
	34	グリホサート	mg/L	<0.001	2mg/L以下
	35	グルホシネート	mg/L		0.02mg/L以下
	36	クロメプロップ	mg/L		0.02mg/L以下
	37	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L	<0.0002	0.0001mg/L以下
	38	クロルピリホス	mg/L	<0.0001	0.003mg/L以下
	39	クロロタロニル（TPN）	mg/L	<0.0005	0.05mg/L以下
	40	シアナジン	mg/L		0.001mg/L以下
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L		0.003mg/L以下
	42	ジウロン（DCMU）	mg/L		0.02mg/L以下
	43	ジクロベニル（DBN）	mg/L	<0.0003	0.03mg/L以下
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0001	0.008mg/L以下
	45	ジクワット	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	<0.0001	0.004mg/L以下
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.005mg/L以下(二硫化炭素として)
	48	ジチオピル	mg/L	<0.0001	0.009mg/L以下
	49	シハロホップブチル	mg/L		0.006mg/L以下
	50	シマジン（CAT）	mg/L	<0.0001	0.003mg/L以下
	51	ジメタメトリン	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	52	ジメトエート	mg/L	<0.0005	0.05mg/L以下
	53	シメトリン	mg/L	<0.0003	0.03mg/L以下
	54	ダイアジノン	mg/L	<0.0002	0.003mg/L以下
	55	ダイムロン	mg/L		0.8mg/L以下
	56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして)
	57	チアジニル	mg/L		0.1mg/L以下
	58	チウラム	mg/L		0.02mg/L以下
	59	チオジカルブ	mg/L		0.08mg/L以下
	60	チオファネートメチル	mg/L	<0.002	0.3mg/L以下
	61	チオベンカルブ	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	62	テブフィンピラド	mg/L		0.002mg/L以下
	63	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	64	トリクロピル	mg/L	<0.00006	0.006mg/L以下
	65	トリクロルホン（DEP）	mg/L	<0.0002	0.005mg/L以下
	66	トリシクラゾール	mg/L		0.1mg/L以下
	67	トリフルラリン	mg/L	<0.0006	0.06mg/L以下
	68	ナプロパミド	mg/L	<0.0003	0.03mg/L以下
	69	パラコート	mg/L		0.01mg/L以下
	70	ピペロホス	mg/L	<0.0001	0.0009mg/L以下
	71	ピラクロニル	mg/L		0.01mg/L以下
	72	ピラゾキシフェン	mg/L		0.004mg/L以下
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		0.02mg/L以下
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	<0.0001	0.002mg/L以下
	75	ピリブチカルブ	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	76	ピロキロン	mg/L	<0.0005	0.05mg/L以下
	77	フィプロニル	mg/L		0.0005mg/L以下
	78	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	<0.0002	0.01mg/L以下
	79	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	<0.0003	0.03mg/L以下
	80	フェリムゾン	mg/L		0.05mg/L以下
	81	フェンチオン（MPP）	mg/L	<0.0006	0.006mg/L以下
	82	フェントエート（PAP）	mg/L	<0.0001	0.007mg/L以下
	83	フェントラザミド	mg/L		0.01mg/L以下
	84	フサライド	mg/L	<0.001	0.1mg/L以下
	85	ブタクロール	mg/L		0.03mg/L以下
	86	ブタミホス	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	87	ブプロフェジン	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	88	フルアジナム	mg/L		0.03mg/L以下
	89	プレチラクロール	mg/L	<0.0005	0.05mg/L以下
	90	プロシミドン	mg/L	<0.0009	0.09mg/L以下
	91	プロチオホス	mg/L		0.007mg/L以下
	92	プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	0.05mg/L以下
	93	プロピザミド	mg/L	<0.0005	0.05mg/L以下
	94	プロベナゾール	mg/L		0.03mg/L以下
	95	プロモブチド	mg/L	<0.001	0.1mg/L以下
	96	ベノミル	mg/L		0.02mg/L以下
	97	ペンシクロン	mg/L	<0.001	0.1mg/L以下
	98	ペンゾピシクロン	mg/L		0.09mg/L以下
	99	ペンゾフェナップ	mg/L		0.005mg/L以下
	100	ペンタゾン	mg/L	<0.002	0.2mg/L以下
	101	ペンディメタリン	mg/L	<0.003	0.3mg/L以下
	102	ペンフラカルブ	mg/L		0.02mg/L以下
	103	ペンフルラリン(ペスロジン)	mg/L	<0.0001	0.01mg/L以下
	104	ペンフレセート	mg/L		0.07mg/L以下
	105	ホスチアゼート	mg/L		0.005mg/L以下
	106	マラソン（マラチオン）	mg/L	<0.014	0.7mg/L以下
	107	メコプロップ（MCPP）	mg/L	<0.0005	0.05mg/L以下
	108	メソミル	mg/L		0.03mg/L以下
	109	メタラキシル	mg/L	<0.002	0.2mg/L以下
	110	メチダチオン（DMTP）	mg/L		0.004mg/L以下
	111	メトミノストロビン	mg/L		0.04mg/L以下
	112	メトリブジン	mg/L		0.03mg/L以下
	113	メフェナセット	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	114	メプロニル	mg/L	<0.001	0.1mg/L以下
	115	モリネート	mg/L	<0.0001	0.005mg/L以下

浄水水質検査結果（農薬類）（2回目）

検査項目			単位	桃山配水場	水質管理目標
水質管理目標設定項目	15 農薬類			<1	検出値と目標値の比の和として1以下
内訳	1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	<0.0004	0.05mg/L以下
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		0.08mg/L以下
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	4	EPN	mg/L	<0.0002	0.004mg/L以下
	5	MCPA	mg/L		0.005mg/L以下
	6	アシュラム	mg/L	<0.001	0.9mg/L以下
	7	アセフェート	mg/L		0.006mg/L以下
	8	アトラジン	mg/L	<0.0001	0.01mg/L以下
	9	アニロホス	mg/L	<0.0001	0.003mg/L以下
	10	アミトラズ	mg/L		0.006mg/L以下
	11	アラクロール	mg/L	<0.0003	0.03mg/L以下
	12	イソキサチオン	mg/L	<0.0002	0.005mg/L以下
	13	イソフェンホス	mg/L	<0.0002	0.001mg/L以下
	14	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L	<0.0001	0.01mg/L以下
	15	イソプロチオラン（IPT）	mg/L	<0.003	0.3mg/L以下
	16	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.002mg/L以下
	17	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0009	0.09mg/L以下
	18	イミノクタジン	mg/L		0.006mg/L以下
	19	インダノファン	mg/L		0.009mg/L以下
	20	エスプロカルブ	mg/L	<0.0003	0.03mg/L以下
	21	エトフェンプロックス	mg/L	<0.0008	0.08mg/L以下
	22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	<0.0003	0.01mg/L以下
	23	オキサジクロメホン	mg/L		0.02mg/L以下
	24	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.03mg/L以下
	25	オリサストロビン	mg/L		0.1mg/L以下
	26	カズサホス	mg/L		0.0006mg/L以下
	27	カフェンストロール	mg/L	<0.0001	0.008mg/L以下
	28	カルタップ	mg/L		0.08mg/L以下
	29	カルバリル（NAC）	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	30	カルボフラン	mg/L		0.0003mg/L以下
	31	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.005mg/L以下
	32	キャプタン	mg/L	<0.003	0.3mg/L以下
	33	クミルロン	mg/L		0.03mg/L以下
	34	グリホサート	mg/L		2mg/L以下
	35	グルホシネート	mg/L		0.02mg/L以下
	36	クロメプロップ	mg/L		0.02mg/L以下
	37	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L	<0.0002	0.0001mg/L以下
	38	クロルピリホス	mg/L	<0.0001	0.003mg/L以下
	39	クロロタロニル（TPN）	mg/L	<0.0005	0.05mg/L以下
	40	シアナジン	mg/L		0.001mg/L以下
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L		0.003mg/L以下
	42	ジウロン（DCMU）	mg/L		0.02mg/L以下
	43	ジクロベニル（DBN）	mg/L	<0.0003	0.03mg/L以下
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0001	0.008mg/L以下
	45	ジクワット	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	<0.0001	0.004mg/L以下
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.005mg/L以下(二硫化炭素として)
	48	ジチオピル	mg/L	<0.0001	0.009mg/L以下
	49	シハロホップブチル	mg/L		0.006mg/L以下
	50	シマジン（CAT）	mg/L	<0.0001	0.003mg/L以下
	51	ジメタメトリン	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	52	ジメトエート	mg/L	<0.0005	0.05mg/L以下
	53	シメトリン	mg/L	<0.0003	0.03mg/L以下
	54	ダイアジノン	mg/L	<0.0002	0.003mg/L以下
	55	ダイムロン	mg/L		0.8mg/L以下
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして)
	57	チアジニル	mg/L		0.1mg/L以下
	58	チウラム	mg/L		0.02mg/L以下
	59	チオジカルブ	mg/L		0.08mg/L以下
	60	チオファネートメチル	mg/L	<0.002	0.3mg/L以下
	61	チオベンカルブ	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	62	テブフィルトリオン	mg/L		0.002mg/L以下
	63	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	64	トリクロピル	mg/L	<0.00006	0.006mg/L以下
	65	トリクロルホン（DEP）	mg/L	<0.0002	0.005mg/L以下
	66	トリシクラゾール	mg/L		0.1mg/L以下
	67	トリフルラリン	mg/L	<0.0006	0.06mg/L以下
	68	ナプロパミド	mg/L	<0.0003	0.03mg/L以下
	69	パラコート	mg/L		0.01mg/L以下
	70	ピペロホス	mg/L	<0.0001	0.0009mg/L以下
	71	ピラクロニル	mg/L		0.01mg/L以下
	72	ピラゾキシフェン	mg/L		0.004mg/L以下
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		0.02mg/L以下
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	<0.0001	0.002mg/L以下
	75	ピリブチカルブ	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	76	ピロキロン	mg/L	<0.0005	0.05mg/L以下
	77	フィプロニル	mg/L		0.0005mg/L以下
	78	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	<0.0002	0.01mg/L以下
	79	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	<0.0003	0.03mg/L以下
	80	フェリムゾン	mg/L		0.05mg/L以下
	81	フェンチオン（MPP）	mg/L	<0.0006	0.006mg/L以下
	82	フェントエート（PAP）	mg/L	<0.0001	0.007mg/L以下
	83	フェントラザミド	mg/L		0.01mg/L以下
	84	フサライド	mg/L	<0.001	0.1mg/L以下
	85	ブタクロール	mg/L		0.03mg/L以下
	86	ブタミホス	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	87	ブプロフェジン	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	88	フルアジナム	mg/L		0.03mg/L以下
	89	プレチラクロール	mg/L	<0.0005	0.05mg/L以下
	90	プロシミドン	mg/L	<0.0009	0.09mg/L以下
	91	プロチオホス	mg/L		0.007mg/L以下
	92	プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	0.05mg/L以下
	93	プロピザミド	mg/L	<0.0005	0.05mg/L以下
	94	プロベナゾール	mg/L		0.03mg/L以下
	95	ブロモブチド	mg/L	<0.001	0.1mg/L以下
	96	ベノミル	mg/L		0.02mg/L以下
	97	ペンシクロン	mg/L	<0.001	0.1mg/L以下
	98	ペンゾピシクロン	mg/L		0.09mg/L以下
	99	ペンゾフェナップ	mg/L		0.005mg/L以下
	100	ペンタゾン	mg/L	<0.002	0.2mg/L以下
	101	ペンディメタリン	mg/L	<0.003	0.3mg/L以下
	102	ペンフラカルブ	mg/L		0.02mg/L以下
	103	ペンフルラリン(ペスロジン)	mg/L	<0.0001	0.01mg/L以下
	104	ペンフレセート	mg/L		0.07mg/L以下
	105	ホスチアゼート	mg/L		0.005mg/L以下
	106	マラソン（マラチオン）	mg/L	<0.014	0.7mg/L以下
	107	メコプロップ（MCPP）	mg/L	<0.0005	0.05mg/L以下
	108	メソミル	mg/L		0.03mg/L以下
	109	メタラキシル	mg/L	<0.002	0.2mg/L以下
	110	メチダチオン（DMTP）	mg/L		0.004mg/L以下
	111	メトミノストロビン	mg/L		0.04mg/L以下
	112	メトリブジン	mg/L		0.03mg/L以下
	113	メフェナセット	mg/L	<0.0002	0.02mg/L以下
	114	メプロニル	mg/L	<0.001	0.1mg/L以下
	115	モリネート	mg/L	<0.0001	0.005mg/L以下

４　水質検査（試験）結果

（２）原水

ア　地下水（水源）
採水場所
町屋第1水源

			単位	5月	6月	8月	9月	11月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0		0		0		0		0	0	0
	2	大腸菌		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		–	–	–
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29		0.28		0.28		0.28		0.29	0.28	0.28
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	4.7		3.3		5.8		3.0		5.8	3.0	4.2
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	21		21		22		22		22	21	22
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.46		0.44		0.47		0.37		0.47	0.37	0.44
	38	塩化物イオン	mg/L	58		54		56		57		58	54	56
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52		58		63		63		63	52	59
	40	蒸発残留物	mg/L	220		220		200		220		220	200	220
	41	陰イオン界面活性剤	mg/l					<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002			<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3		<0.2		0.2		0.2		0.3	<0.2	<0.2
	47	pH値		6.6	6.5	6.4	6.4	6.6	6.5	6.7	6.4	6.7	6.4	6.5
	49	臭気		金気臭		金気臭		金気臭		異常なし		–	–	–
	50	色度	度	18		15		25		14		25	14	18
	51	濁度	度	8.3		8.2		14		8.4		14	8.2	9.7
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
	15	農薬類			<1				<1			<1	<1	<1
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52		58		63		63		63	52	59
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.46		0.44		0.47		0.37		0.47	0.37	0.44
	19	遊離炭酸	mg/L			26		25				26	25	26
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			2.0				2.2		2.2	2.0	2.1
	24	蒸発残留物	mg/L	220		220		200		220		220	200	220
	25	濁度	度	8.3		8.2		14		8.4		14	8.2	9.7
	26	pH値		6.6	6.5	6.4	6.4	6.6	6.5	6.7	6.4	6.7	6.4	6.5
	27	腐食性(ランゲリア指数)		−2.3		−2.4		−2.1		−2.1		−2.1	−2.4	−2.2
	28	従属栄養細菌	個/mL			100		1				100	1	51
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L	<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	39	キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
原水管理項目	1	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
	6	侵食性遊離炭酸	mg/L			24				23		24	23	24
参考値		大腸菌群		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		–	–	–
		嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL		検出せず	検出せず		検出せず	検出せず			–	–	–
		水温	℃	19.3	19.1	20.3	19.7	18.0	18.7	18.4	18.9	20.3	18.0	19.1
		電気伝導率	mS/m	27.3	27.4	27.7	27.2	28.1	27.9	28.1	26.9	28.1	26.9	27.6
		アルカリ度	mg/L	38		38		40		39		40	38	39

※　検査機関：株式会社環境科学研究所

採水場所
町屋第2水源

			単位	5月	6月	8月	9月	11月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0		0		0		0		0	0	0
	2	大腸菌		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		–	–	–
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3		1.3		1.4		1.4		1.4	1.3	1.4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.10		0.08		0.03		0.04		0.10	0.03	0.06
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11		12		12		12		12	11	12
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.015		0.018		0.015		0.013		0.018	0.013	0.015
	38	塩化物イオン	mg/L	9		10		9		9		10	9	9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22		22		22		22		22	22	22
	40	蒸発残留物	mg/L	110		100		89		110		110	89	100
	41	陰イオン界面活性剤	mg/l					<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002			<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2		<0.2		<0.2	<0.2	<0.2
	47	pH値		6.1	6.0	6.2	6.3	6.1	6.3	6.0	6.1	6.3	6.0	6.1
	49	臭気		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		–	–	–
	50	色度	度	<0.5		0.5		<0.5		<0.5		0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	0.3		0.3		<0.1		0.2		0.3	<0.1	0.2
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
	15	農薬類			<1				<1			<1	<1	<1
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22		22		22		22		22	22	22
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.015		0.018		0.015		0.013		0.018	0.013	0.015
	19	遊離炭酸	mg/L			49				44		49	44	47
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.9				0.6		0.9	0.6	0.8
	24	蒸発残留物	mg/L	110		100		89		110		110	89	100
	25	濁度	度	0.3		0.3		<0.1		0.2		0.3	<0.1	0.2
	26	pH値		6.1	6.0	6.2	6.3	6.1	6.3	6.0	6.1	6.3	6.0	6.1
	27	腐食性(ランゲリア指数)		-3.2		-3.1		-3.2		-3.3		-3.1	-3.3	-3.2
	28	従属栄養細菌	個/mL			11		1				11	1	6
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L	0.000012				0.000011				0.000012	0.000011	0.000012
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	39	キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
原水管理項目	1	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
	6	侵食性遊離炭酸	mg/L			45				40		45	40	43
参考値		大腸菌群		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		–	–	–
		嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL		検出せず	検出せず		検出せず	検出せず			–	–	–
		水温	℃	17.3	17.4	18.1	18.0	16.3	17.0	16.0	17.1	18.1	16.0	17.2
		電気伝導率	mS/m	12.4	11.6	11.5	11.6	12.4	11.3	11.5	11.5	12.4	11.3	11.7
		アルカリ度	mg/L	34		32		32		33		34	32	33

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
町屋第3水源

			単位	5月	6月	8月	9月	11月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0		0		0		0		0	0	0
	2	大腸菌		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		–	–	–
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25		0.21		0.21		0.20		0.25	0.20	0.22
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	1.2		1.1		1.4		0.93		1.4	0.93	1.2
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	13		13		13		13		13	13	13
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.15		0.14		0.15		0.12		0.15	0.12	0.14
	38	塩化物イオン	mg/L	5		5		6		6		6	5	6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21		24		24		24		24	21	23
	40	蒸発残留物	mg/L	110		110		98		120		120	98	110
	41	陰イオン界面活性剤	mg/l					<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002			<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2		<0.2		<0.2	<0.2	<0.2
	47	pH値		6.4	6.4	6.6	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.6	6.4	6.5
	49	臭気		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		–	–	–
	50	色度	度	14		12		11		13		14	11	13
	51	濁度	度	5.4		5.3		4.9		5.9		5.9	4.9	5.4
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
	15	農薬類			<1				<1			<1	<1	<1
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	21		24		24		24		24	21	23
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.15		0.14		0.15		0.12		0.15	0.12	0.14
	19	遊離炭酸	mg/L			31				31		31	31	31
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.8				0.8		0.8	0.8	0.8
	24	蒸発残留物	mg/L	110		110		98		120		120	98	110
	25	濁度	度	5.4		5.3		4.9		5.9		5.9	4.9	5.4
	26	pH値		6.4	6.4	6.6	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.6	6.4	6.5
	27	腐食性(ランゲリア指数)		−2.8		−2.5		−2.6		−2.6		−2.5	−2.8	−2.6
	28	従属栄養細菌	個/mL			2		0				2	0	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L	0.000044		0.000042		0.00003		0.000026		0.000044	0.000026	0.000036
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	39	キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
原水管理項目	1	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
	6	侵食性遊離炭酸	mg/L			28				28		28	28	28
参考値		大腸菌群		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		–	–	–
		嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL		検出せず	検出せず		検出せず	検出せず			–	–	–
		水温	℃	18.7	18.8	19.7	19.7	17.6	17.3	17.0	17.4	19.7	17.0	18.3
		電気伝導率	mS/m	12.1	11.6	11.4	11.5	11.6	11.7	11.5	11.8	12.1	11.4	11.7
		アルカリ度	mg/L	42		43		43		43		43	42	43

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
町屋第4水源

			単位	5月	6月	8月	9月	11月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0		0		0		0		0	0	0
	2	大腸菌		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		–	–	–
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004		0.006		<0.004		<0.004		0.006	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.70		0.66		0.73		0.74		0.74	0.66	0.71
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	1.2		0.69		1.0		0.46		1.2	0.46	0.84
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	13		13		14		13		14	13	13
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.23		0.21		0.22		0.16		0.23	0.16	0.21
	38	塩化物イオン	mg/L	13		13		14		11		14	11	13
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	28		27		30		28		30	27	28
	40	蒸発残留物	mg/L	120		120		100		120		120	100	120
	41	陰イオン界面活性剤	mg/l					<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002			<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2		<0.2		<0.2	<0.2	<0.2
	47	pH値		6.4	6.3	6.4	6.6	6.5	6.3	6.4	6.8	6.8	6.3	6.5
	49	臭気		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		–	–	–
	50	色度	度	14		14		14		8.3		14	8.3	13
	51	濁度	度	5.2		5.3		4.9		3.4		5.3	3.4	4.7
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
	15	農薬類			<1					<1		<1	<1	<1
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	28		27		30		28		30	27	28
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.23		0.21		0.22		0.16		0.23	0.16	0.21
	19	遊離炭酸	mg/L			32				26		32	26	29
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.9				1.4		1.4	0.9	1.2
	24	蒸発残留物	mg/L	120		120		100		120		120	100	120
	25	濁度	度	5.2		5.3		4.9		3.4		5.3	3.4	4.7
	26	pH値		6.4	6.3	6.4	6.6	6.5	6.3	6.4	6.8	6.8	6.3	6.5
	27	腐食性(ランゲリア指数)		−2.7		−2.6		−2.5		−2.7		−2.5	−2.7	−2.6
	28	従属栄養細菌	個/mL			210		1				210	1	110
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L	<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	39	キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
原水管理項目	1	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
	6	侵食性遊離炭酸	mg/L			29				24		29	24	27
参考値		大腸菌群		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		–	–	–
		嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL		検出せず	検出せず		検出せず	検出せず			–	–	–
		水温	℃	18.3	18.8	19.6	19.5	17.3	16.8	16.6	17.3	19.6	16.6	18.0
		電気伝導率	mS/m	14.4	13.9	14.1	13.7	13.8	11.5	13.8	14.0	14.4	11.5	13.7
		アルカリ度	mg/L	42		42		43		43		43	42	43

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
町屋第5水源

			単位	5月	6月	8月	9月	11月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0		0		0		4		4	0	1
	2	大腸菌		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		–	–	–
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.90		0.92		1.1		0.90		1.1	0.90	0.96
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.70		0.81		1.2		0.14		1.2	0.14	0.71
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	14		14		14		14		14	14	14
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.11		0.099		0.098		0.10		0.11	0.098	0.10
	38	塩化物イオン	mg/L	11		11		12		11		12	11	11
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	27		29		29		32		32	27	29
	40	蒸発残留物	mg/L	110		120		110		140		140	110	120
	41	陰イオン界面活性剤	mg/l					<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002			<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3		0.2		0.2		0.2		0.3	0.2	0.2
	47	pH値		6.1	6.1	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1
	49	臭気		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		–	–	–
	50	色度	度	6.0		7.4		6.9		9.3		9.3	6.0	7.4
	51	濁度	度	2.4		3.8		4.1		4.9		4.9	2.4	3.8
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001		<0.001		0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
	15	農薬類			<1				<1			<1	<1	<1
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	27		29		29		32		32	27	29
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.11		0.099		0.098		0.10		0.11	0.098	0.10
	19	遊離炭酸	mg/L			53				48		53	48	51
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.9				1.0		1.0	0.9	1.0
	24	蒸発残留物	mg/L	110		120		110		140		140	110	120
	25	濁度	度	2.4		3.8		4.1		4.9		4.9	2.4	3.8
	26	pH値		6.1	6.1	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1
	27	腐食性(ランゲリア指数)		−3.1		−2.9		−3.0		−3.0		−2.9	−3.1	−3.0
	28	従属栄養細菌	個/mL			140		0				140	0	70
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L	0.000013				0.000014				0.000014	0.000013	0.000014
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	39	キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
原水管理項目	1	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
	6	侵食性遊離炭酸	mg/L			47				43		47	43	45
参考値		大腸菌群		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		–	–	–
		嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL		検出せず	検出せず		検出せず	検出せず			–	–	–
		水温	℃	17.9	18.2	19.2	19.2	17.6	17.2	16.6	16.6	19.2	16.6	17.8
		電気伝導率	mS/m	14.3	14.3	14.0	13.9	14.4	14.4	14.5	14.2	14.5	13.9	14.3
		アルカリ度	mg/L	39		38		39		38		39	38	39

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
町屋第6水源

			単位	5月	6月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0		0			0			0		0	0	0
	2	大腸菌		検出せず		検出せず			検出せず			検出せず		–	–	–
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.90		0.76			0.91			0.88		0.91	0.76	0.86
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08			<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.53		0.43			0.29			0.44		0.53	0.29	0.42
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12		14			12			13		14	12	13
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.11		0.12			0.044			0.050		0.12	0.044	0.081
	38	塩化物イオン	mg/L	19		20			8			11		20	8	15
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22		29			21			22		29	21	24
	40	蒸発残留物	mg/L	110		120			90			110		120	90	110
	41	陰イオン界面活性剤	mg/l						<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002			<0.002		<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2			<0.2			<0.2		<0.2	<0.2	<0.2
	47	pH値		6.2	6.2	6.4	6.4	6.4	6.2	6.4	6.3	6.3	6.3	6.4	6.2	6.3
	49	臭気		微金気臭		異常なし			異常なし			異常なし				–
	50	色度	度	4.2		5.0			<0.5			1.5		5.0	<0.5	2.7
	51	濁度	度	1.6		2.3			0.4			1.2		2.3	0.4	1.4
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008					<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
	15	農薬類			<1						<1			<1	<1	<1
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22		29			21			22		29	21	24
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.11		0.12			0.044			0.050		0.12	0.044	0.081
	19	遊離炭酸	mg/L			36						33		36	33	35
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.8						0.9		0.9	0.8	0.9
	24	蒸発残留物	mg/L	110		120			90			110		120	90	110
	25	濁度	度	1.6		2.3			0.4			1.2		2.3	0.4	1.4
	26	pH値		6.2	6.2	6.4	6.4	6.4	6.2	6.4	6.3	6.3	6.3	6.4	6.2	6.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)		-3.1		-2.7			-3.1			-3.0		-2.7	-3.1	-3.0
	28	従属栄養細菌	個/mL			36			7					36	7	22
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L	0.000059		0.000071		0.000079	0.000089	0.000094	0.000072	0.000052		0.000094	0.000052	0.000074
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	39	キシレン	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
原水管理項目	1	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05			<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
	6	侵食性遊離炭酸	mg/L			33						31		33	31	32
参考値		大腸菌群		検出せず		検出せず			検出せず			検出せず		–	–	–
		嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL		検出せず	検出せず			検出せず		検出せず			–	–	–
		水温	℃	18.3	18.2	19.0	19.0	18.3	15.5	16.8	16.4	16.9	17.2	19.0	15.5	17.6
		電気伝導率	mS/m	14.0	13.7	14.2	14.6	9.3	10.9	14.6	11.5	11.6	12.1	14.6	9.3	12.7
		アルカリ度	mg/L	34		34			34			34		34	34	34

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

修正版

採水場所
知多第1水源

			単位	5月	6月	8月	9月	11月	12月	1月	2月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0		0		0			0	0	0	0
	2	大腸菌		検出せず		検出せず		検出せず			検出せず	–	–	–
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.63		0.67		0.65			0.66	0.67	0.63	0.65
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	1.3		0.93		1.3			0.57	1.3	0.57	1.0
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11		12		12			12	12	11	12
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.12		0.12		0.12			0.094	0.12	0.094	0.11
	38	塩化物イオン	mg/L	3		3		3			3	3	3	3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19		19		21			21	21	19	20
	40	蒸発残留物	mg/L	110		110		100			120	120	100	110
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	mg/l						<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2			<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
	47	pH値		6.6	6.5	6.6	7.0	6.7	6.7	6.6	6.7	7.0	6.5	6.7
	49	臭気		異常なし		異常なし		異常なし			異常なし	–	–	–
	50	色度	度	5.5		6.8		5.2			5.0	6.8	5.0	5.6
	51	濁度	度	1.9		2.2		2.0			2.0	2.2	1.9	2.0
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	15	農薬類			<1					<1		<1	<1	<1
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19		19		21			21	21	19	20
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.12		0.12		0.12			0.094	0.12	0.09	0.11
	19	遊離炭酸	mg/L			22					22	22	22	22
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.7				0.7		0.7	0.7	0.7
	24	蒸発残留物	mg/L	110		110		100			120	120	100	110
	25	濁度	度	1.9		2.2		2.0			2.0	2.2	1.9	2.0
	26	pH値		6.6	6.5	6.6	7.0	6.7	6.7	6.6	6.7	7.0	6.5	6.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)		−2.6		−2.6		−2.4			−2.5	−2.4	−2.6	−2.5
	28	従属栄養細菌	個/mL			23		0				23	0	12
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L	<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	39	キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
原水管理項目	1	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	6	侵食性遊離炭酸	mg/L			20					20	20	20	20
参考値		大腸菌群		検出せず		検出せず		検出せず			検出せず	–	–	–
		嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL		検出せず	検出せず		検出せず		検出せず		–	–	–
		水温	℃	19.5	19.8	19.8	20.3	19.0	19.1	18.7	18.2	20.3	18.2	19.3
		電気伝導率	mS/m	11.3	10.5	10.8	10.9	10.3	10.6	10.6	10.3	11.3	10.3	10.7
		アルカリ度	mg/L	40		40		41			39	41	39	40

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
知多第2水源

			単位	5月	6月	8月	9月	11月	12月	1月	2月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0		0		0			0	0	0	0
	2	大腸菌		検出せず		検出せず		検出せず			検出せず	–	–	–
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	1.4		1.1		1.3			1.0	1.4	1.0	1.2
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11		12		12			11	12	11	12
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.23		0.23		0.24			0.19	0.24	0.19	0.22
	38	塩化物イオン	mg/L	2		2		2			2	2	2	2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	16		16		16			17	17	16	16
	40	蒸発残留物	mg/L	81		120		91			110	120	81	100
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	mg/l						<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2			<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
	47	pH値		6.7	6.6	6.6	6.8	6.5	6.8	6.7	6.5	6.8	6.5	6.7
	49	臭気		異常なし		異常なし		異常なし			異常なし	–	–	–
	50	色度	度	3.4		5.0		3.6			<0.5	5.0	<0.5	3.0
	51	濁度	度	1.0		1.6		1.0			<0.1	1.6	<0.1	0.9
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	15	農薬類			<1					<1		<1	<1	<1
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	16		16		16			17	17	16	16
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.23		0.23		0.24			0.19	0.24	0.19	0.22
	19	遊離炭酸	mg/L			18					22	22	18	20
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.7				0.8		0.8	0.7	0.8
	24	蒸発残留物	mg/L	81		120		91			110	120	81	100
	25	濁度	度	1.0		1.6		1.0			<0.1	1.6	<0.1	0.9
	26	pH値		6.7	6.6	6.6	6.8	6.5	6.8	6.7	6.5	6.8	6.5	6.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)		−2.6		−2.7		−2.8			−2.8	−2.6	−2.8	−2.7
	28	従属栄養細菌	個/mL			18		0				18	0	9
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L	<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	39	キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
原水管理項目	1	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	6	侵食性遊離炭酸	mg/L			17					20	20	17	19
参考値		大腸菌群		検出せず		検出せず		検出せず			検出せず	–	–	–
		嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL		検出せず	検出せず		検出せず		検出せず		–	–	–
		水温	℃	19.5	19.5	19.9	20.5	18.5	19.0	18.7	16.7	20.5	16.7	19.0
		電気伝導率	mS/m	10.0	9.6	9.6	9.4	9.4	9.4	10.5	9.2	10.5	9.2	9.6
		アルカリ度	mg/L	42		42		42			42	42	42	42

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
知多第3水源

			単位	5月	6月	8月	9月	11月	12月	1月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0		0		0			0	0	0
	2	大腸菌		検出せず		検出せず		検出せず			–	–	–
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05			<0.05	<0.05	<0.05
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.09		<0.08		<0.08			0.09	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		0.01			0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	2.0		1.7		2.4			2.4	1.7	2.0
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	13		13		14			14	13	13
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.19		0.19		0.19			0.19	0.19	0.19
	38	塩化物イオン	mg/L	6		5		7			7	5	6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22		24		22			24	22	23
	40	蒸発残留物	mg/L	100		110		94			110	94	100
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	mg/l						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2			<0.2	<0.2	<0.2
	47	pH値		6.8	6.7	6.7	6.9	6.6	6.9	6.8	6.9	6.6	6.8
	49	臭気		異常なし		異常なし		異常なし			–	–	–
	50	色度	度	6.1		11		5.8			11	5.8	7.6
	51	濁度	度	2.8		4.4		2.5			4.4	2.5	3.2
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				<0.008	<0.008	<0.008
	15	農薬類			<1					<1	<1	<1	<1
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22		24		22			24	22	23
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.19		0.19		0.19			0.19	0.19	0.19
	19	遊離炭酸	mg/L			18					18	18	18
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.8				1.4	1.4	0.8	1.1
	24	蒸発残留物	mg/L	100		110		94			110	94	100
	25	濁度	度	2.8		4.4		2.5			4.4	2.5	3.2
	26	pH値		6.8	6.7	6.7	6.9	6.6	6.9	6.8	6.9	6.6	6.8
	27	腐食性(ランゲリア指数)		−2.2		−2.3		−2.4			−2.2	−2.4	−2.3
	28	従属栄養細菌	個/mL			18		0			18	0	9
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L	<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	39	キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
原水管理項目	1	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05			<0.05	<0.05	<0.05
	6	侵食性遊離炭酸	mg/L			16					16	16	16
参考値		大腸菌群		検出せず		検出せず		検出せず			–	–	–
		嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL		検出せず	検出せず		検出せず		検出せず	–	–	–
		水温	℃	19.8	19.9	20.2	20.8	19.0	19.6	19.5	20.8	19.0	19.8
		電気伝導率	mS/m	12.9	12.1	12.3	11.6	12.3	12.5	12.7	12.9	11.6	12.3
		アルカリ度	mg/L	47		46		49			49	46	47

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

令和7年1月21日から取水停止

採水場所
知多第4水源

			単位	5月	6月	8月	9月	11月	12月	1月	2月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0		0		0			0	0	0	0
	2	大腸菌		検出せず		検出せず		検出せず			検出せず	–	–	–
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.90		0.94		0.93			0.91	0.94	0.90	0.92
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.56		0.28		0.52			0.25	0.56	0.25	0.40
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11		12		12			12	12	11	12
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.10		0.11		0.11			0.095	0.11	0.095	0.10
	38	塩化物イオン	mg/L	4		4		4			4	4	4	4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19		22		22			22	22	19	21
	40	蒸発残留物	mg/L	100		120		92			110	120	92	110
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	mg/l						<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2			<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
	47	pH値		6.5	6.4	6.5	6.8	6.6	6.6	6.6	6.4	6.8	6.4	6.6
	49	臭気		異常なし		異常なし		異常なし			異常なし	–	–	–
	50	色度	度	5.1		2.9		5.1			6.0	6.0	2.9	4.8
	51	濁度	度	1.7		0.6		1.9			2.3	2.3	0.6	1.6
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	15	農薬類			<1					<1		<1	<1	<1
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19		22		22			22	22	19	21
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.10		0.11		0.11			0.095	0.11	0.095	0.10
	19	遊離炭酸	mg/L			22					22	22	22	22
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.8				0.8		0.8	0.8	0.8
	24	蒸発残留物	mg/L	100		120		92			110	120	92	110
	25	濁度	度	1.7		0.6		1.9			2.3	2.3	0.6	1.6
	26	pH値		6.5	6.4	6.5	6.8	6.6	6.6	6.6	6.4	6.8	6.4	6.6
	27	腐食性(ランゲリア指数)		-2.7		-2.6		-2.5			-2.8	-2.5	-2.8	-2.7
	28	従属栄養細菌	個/mL			27		0				27	0	14
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L	<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	39	キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
原水管理項目	1	アンモニア態窒素	mg/l	<0.05		<0.05		<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	6	侵食性遊離炭酸	mg/L			20					21	21	20	21
参考値		大腸菌群		検出せず		検出せず		検出せず			検出せず	–	–	–
		嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL		検出せず	検出せず		検出せず		検出せず		–	–	–
		水温	℃	19.4	19.5	19.7	20.2	19.0	18.9	18.7	17.2	20.2	17.2	19.1
		電気伝導率	mS/m	11.6	10.9	11.0	10.7	10.7	10.7	11.0	9.3	11.6	9.3	10.7
		アルカリ度	mg/L	36		38		38			33	38	33	36

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
知多第5水源

			単位	5月	6月	8月	9月	11月	12月	1月	2月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0		0		0			4	4	0	1
	2	大腸菌		検出せず		検出せず		検出せず			検出せず	–	–	–
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.6		1.5		1.6			1.6	1.6	1.5	1.6
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.002		0.002		0.002		0.002		0.002	0.002	0.002
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11		11		11			11	11	11	11
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.0050		<0.005		<0.005			<0.005	0.0050	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	4		4		4			4	4	4	4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14		14		14			16	16	14	15
	40	蒸発残留物	mg/L	96		110		98			120	120	96	110
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	mg/l						<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2			<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
	47	pH値		6.4	6.3	6.3	6.8	6.4	6.4	6.5	6.6	6.8	6.3	6.5
	49	臭気		異常なし		異常なし		異常なし			異常なし	–	–	–
	50	色度	度	<0.5		<0.5		<0.5			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1		<0.1		<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	15	農薬類			<1					<1		<1	<1	<1
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14		14		14			16	16	14	15
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.0050		<0.005		<0.005			<0.005	0.0050	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L			25					24	25	24	25
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.5				0.7		0.7	0.5	0.6
	24	蒸発残留物	mg/L	96		110		98			120	120	96	110
	25	濁度	度	<0.1		<0.1		<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.4	6.3	6.3	6.8	6.4	6.4	6.5	6.6	6.8	6.3	6.5
	27	腐食性(ランゲリア指数)		-3.1		-3.2		-3.1			-2.8	-2.8	-3.2	-3.1
	28	従属栄養細菌	個/mL			20		1				20	1	11
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L	<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	39	キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
原水管理項目	1	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	6	侵食性遊離炭酸	mg/L			23					23	23	23	23
参考値		大腸菌群		検出せず		検出せず		検出せず			検出せず	–	–	–
		嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL		検出せず	検出せず		検出せず		検出せず		–	–	–
		水温	℃	18.4	18.5	18.8	19.6	17.9	17.9	17.5	17.8	19.6	17.5	18.3
		電気伝導率	mS/m	9.8	9.6	9.3	9.2	9.2	9.4	9.6	10.7	10.7	9.2	9.6
		アルカリ度	mg/L	31		32		31			30	32	30	31

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
知多第6水源

			単位	5月	6月	8月	9月	11月	12月	1月	2月	最大値	最小値	平均値
水質項目	1	一般細菌	個/mL	0		0		0			0	0	0	0
	2	大腸菌		検出せず		検出せず		検出せず			検出せず	–	–	–
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2		1.3		1.3			1.3	1.3	1.2	1.3
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.003		0.004		0.003		0.004		0.004	0.003	0.004
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	1.3		0.71		1.2			0.48	1.3	0.48	0.92
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10		10		10			12	12	10	11
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.083		0.076		0.081			0.059	0.083	0.059	0.075
	38	塩化物イオン	mg/L	4		4		4			5	5	4	4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	17		16		17			19	19	16	17
	40	蒸発残留物	mg/L	88		120		83			100	120	83	98
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	mg/l						<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2			<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
	47	pH値		6.5	6.3	6.4	6.8	6.5	6.5	6.4	6.8	6.8	6.3	6.5
	49	臭気		異常なし		異常なし		異常なし			異常なし	–	–	–
	50	色度	度	14		9.0		11			3.9	14	3.9	9.5
	51	濁度	度	5.4		3.7		4.8			1.2	5.4	1.2	3.8
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	15	農薬類			<1					<1		<1	<1	<1
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	17		16		17			19	19	16	17
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.083		0.076		0.081			0.059	0.083	0.059	0.075
	19	遊離炭酸	mg/L			22					22	22	22	22
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.5				0.7		0.7	0.5	0.6
	24	蒸発残留物	mg/L	88		120		83			100	120	83	98
	25	濁度	度	5.4		3.7		4.8			1.2	5.4	1.2	3.8
	26	pH値		6.5	6.3	6.4	6.8	6.5	6.5	6.4	6.8	6.8	6.3	6.5
	27	腐食性(ランゲリア指数)		−2.9		−3.0		−2.9			−2.4	−2.4	−3.0	−2.8
	28	従属栄養細菌	個/mL			12		7				12	7	10
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L	<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	39	キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
原水管理項目	1	アンモニア態窒素	mg/l	<0.05		<0.05		<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	6	侵食性遊離炭酸	mg/L			21					20	21	20	21
参考値		大腸菌群		検出せず		検出せず		検出せず			検出せず	–	–	–
		嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL		検出せず	検出せず		検出せず		検出せず		–	–	–
		水温	℃	18.5	18.7	19.0	19.4	17.6	17.9	17.6	18.3	19.4	17.6	18.4
		電気伝導率	mS/m	10.0	9.5	9.6	9.2	9.3	9.3	9.4	9.5	10.0	9.2	9.5
		アルカリ度	mg/L	35		33		30			41	41	30	35

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

原水水質試験結果（農薬類）（１回目）

試験項目			単位	町屋第1水源	町屋第2水源	町屋第3水源	町屋第4水源	町屋第5水源	町屋第6水源	水質管理目標（参考）
水質管理目標設定項目		15 農薬類		<1	<1	<1	<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
内訳	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.05mg/L以下
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L							0.08mg/L以下
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	4	EPN	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	5	MCPA	mg/L							0.005mg/L以下
	6	アシュラム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.9mg/L以下
	7	アセフェート＊	mg/L				<0.00006			0.006mg/L以下
	8	アトラジン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	9	アニロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	10	アミトラズ＊	mg/L				<0.00006			0.006mg/L以下
	11	アラクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	12	イソキサチオン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	13	イソフェンホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.001mg/L以下
	14	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	16	イプフェンカルバゾン＊	mg/L				<0.00002			0.002mg/L以下
	17	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	18	イミノクタジン＊	mg/L				<0.00006			0.006mg/L以下
	19	インダノファン	mg/L							0.009mg/L以下
	20	エスプロカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	21	エトフェンプロックス	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08mg/L以下
	22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.01mg/L以下
	23	オキサジクロメホン＊	mg/L				<0.0002			0.02mg/L以下
	24	オキシン銅（有機銅）＊	mg/L				<0.0003			0.03mg/L以下
	25	オリサストロビン	mg/L							0.1mg/L以下
	26	カズサホス	mg/L							0.0006mg/L以下
	27	カフェンストロール	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	28	カルタップ＊	mg/L				<0.0008			0.08mg/L以下
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	30	カルボフラン	mg/L							0.0003mg/L以下
	31	キノクラミン(ACN)＊	mg/L				<0.00005			0.005mg/L以下
	32	キャプタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	33	クミルロン	mg/L							0.03mg/L以下
	34	グリホサート	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2mg/L以下
	35	クルボシネート＊	mg/L				<0.0002			0.02mg/L以下
	36	クロメプロップ	mg/L							0.02mg/L以下
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0001mg/L以下
	38	クロルピリホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	39	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	40	シアナジン＊	mg/L				<0.00001			0.001mg/L以下
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L							0.003mg/L以下
	42	ジウロン(DCMU)＊	mg/L				<0.0002			0.02mg/L以下
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	45	ジクワット	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004mg/L以下
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L							0.005mg/L以下（二硫化炭素として）
	48	ジチオピル	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.009mg/L以下
	49	ジハロホップブチル＊	mg/L				<0.00006			0.006mg/L以下
	50	ジフェノコナゾール(CAT)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	51	ジメタメトリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	52	ジメトエート	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	53	シメトリン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	54	ダイアジノン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.003mg/L以下
	55	タイムロン＊	mg/L				<0.008			0.8mg/L以下
	56	ダゾメット，メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート＊	mg/L				<0.0001			0.01mg/L以下（メチルイソシアネートとして）
	57	チアジニル	mg/L							0.1mg/L以下
	58	チウラム＊	mg/L				<0.0002			0.02mg/L以下
	59	チオジカルブ	mg/L							0.08mg/L以下
	60	チオファネートメチル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.3mg/L以下
	61	チオベンカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	62	テフリルトリオン＊	mg/L				<0.00002			0.002mg/L以下
	63	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	64	トリクロピル	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L以下
	65	トリクロルホン(DEP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	66	トリシクラゾール＊	mg/L				<0.001			0.1mg/L以下
	67	トリフルラリン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06mg/L以下
	68	ナプロパミド	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	69	パラコート＊	mg/L				<0.0001			0.01mg/L以下
	70	ピペロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0009mg/L以下
	71	ピラクロニル＊	mg/L				<0.0001			0.01mg/L以下
	72	ピラゾキシフェン	mg/L							0.004mg/L以下
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L							0.02mg/L以下
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下
	75	ピリブチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	76	ピロキロン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	77	フィプロニル＊	mg/L				<0.000005			0.0005mg/L以下
	78	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.01mg/L以下
	79	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	80	フェリムゾン＊	mg/L				<0.0005			0.05mg/L以下
	81	フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006mg/L以下
	82	フェントエート(PAP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.007mg/L以下
	83	フェントラザミド＊	mg/L				<0.0001			0.01mg/L以下
	84	フサライド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	85	ブタクロール＊	mg/L				<0.0003			0.03mg/L以下
	86	ブタミホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	87	ブプロフェジン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	88	フルアジナム＊	mg/L				<0.0003			0.03mg/L以下
	89	フレチラクロール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	90	プロシミドン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	91	プロチオホス＊	mg/L				<0.00007			0.007mg/L以下
	92	プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	93	プロピザミド	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	94	プロベナゾール＊	mg/L				<0.0003			0.03mg/L以下
	95	プロモブチド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	96	ベノミル＊	mg/L				<0.0002			0.02mg/L以下
	97	ペンシクロン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	98	ペンゾビシクロン＊	mg/L				<0.0009			0.09mg/L以下
	99	ペンゾフェナップ	mg/L							0.005mg/L以下
	100	ペンタゾン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	101	ペンディメタリン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	102	ペンブカルブ＊	mg/L				<0.0002			0.02mg/L以下
	103	ペンフルフリン(ペスロジン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	104	ペンフルザート＊	mg/L				<0.0007			0.07mg/L以下
	105	ホスチアゼート＊	mg/L				<0.00005			0.005mg/L以下
	106	マラソン(マラチオン)	mg/L	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.7mg/L以下
	107	メコプロップ(MCPP)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	108	メソミル＊	mg/L				<0.0003			0.03mg/L以下
	109	メタラキシル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	110	メチダチオン(DMTP)＊	mg/L				<0.00004			0.004mg/L以下
	111	メトミノストロビン	mg/L							0.04mg/L以下
	112	メトリブジン	mg/L							0.03mg/L以下
	113	メフェナセット	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	114	メプロニル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	115	モリネート	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005mg/L以下

＊　検査機関：株式会社環境科学研究所
表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

原 水 水 質 試 験 結 果 （ 農 薬 類 ）（ 1 回 目 ）

試験項目			単位	知多第1水源	知多第2水源	知多第3水源	知多第4水源	知多第5水源	知多第6水源	水質管理目標（参考）
水質管理目標設定項目		15 農薬類		<1	<1	<1	<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
内訳	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.05mg/L以下
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L							0.08mg/L以下
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	4	EPN	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	5	MCPA	mg/L							0.005mg/L以下
	6	アシュラム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.9mg/L以下
	7	アセフェート＊	mg/L					<0.00006		0.006mg/L以下
	8	アトラジン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	9	アニロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	10	アミトラズ＊	mg/L					<0.00006		0.006mg/L以下
	11	アラクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	12	イソキサチオン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	13	イソフェンホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.001mg/L以下
	14	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	15	イソプロチオラン（IPT）	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	16	イプフェンカルバゾン＊	mg/L					<0.00002		0.002mg/L以下
	17	イプロベンホス（IBP）	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	18	イミノクタジン＊	mg/L					<0.00006		0.006mg/L以下
	19	インダノファン	mg/L							0.009mg/L以下
	20	エスプロカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	21	エトフェンプロックス	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08mg/L以下
	22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.01mg/L以下
	23	オキサジクロメホン＊	mg/L					<0.0007		0.02mg/L以下
	24	オキシン銅（有機銅）＊	mg/L					<0.0003		0.03mg/L以下
	25	オリサストロビン	mg/L							0.1mg/L以下
	26	カズサホス	mg/L							0.0006mg/L以下
	27	カフェンストロール	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	28	カルタップ＊	mg/L					<0.0008		0.08mg/L以下
	29	カルバリル（NAC）	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	30	カルボフラン	mg/L							0.0003mg/L以下
	31	キノクラミン(ACN)＊	mg/L					<0.00005		0.005mg/L以下
	32	キャプタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	33	クミルロン	mg/L							0.03mg/L以下
	34	グリホサート	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2mg/L以下
	35	クルボシネート＊	mg/L					<0.0002		0.02mg/L以下
	36	クロメプロップ	mg/L							0.02mg/L以下
	37	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0001mg/L以下
	38	クロルピリホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	39	クロロタロニル（TPN）	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	40	シアナジン＊	mg/L					<0.00001		0.001mg/L以下
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L							0.003mg/L以下
	42	ジウロン（DCMU）＊	mg/L					<0.0002		0.02mg/L以下
	43	ジクロベニル（DBN）	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	45	ジクワット	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	46	シスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004mg/L以下
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L							0.005mg/L以下（二硫化炭素として）
	48	ジチオピル	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.009mg/L以下
	49	ジハロホップブチル＊	mg/L					<0.00006		0.006mg/L以下
	50	ジフェノコナゾール(CAT)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	51	ジメタメトリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	52	ジメトエート	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	53	シメトリン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	54	ダイアジノン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.003mg/L以下
	55	タイムロン＊	mg/L					<0.008		0.8mg/L以下
	56	ダゾメット，メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート＊	mg/L					<0.0001		0.01mg/L以下（メチルイソシアネートとして）
	57	チアジニル	mg/L							0.1mg/L以下
	58	チウラム＊	mg/L					<0.0002		0.02mg/L以下
	59	チオジカルブ	mg/L							0.08mg/L以下
	60	チオファネートメチル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.3mg/L以下
	61	チオベンカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	62	テフリルトリオン＊	mg/L					<0.00002		0.002mg/L以下
	63	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	64	トリクロピル	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L以下
	65	トリクロルホン（DEP）	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	66	トリシクラゾール＊	mg/L					<0.001		0.1mg/L以下
	67	トリフルラリン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06mg/L以下
	68	ナプロパミド	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	69	パラコート＊	mg/L					<0.0001		0.01mg/L以下
	70	ピペロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0009mg/L以下
	71	ピラクロニル＊	mg/L					<0.0001		0.01mg/L以下
	72	ピラゾキシフェン	mg/L							0.004mg/L以下
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L							0.02mg/L以下
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下
	75	ピリブチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	76	ピロキロン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	77	フィプロニル＊	mg/L					<0.000005		0.0005mg/L以下
	78	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.01mg/L以下
	79	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	80	フェリムゾン＊	mg/L					<0.0005		0.05mg/L以下
	81	フェンチオン（MPP）	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006mg/L以下
	82	フェントエート（PAP）	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.007mg/L以下
	83	フェントラザミド＊	mg/L					<0.0001		0.01mg/L以下
	84	フサライド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	85	ブタクロール＊	mg/L					<0.0003		0.03mg/L以下
	86	ブタミホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	87	ブプロフェジン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	88	フルアジナム＊	mg/L					<0.0003		0.03mg/L以下
	89	フレチラクロール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	90	プロシミドン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	91	プロチオホス＊	mg/L					<0.00007		0.007mg/L以下
	92	プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	93	プロピザミド	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	94	プロベナゾール＊	mg/L					<0.0003		0.03mg/L以下
	95	プロモブチド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	96	ペノミル＊	mg/L					<0.0002		0.02mg/L以下
	97	ペンシクロン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	98	ペンゾビシクロン＊	mg/L					<0.0009		0.09mg/L以下
	99	ペンゾフェナップ	mg/L							0.005mg/L以下
	100	ペンタゾン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	101	ペンディメタリン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	102	ペンブラカルブ＊	mg/L					<0.0002		0.02mg/L以下
	103	ペンフルフリン(ペスロジン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	104	ペンフレザート＊	mg/L					<0.0007		0.07mg/L以下
	105	ホスチアゼート＊	mg/L					<0.00005		0.005mg/L以下
	106	マラソン（マラチオン）	mg/L	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.7mg/L以下
	107	メコプロップ（MCPP）	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	108	メソミル＊	mg/L					<0.0003		0.03mg/L以下
	109	メタラキシル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	110	メチダチオン（DMTP）＊	mg/L					<0.00004		0.004mg/L以下
	111	メトミノストロビン	mg/L							0.04mg/L以下
	112	メトリブジン	mg/L							0.03mg/L以下
	113	メフェナセット	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	114	メプロニル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	115	モリネート	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005mg/L以下

＊ 検査機関：株式会社環境科学研究所
表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

原水水質試験結果（農薬類）（2回目）

試	験	項　目	単位	町屋第1水源	町屋第2水源	町屋第3水源	町屋第4水源	町屋第5水源	町屋第6水源	水質管理目標（参考）
	1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.05mg/L以下
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L							0.08mg/L以下
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	4	EPN	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	5	MCPA	mg/L							0.005mg/L以下
	6	アシュラム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.9mg/L以下
	7	アセフェート＊	mg/L				<0.00006			0.006mg/L以下
内	8	アトラジン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	9	アニロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	10	アミトラズ＊	mg/L				<0.00006			0.006mg/L以下
	11	アラクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	12	イソキサチオン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	13	イソフェンホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.001mg/L以下
	14	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	15	イソプロチオラン（IPT）	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	16	イプフェンカルバゾン＊	mg/L				<0.00002			0.002mg/L以下
	17	イプロベンホス（IBP）	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	18	イミノクタジン＊	mg/L				<0.00006			0.006mg/L以下
	19	インダノファン	mg/L							0.009mg/L以下
	20	エスプロカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	21	エトフェンプロックス	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08mg/L以下
	22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.01mg/L以下
	23	オキサジクロメホン＊	mg/L				<0.0002			0.02mg/L以下
	24	オキシン銅（有機銅）＊	mg/L				<0.0003			0.03mg/L以下
	25	オリサストロビン	mg/L							0.1mg/L以下
	26	カズサホス	mg/L							0.0006mg/L以下
	27	カフェンストロール	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	28	カルタップ＊	mg/L				<0.0008			0.08mg/L以下
	29	カルバリル（NAC）	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	30	カルボフラン	mg/L							0.0003mg/L以下
	31	キノクラミン(ACN)＊	mg/L				<0.00005			0.005mg/L以下
	32	キャプタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	33	クミルロン	mg/L							0.03mg/L以下
	34	グリホサート	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2mg/L以下
	35	グルホシネート＊	mg/L				<0.0002			0.02mg/L以下
	36	クロメプロップ	mg/L							0.02mg/L以下
	37	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0001mg/L以下
	38	クロルピリホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	39	クロロタロニル（TPN）	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	40	シアナジン＊	mg/L				<0.00001			0.001mg/L以下
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L							0.003mg/L以下
	42	ジウロン（DCMU）＊	mg/L				<0.0002			0.02mg/L以下
	43	ジクロベニル（DBN）	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	45	ジクワット	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004mg/L以下
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L							0.005mg/L以下(二硫化炭素として)
	48	ジチオピル	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.009mg/L以下
	49	シハロホップブチル＊	mg/L				<0.00006			0.006mg/L以下
	50	シマジン（CAT）	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	51	ジメタメトリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	52	ジメトエート	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	53	シメトリン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	54	ダイアジノン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.003mg/L以下
	55	ダイムロン＊	mg/L				<0.008			0.8mg/L以下
	56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート＊	mg/L				<0.0001			0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして)
	57	チアジニル	mg/L							0.1mg/L以下
	58	チウラム＊	mg/L				<0.0002			0.02mg/L以下
	59	チオジカルブ	mg/L							0.08mg/L以下
	60	チオファネートメチル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.3mg/L以下
	61	チオベンカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	62	テフリルトリオン＊	mg/L				<0.00002			0.002mg/L以下
	63	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	64	トリクロピル	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L以下
	65	トリクロルホン（DEP）	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	66	トリシクラゾール＊	mg/L				<0.001			0.1mg/L以下
	67	トリフルラリン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06mg/L以下
	68	ナプロパミド	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	69	パラコート＊	mg/L				<0.0001			0.01mg/L以下
	70	ピペロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0009mg/L以下
	71	ピラクロニル＊	mg/L				<0.0001			0.01mg/L以下
	72	ピラゾキシフェン	mg/L							0.004mg/L以下
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L							0.02mg/L以下
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下
	75	ピリブチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	76	ピロキロン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	77	フィプロニル＊	mg/L				<0.000005			0.0005mg/L以下
	78	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.01mg/L以下
	79	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	80	フェリムゾン＊	mg/L				<0.0005			0.05mg/L以下
	81	フェンチオン（MPP）	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006mg/L以下
	82	フェントエート（PAP）	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.007mg/L以下
	83	フェントラザミド＊	mg/L				<0.0001			0.01mg/L以下
	84	フサライド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	85	ブタクロール＊	mg/L				<0.0003			0.03mg/L以下
	86	ブタミホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	87	ブプロフェジン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	88	フルアジナム＊	mg/L				<0.0003			0.03mg/L以下
	89	プレチラクロール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	90	プロシミドン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	91	プロチオホス＊	mg/L				<0.00007			0.007mg/L以下
	92	プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	93	プロピザミド	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	94	プロベナゾール＊	mg/L				<0.0003			0.03mg/L以下
	95	ブロモブチド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	96	ベノミル＊	mg/L				<0.0002			0.02mg/L以下
	97	ペンシクロン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	98	ベンゾビシクロン＊	mg/L				<0.0009			0.09mg/L以下
	99	ベンゾフェナップ	mg/L							0.005mg/L以下
	100	ベンタゾン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	101	ペンディメタリン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	102	ベンフラカルブ＊	mg/L				<0.0002			0.02mg/L以下
	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	104	ベンフレセート＊	mg/L				<0.0007			0.07mg/L以下
	105	ホスチアゼート＊	mg/L				<0.00005			0.005mg/L以下
	106	マラソン（マラチオン）	mg/L	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.7mg/L以下
訳	107	メコプロップ（MCPP）	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	108	メソミル＊	mg/L				<0.0003			0.03mg/L以下
	109	メタラキシル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	110	メチダチオン（DMTP）＊	mg/L				<0.00004			0.004mg/L以下
	111	メトミノストロビン	mg/L							0.04mg/L以下
	112	メトリブジン	mg/L							0.03mg/L以下
	113	メフェナセット	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	114	メプロニル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	115	モリネート	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005mg/L以下

＊　検査機関：株式会社環境科学研究所
表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

原 水 水 質 試 験 結 果 （ 農 薬 類 ）（ 2 回 目 ）

試験項目			単位	知多第1水源	知多第2水源	知多第3水源	知多第4水源	知多第5水源	知多第6水源	水質管理目標（参考）
水質管理目標設定項目	15	農薬類		<1	<1	<1	<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
内訳	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.05mg/L以下
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L							0.08mg/L以下
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	4	EPN	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	5	MCPA	mg/L							0.005mg/L以下
	6	アシュラム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.9mg/L以下
	7	アセフェート＊	mg/L					<0.00006		0.006mg/L以下
	8	アトラジン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	9	アニロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	10	アミトラズ＊	mg/L					<0.00006		0.006mg/L以下
	11	アラクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	12	イソキサチオン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	13	イソフェンホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.001mg/L以下
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	16	イプフェンカルバゾン＊	mg/L					<0.00002		0.002mg/L以下
	17	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	18	イミノクタジン＊	mg/L					<0.00006		0.006mg/L以下
	19	インダノファン	mg/L							0.009mg/L以下
	20	エスプロカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	21	エトフェンプロックス	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08mg/L以下
	22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.01mg/L以下
	23	オキサジクロメホン＊	mg/L					<0.0002		0.02mg/L以下
	24	オキシン銅（有機銅）＊	mg/L					<0.0003		0.03mg/L以下
	25	オリサストロビン＊	mg/L							0.1mg/L以下
	26	カズサホス	mg/L							0.0006mg/L以下
	27	カフェンストロール	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	28	カルタップ＊	mg/L					<0.0008		0.08mg/L以下
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	30	カルボフラン	mg/L							0.0003mg/L以下
	31	キノクラミン(ACN)＊	mg/L					<0.00005		0.005mg/L以下
	32	キャプタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	33	クミルロン	mg/L							0.03mg/L以下
	34	グリホサート	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2mg/L以下
	35	グルホシネート＊	mg/L					<0.0002		0.02mg/L以下
	36	クロメプロップ	mg/L							0.02mg/L以下
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0001mg/L以下
	38	クロルピリホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	39	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	40	シアナジン＊	mg/L					<0.00001		0.001mg/L以下
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L							0.003mg/L以下
	42	ジウロン(DCMU)＊	mg/L					<0.0002		0.02mg/L以下
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	45	ジクワット	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004mg/L以下
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L							0.005mg/L以下(二硫化炭素として)
	48	ジチオピル	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.009mg/L以下
	49	シハロホップブチル＊	mg/L					<0.00006		0.006mg/L以下
	50	シマジン(CAT)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	51	ジメタメトリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	52	シメトリン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	53	ジメトリン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	54	ダイアジノン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.003mg/L以下
	55	ダイムロン＊	mg/L					<0.008		0.8mg/L以下
	56	ダゾメット，メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート＊	mg/L					<0.0001		0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして)
	57	チアジニル	mg/L							0.1mg/L以下
	58	チウラム＊	mg/L					<0.0002		0.02mg/L以下
	59	チオジカルブ	mg/L							0.08mg/L以下
	60	チオファネートメチル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.3mg/L以下
	61	チオベンカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	62	テフリルトリオン＊	mg/L					<0.00002		0.002mg/L以下
	63	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	64	トリクロピル	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L以下
	65	トリクロルホン(DEP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	66	トリシクラゾール＊	mg/L					<0.001		0.1mg/L以下
	67	トリフルラリン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06mg/L以下
	68	ナプロパミド	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	69	ハラヨート＊	mg/L					<0.0001		0.01mg/L以下
	70	ピペロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0009mg/L以下
	71	ピラクロニル＊	mg/L					<0.0001		0.01mg/L以下
	72	ピラゾキシフェン	mg/L							0.004mg/L以下
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L							0.02mg/L以下
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下
	75	ピリブチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	76	ピロキロン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	77	フィプロール＊	mg/L					<0.000005		0.0005mg/L以下
	78	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.01mg/L以下
	79	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	80	フェリムゾン＊	mg/L					<0.0005		0.05mg/L以下
	81	フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006mg/L以下
	82	フェントエート(PAP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.007mg/L以下
	83	フェントラザミド＊	mg/L					<0.0001		0.01mg/L以下
	84	ブサライド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	85	ブタクロール＊	mg/L					<0.0003		0.03mg/L以下
	86	ブタミホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	87	ブプロフェジン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	88	フルアジナム＊	mg/L					<0.0003		0.03mg/L以下
	89	プレチラクロール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	90	プロシミドン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	91	プロチオホス＊	mg/L					<0.00007		0.007mg/L以下
	92	プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	93	プロピザミド	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	94	プロベナゾール＊	mg/L					<0.0003		0.03mg/L以下
	95	プロメトン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	96	ベノミル＊	mg/L					<0.0002		0.02mg/L以下
	97	ペンシクロン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	98	ペンディメタリン＊	mg/L					<0.0009		0.09mg/L以下
	99	ペンフェナップ	mg/L							0.005mg/L以下
	100	ペンタゾン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	101	ペンディメタリン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	102	ペンフラカルブ＊	mg/L					<0.0002		0.02mg/L以下
	103	ペンフルフリン(ペスロジン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	104	ペンフレセート＊	mg/L					<0.0007		0.07mg/L以下
	105	ホスチアゼート＊	mg/L					<0.00005		0.005mg/L以下
	106	マラソン(マラチオン)	mg/L	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.7mg/L以下
	107	メコプロップ(MCPP)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	108	メフェナセット＊	mg/L					<0.0003		0.03mg/L以下
	109	メタラキシル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	110	メチダチオン(DMTP)＊	mg/L					<0.00004		0.004mg/L以下
	111	メトミノストロビン	mg/L							0.04mg/L以下
	112	メトリブジン	mg/L							0.03mg/L以下
	113	メフェナセット	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	114	メプロニル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	115	モリネート	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005mg/L以下

＊ 検査機関：株式会社環境科学研究所
表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

イ　浄水受水
採水場所
春日井(桃山)供給点

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.15			0.13			0.24			0.19		0.24	0.13	0.18
	12	フッ素及びその化合物	mg/L		0.10			0.10			0.08			0.11		0.11	0.08	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L		0.05			0.07			0.07			0.04		0.07	0.04	0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		0.008			0.011			0.007			0.005		0.011	0.005	0.008
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.008			0.006			0.005		0.008	0.005	0.007
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.011			0.014			0.009			0.008		0.014	0.008	0.011
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.006			0.005			0.004		0.006	0.004	0.005
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003			0.003			0.002			0.003		0.003	0.002	0.003
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.02			0.02		0.03	0.02	0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.0			5.8			5.4			9.7		9.7	5.4	7.0
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	4.6	5.6	4.8	6.1	5.3	5.0	5.7	4.3	6.4	7.0	7.4	6.6	7.4	4.3	5.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		17.9			17.0			15.4			21.8		21.8	15.4	18.0
	40	蒸発残留物	mg/L		46			48			48			63		63	46	51
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6
	47	pH値		7.5	7.4	7.6	7.2	7.2	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.4
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	16	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		17.9			17.0			15.4			21.8		21.8	15.4	18.0
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	24	蒸発残留物	mg/L		46			48						63		63	46	51
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.5	7.4	7.6	7.2	7.2	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.02			0.02		0.03	0.02	0.02
参考値		水温	℃	12.3	16.7	16.5	18.2	24.4	23.6	20.7	14.5	11.5	6.9	6.8	7.2	24.4	6.8	14.9

修正版

採水場所
高蔵寺高区供給点

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.25			0.36			0.23			0.25	0.36	0.23	0.27
	12	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08			0.10			0.10			0.11	0.11	0.08	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L			0.06			0.13			0.05			0.03	0.13	0.03	0.07
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L			0.006			0.009			0.003			0.002	0.009	0.002	0.005
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			0.006			0.005			0.004			<0.002	0.006	<0.002	0.004
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.007			0.011			0.004			0.004	0.011	0.004	0.007
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			0.004			0.004			<0.002			<0.002	0.004	<0.002	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.001			0.002			0.001			0.002	0.002	0.001	0.002
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			4.8			5.2			6.3			7.4	7.4	4.8	5.9
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	4.7	5.0	5.0	6.4	4.8	5.8	5.7	4.8	6.1	6.5	6.6	7.2	7.2	4.7	5.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			13.4			14.6			19.9			22.7	22.7	13.4	17.7
	40	蒸発残留物	mg/L			39			44			54			72	72	39	52
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
	47	pH値		7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.2	7.3
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			13.4			14.6			19.9			22.7	22.7	13.4	17.7
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	24	蒸発残留物	mg/L			39			44			54			72	72	39	52
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.2	7.3
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
参考値		水温	℃	11.7	15.8	16.4	18.9	24.3	22.8	20.7	14.2	10.2	6.0	5.4	6.0	24.3	5.4	14.4

採水場所
高蔵寺中区供給点

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L									<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.25			0.36			0.23			0.25	0.36	0.23	0.27
	12	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08			0.10			0.10			0.11	0.11	0.08	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L			0.06			0.13			0.05			0.03	0.13	0.03	0.07
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L			0.007			0.010			0.003			0.002	0.010	0.002	0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			0.006			0.005			0.004			<0.002	0.006	<0.002	0.004
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.008			0.012			0.004			0.004	0.012	0.004	0.007
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			0.003			0.004			<0.002			<0.002	0.004	<0.002	<0.002
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.001			0.002			0.001			0.002	0.002	0.001	0.002
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			4.8			5.2			6.2			7.4	7.4	4.8	5.9
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	4.7	5.0	5.0	6.4	4.8	5.8	5.8	4.8	6.0	6.5	6.6	7.1	7.1	4.7	5.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			13.3			14.6			20.1			23.1	23.1	13.3	17.8
	40	蒸発残留物	mg/L			40			46			52			71	71	40	52
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L									<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L									<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
	47	pH値		7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			13.3			14.6			20.1			23.1	23.1	13.3	17.8
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	24	蒸発残留物	mg/L			40			46			52			71	71	40	52
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
参考値		水温	℃	11.7	15.8	16.5	19.0	24.4	22.9	20.7	14.2	10.2	5.8	5.2	5.9	24.4	5.2	14.4

採水場所
高蔵寺低区供給点

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L												<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.25			0.34			0.23			0.26	0.34	0.23	0.27
	12	フッ素及びその化合物	mg/L			0.07			0.10			0.11			0.11	0.11	0.07	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L			0.05			0.13			0.04			0.03	0.13	0.03	0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L			0.008			0.014			0.004			0.004	0.014	0.004	0.008
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			0.006			0.006			0.004			0.003	0.006	0.003	0.005
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.009			0.018			0.006			0.007	0.018	0.006	0.010
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			0.004			0.006			0.002			0.002	0.006	0.002	0.004
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.001			0.004			0.002			0.003	0.004	0.001	0.003
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			4.9			5.4			6.4			8.0	8.0	4.9	6.2
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	4.9	5.1	5.3	6.8	4.9	6.0	5.9	4.9	6.1	6.8	6.7	7.5	7.5	4.9	5.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			13.0			15.0			21.2			24.2	24.2	13.0	18.4
	40	蒸発残留物	mg/L			40			45			55			68	68	40	52
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L												<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000002
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L												<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
	47	pH値		7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			13.0			15.0			21.2			24.2	24.2	13.0	18.4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	24	蒸発残留物	mg/L			40			45			55			68	68	40	52
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03						0.01	0.03	0.01	0.02
参考値		水温	℃	11.3	15.8	16.4	18.5	24.1	22.8	20.9	14.6	10.4	6.1	5.5	6.0	24.1	5.5	14.4

採水場所
犬山浄水場

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	–	–	–
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.24	0.14	0.24	0.17	0.17	0.19	0.26	0.24	0.22	0.22	0.19	0.34	0.34	0.14	0.22
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.10	0.08	0.05	0.09	0.09	0.07	0.08	0.10	0.10	0.11	0.08	0.11	0.05	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L	0.04	0.05	0.05	0.04	0.11	0.07	0.07	0.07	0.06	0.04	0.04	0.04	0.11	0.04	0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L	0.006	0.006	0.007	0.004	0.010	0.008	0.008	0.006	0.005	0.003	0.004	0.005	0.010	0.003	0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.006	0.007	0.003	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.003	0.005
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.008	0.009	0.005	0.013	0.011	0.010	0.008	0.007	0.005	0.006	0.007	0.013	0.005	0.008
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.004	0.004	<0.002	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	<0.002	0.004
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002
	30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.2	6.9	5.0	7.0	6.0	5.5	6.1	5.9	7.8	8.1	9.6	7.2	9.6	5.0	6.7
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	4.5	5.4	4.8	8.5	5.8	5.0	5.8	4.5	6.4	7.3	7.5	6.5	8.5	4.5	6.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14.2	17.2	13.6	9.5	17.3	16.3	12.2	16.0	18.9	21.6	22.1	16.3	22.1	9.5	16.3
	40	蒸発残留物	mg/L	40	50	37	35	49	50	43	49	55	57	65	52	65	35	49
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.4	0.6
	47	pH値		7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.3
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–		–
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–		–
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0001		<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L			<0.02		<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		<0.008								<0.008	<0.008	<0.008
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		0.001								0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L			0.003		0.005			0.003			<0.002		0.005	<0.002	0.003
	15	農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14.2	17.2	13.6	9.5	17.3	16.3	12.2	16.0	18.9	21.6	22.1	16.3	22.1	9.5	16.3
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	遊離炭酸	mg/L			0.5		0.5								0.5	0.5	0.5
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			1.0		1.5								1.5	1.0	1.3
	24	蒸発残留物	mg/L	40	50	37	35	49	50	43	49	55	57	65	52	65	35	49
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-2.3		-2.2								-2.2	-2.3	-2.3
	28	従属栄養細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004
参考値		水温	℃	12.7	17.1	17.7	19.5	25.5	24.8	21.3	14.2	11.4	7.4	6.9	7.7	25.5	6.9	15.5

採水場所
高蔵寺浄水場

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.24	0.17	0.25	0.22	0.14	0.22	0.24	0.27	0.23	0.20	0.19	0.36	0.36	0.14	0.23
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.10	0.07	0.07	0.10	0.11	0.09	0.08	0.11	0.10	0.10	0.09	0.11	0.07	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L	0.03	0.04	0.05	0.07	0.10	0.11	0.07	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.11	0.03	0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L	0.006	0.006	0.008	0.006	0.010	0.010	0.009	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.010	0.003	0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.005	0.006	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.002	0.004
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.008	0.009	0.007	0.013	0.013	0.011	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.013	0.005	0.008
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002
	30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	5.1	4.9	5.5	4.5	4.8	5.5	4.8	6.3	7.1	7.2	6.2	7.2	4.5	5.6
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	4.7	4.9	5.3	6.1	4.9	5.0	5.8	4.8	6.0	6.5	6.7	6.6	6.7	4.7	5.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14.1	17.5	12.8	11.2	17.0	15.5	13.9	15.8	21.0	21.6	20.8	16.3	21.6	11.2	16.5
	40	蒸発残留物	mg/L	39	38	40	38	46	46	46	43	59	56	59	53	59	38	47
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000004	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000004	<0.000001	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
	47	pH値		7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-		-
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-		-
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0001		<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		<0.008								<0.008	<0.008	<0.008
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L			0.002		0.003			0.003			<0.002		0.003	<0.002	0.002
	15	農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14.1	17.5	12.8	11.2	17.0	15.5	13.9	15.8	21.0	21.6	20.8	16.3	21.6	11.2	16.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	遊離炭酸	mg/L			0.5		<0.5								0.5	<0.5	<0.5
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			1.1		0.8								1.1	0.8	1.0
	24	蒸発残留物	mg/L	39	38	40	38	46	46	46	43	59	56	59	53	59	38	47
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-2.4		-2.2								-2.2	-2.4	-2.3
	28	従属栄養細菌	個/mL	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004
参考値		水温	℃	13.2	18.1	18.3	20.7	26.0	25.4	22.7	16.6	12.0	8.0	8.0	8.3	26.0	8.0	16.4

５　市内水質平均値

6　市内水質平均値

（1）給水栓

			単位	令和6年度 市内給水栓の平均値	水質基準
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	100 個 /mL以下
	2	大腸菌		不検出	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	0.003mg/L以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	0.04mg/L以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	1.0mg/L以下
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	0.002mg/L以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	0.05mg/L以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.04mg/L以下
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	0.02mg/L以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.6mg/L以下
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	0.02mg/L以下
	23	クロロホルム	mg/L	0.008	0.06mg/L以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.03mg/L以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	0.1mg/L以下
	26	臭素酸	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.012	0.1mg/L以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.03mg/L以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.03mg/L以下
	30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	0.09mg/L以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	0.08mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	1.0mg/L以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8	200mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	200mg/L以下
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	20	300mg/L以下
	40	蒸発残留物	mg/L	61	500mg/L以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	0.2mg/L以下
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.00001mg/L以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002	0.02mg/L以下
	45	フェノール類	mg/L	<0.0005	0.005mg/L以下
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	3mg/L以下
	47	pH値		7.3	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	2度以下

不等号<は未満を表す

			単位	令和6年度 市内給水栓の平均値	水質管理目標値及び目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	0.003	0.02mg/L以下(暫定)
	15	農薬類		<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	20	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	20mg/L以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.0	3mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L	61	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.3	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)		-2.0	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	個/mL	0	2,000 個 /mL以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.1mg/L以下
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005	0.00005mg/L以下
要検討項目	4	モリブデン	mg/L	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L	<0.001	0.4mg/L以下
参考値		大腸菌群		不検出	
		遊離残留塩素	mg/L	0.4	
		水温	℃	19.4	
		電気伝導率	mS/m	9.1	
		アルカリ度	mg/L	24	

不等号<は未満を表す

修正版

（２）地下水（水源）

			単位	令和6年度 市内水源の平均値
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0
	2	大腸菌		不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.73
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	1.0
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.13
	38	塩化物イオン	mg/L	10
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	23
	40	蒸発残留物	mg/L	110
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002
	45	フェノール類	mg/L	<0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.2
	47	pH値		6.5
	49	臭気		異常なし
	50	色度	度	7.0
	51	濁度	度	3.1

不等号<は未満を表す

			単位	令和6年度 市内水源の平均値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002
	8	トルエン	mg/L	<0.0005
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008
	15	農薬類		<1
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	23
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.14
	19	遊離炭酸	mg/L	29
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.9
	24	蒸発残留物	mg/L	110
	25	濁度	度	3.1
	26	pH値		6.5
	27	腐食性(ランゲリア指数)		-2.7
	28	従属栄養細菌	個/mL	27
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000011
要検討項目	4	モリブデン	mg/L	<0.005
	39	キシレン	mg/L	<0.001
原水管理項目	1	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05
	6	侵食性遊離炭酸	mg/L	26
参考値		大腸菌群		不検出
		嫌気性芽胞菌		0
		水温	℃	18.5
		電気伝導率	mS/m	12.8
		アルカリ度	mg/L	38

不等号<は未満を表す

参考資料

有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA）の水質検査結果

１　町屋水源及び町屋送水場（浄水場）

【単位：ng/L】

区　　分	原水（井戸水）						浄水※1
検査地点	第１水源	第２水源	第３水源	第４水源	第５水源	第６水源	町屋送水場
令和６年５月	＜５	１２	４４	＜５	１３	５９	２６
令和６年６月	－	－	－	－	－	－	２６
令和６年８月	－	－	４２	－	－	７１	２４
令和６年10月	－	－	－	－	－	７９	２４
令和６年11月	－	１１	３０	－	１４	８９	２２
令和６年12月	－	－	－	－	－	９４	２４
令和７年１月	－	－	－	－	－	７２	２４
令和７年２月	－	－	２６	－	－	５２	２０

※１　町屋送水場の浄水は、桃山配水場において、愛知県企業庁から受水した水と混合し、水道水として供給しています。

＜備考＞

・表中の「＜５」は検査結果が５ng/L 未満であることを示します。
・表中の「－」は検査を実施していません。
・国が定める水道水中の暫定目標値は、PFOS 及び PFOA の和として 50ng/L です。
・水源井戸水の数値が過去の結果と比べて大幅に上昇する際は、傾向を把握できるまでの間、対象の水源及び町屋送水場（浄水）又はそのいずれかの箇所で、水質監視を強化します。

２　桃山配水場

【単位：ng/L】

区　　分	配水（水道水）※1		送水（水道水）※1※2
供給先	桃山 No. １配水区	桃山 No. ２配水区	東山配水場 東神明配水場
検査地点	給水栓	給水栓	桃山配水場
令和６年５月	9	＜５	＜５
令和６年６月	－	－	－
令和６年８月	9	＜５	＜５
令和６年10月	－	－	－
令和６年11月	8	＜５	＜５
令和６年12月	－	－	－
令和７年１月	－	－	－
令和７年２月	8	＜５	＜５

※１　桃山配水場において、町屋送水場の浄水と愛知県企業庁から受水した水を混合し、水道水として供給しています。
※２　桃山配水場より市内の他配水場へ送水しています。

＜備考＞

・表中の「＜５」は検査結果が５ng/L 未満であることを示します。
・表中の「－」は検査を実施していません。
・国が定める水道水中の暫定目標値は、PFOS 及び PFOA の和として 50ng/L です。

３　知多水源、知多配水場（浄水場）及び給水栓

【単位：ng/L】

区　　分	原水（井戸水）						浄水（水道水）	
検査地点	第１水源	第２水源	第３水源	第４水源	第５水源	第６水源	知多配水場	給水栓※1
令和６年５月	＜５	＜５	＜５	＜５	＜５	＜５	＜５	＜５
令和６年８月	－	－	－	－	－	－	＜５	－
令和６年11月	－	－	－	－	－	－	＜５	－
令和７年２月	－	－	－	－	－	－	＜５	－

※１　知多配水場から水道水を供給している末端給水栓での結果です。

＜備考＞

・表中の「＜５」は検査結果が５ng/L 未満であることを示します。
・表中の「－」は検査を実施していません。
・国が定める水道水中の暫定目標値は、PFOS 及び PFOA の和として 50ng/L です。

令和７年５月発行

編集発行　　春日井市上下水道部

問合せ先　　春日井市上下水道部配水管理事務所　水質担当

〒486-0803　春日井市西山町 1605 番地２

Tel　　0568(81)7157

Fax　　0568(85)4318

E-mail　haikan@city.kasugai.lg.jp

（令和7年7月修正）